

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 12/11/2025

Inspecteur: Christoph Ghys

Mentor:

Installateur: De Decker Dominique

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0699 523 022

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3155

Serienummer: 21251293

Datum verslag: 12/11/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam
Huisnummer
Busnummer
Postcode
Gemeente
Land

Kerkstraat
19
9820
MERELBEKE
België

Eigenaar

Naam
Straatnaam
Huisnummer
Busnummer
Postcode
Gemeente
Land

De Martelaere
Kerkstraat
19
9820
MERELBEKE
België

Installateur

Naam
BTW nr.
Telefoonnummer
E-mail

De Decker Dominique
BE 0699 523 022
+32 497 39 92 54
dedeckerd@hotmail.com

Type : woning

EAN : 54

Teller Nr. : 1SAG1105182245

Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 50 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 12

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 31,6 MΩ

RE: 12,51 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	It	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	12	OK	OK
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	5	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 12/11/2050
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 08:19 tot 08:59

De inspecteur Christoph Ghys

Christoph Ghys
ACEG VZW #285

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.


Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit


Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 12/11/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

ACEG

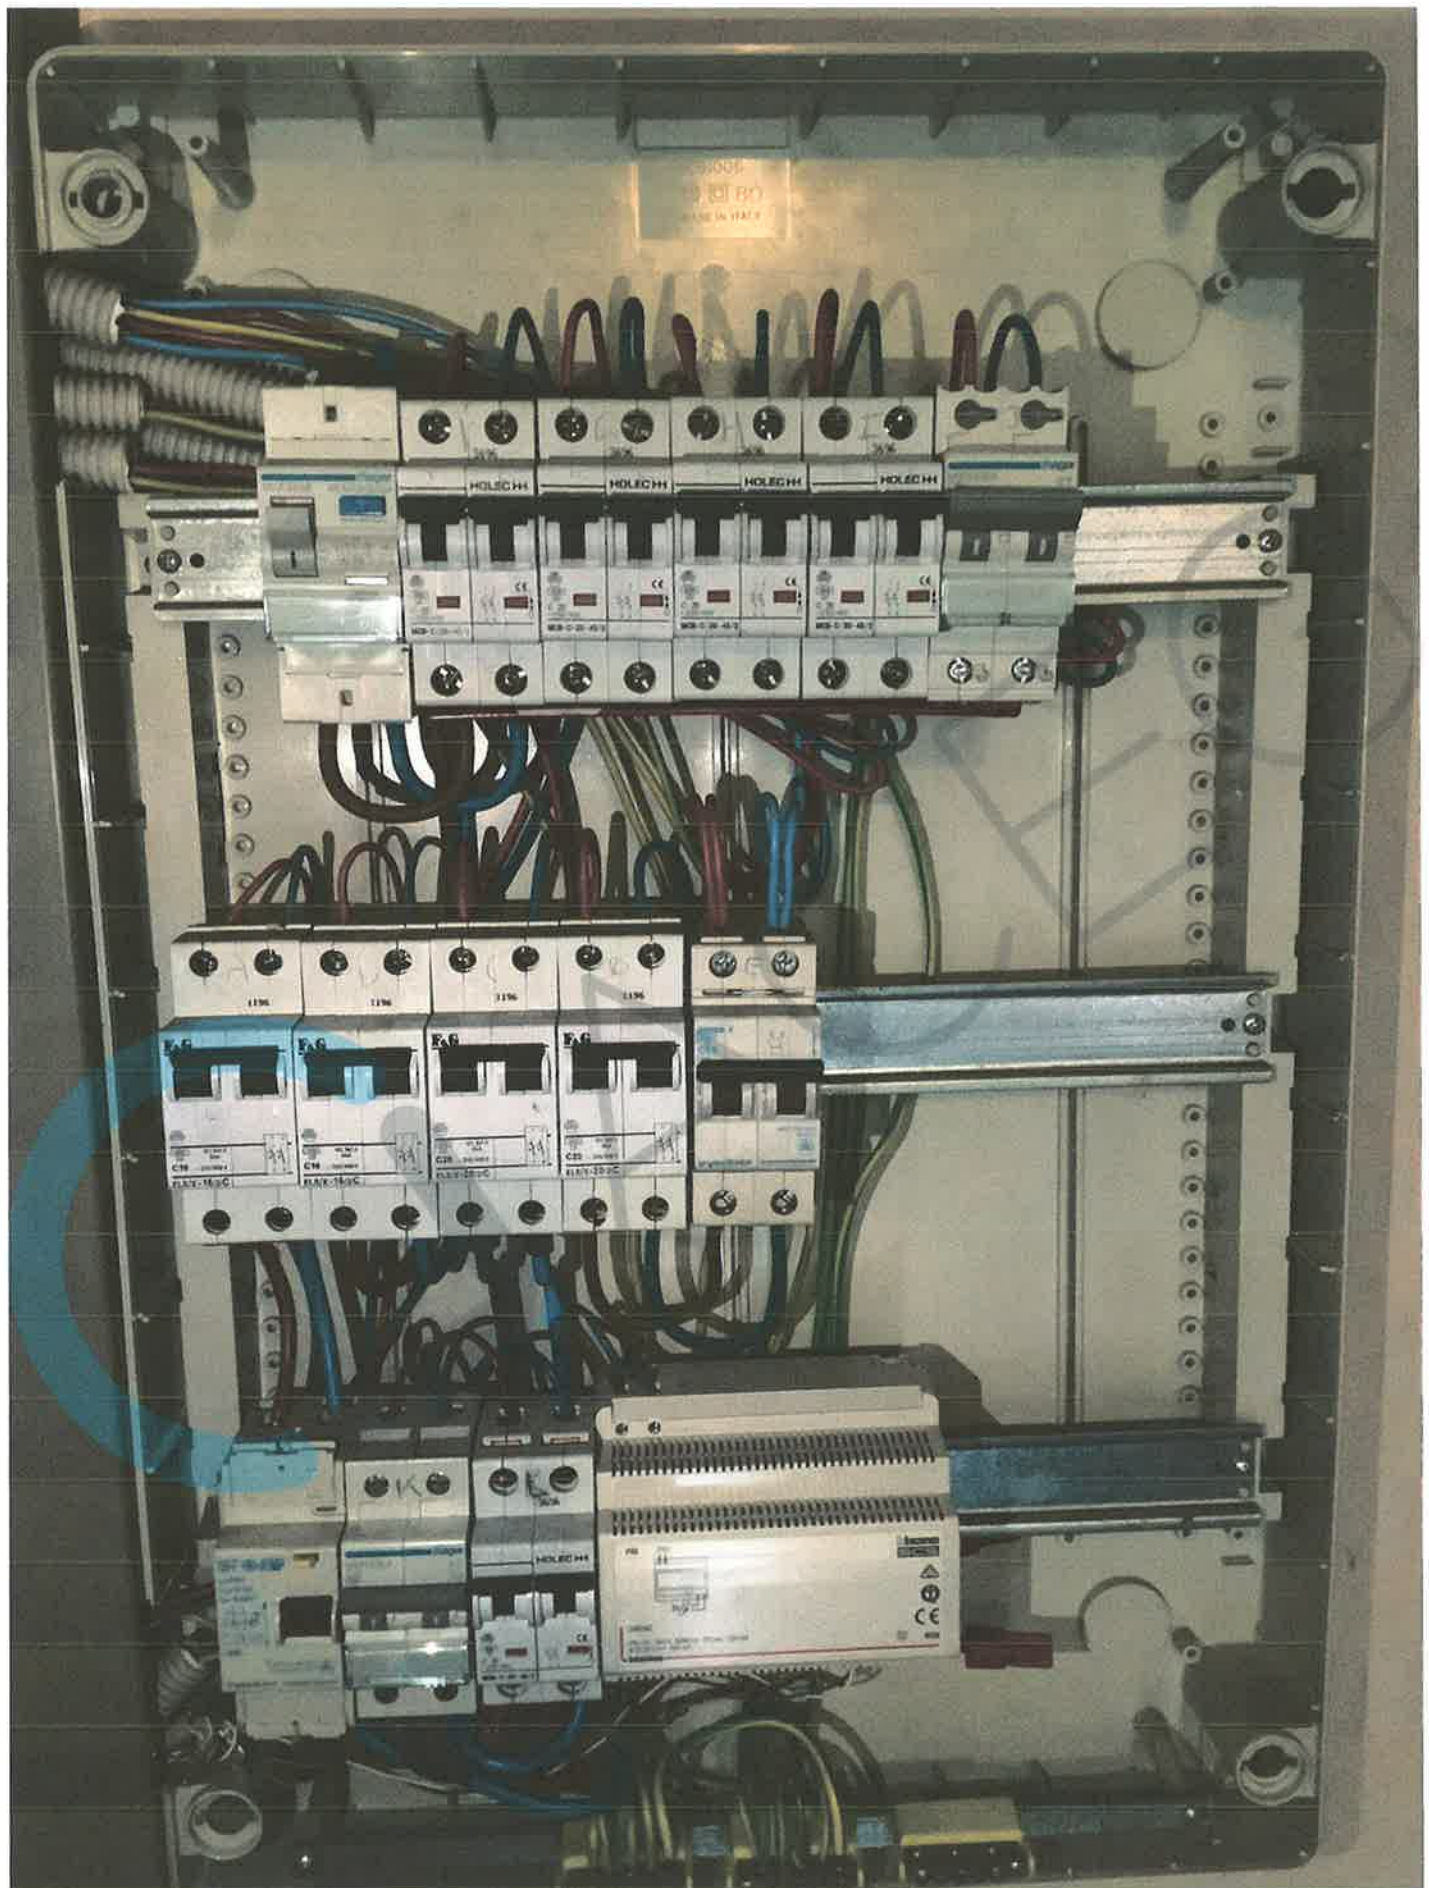


DNB teller

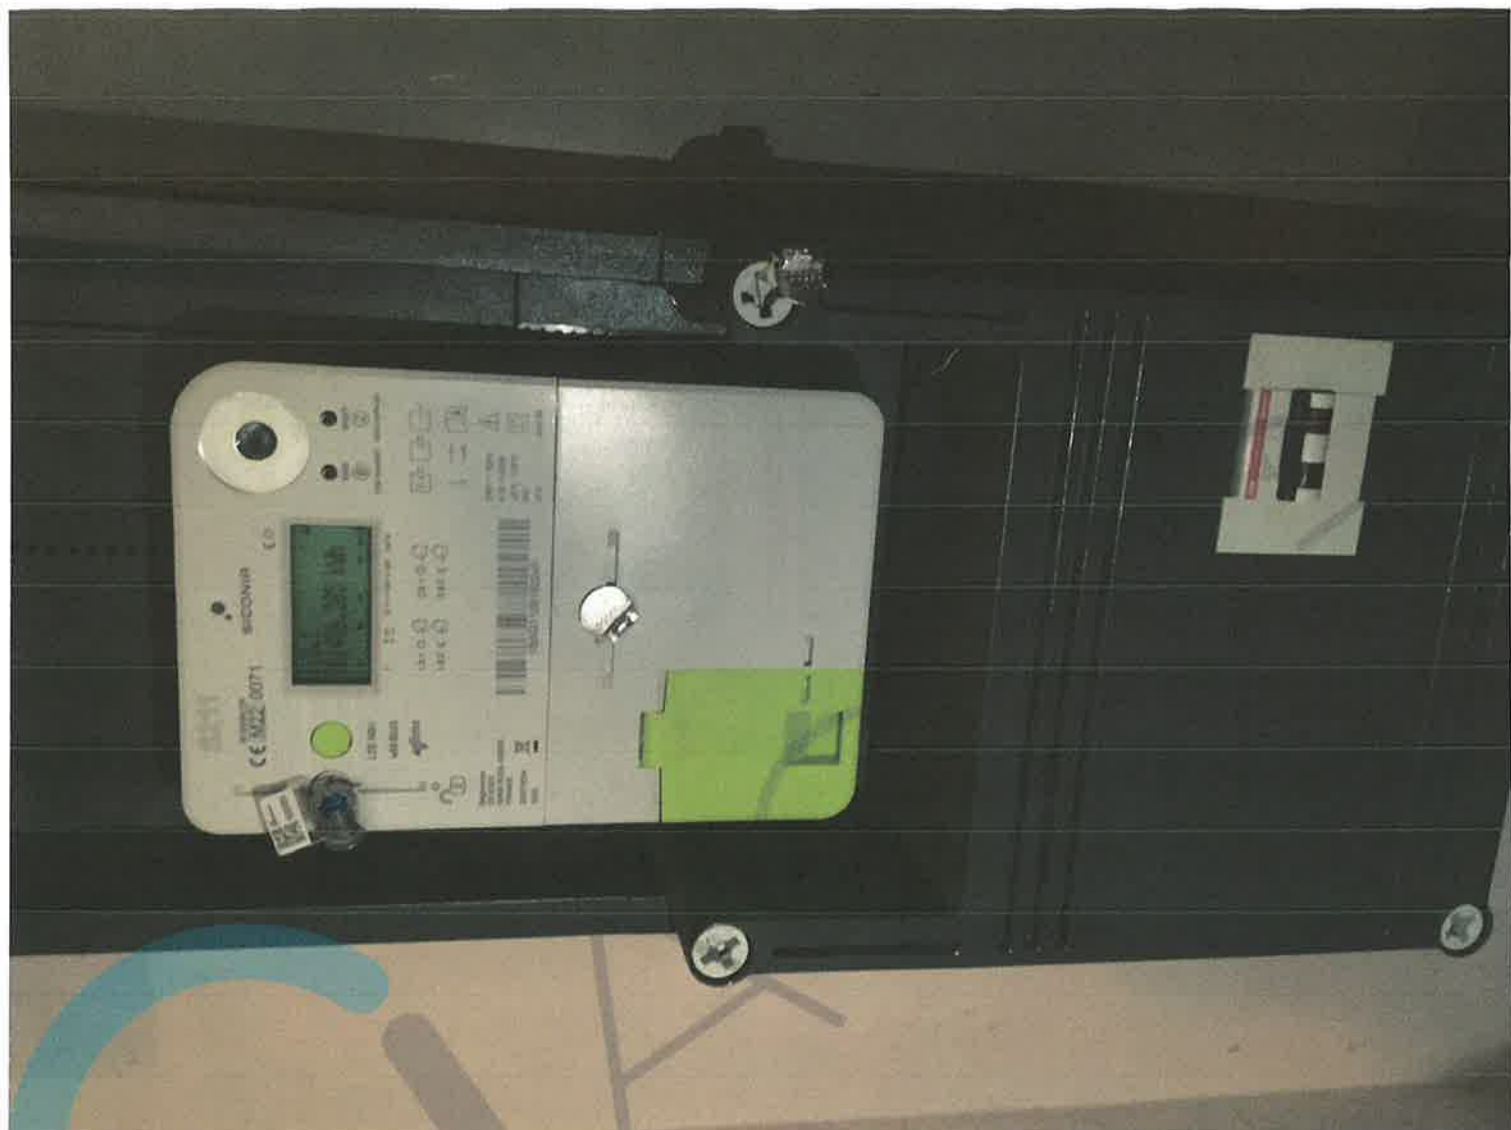




Verzegeling

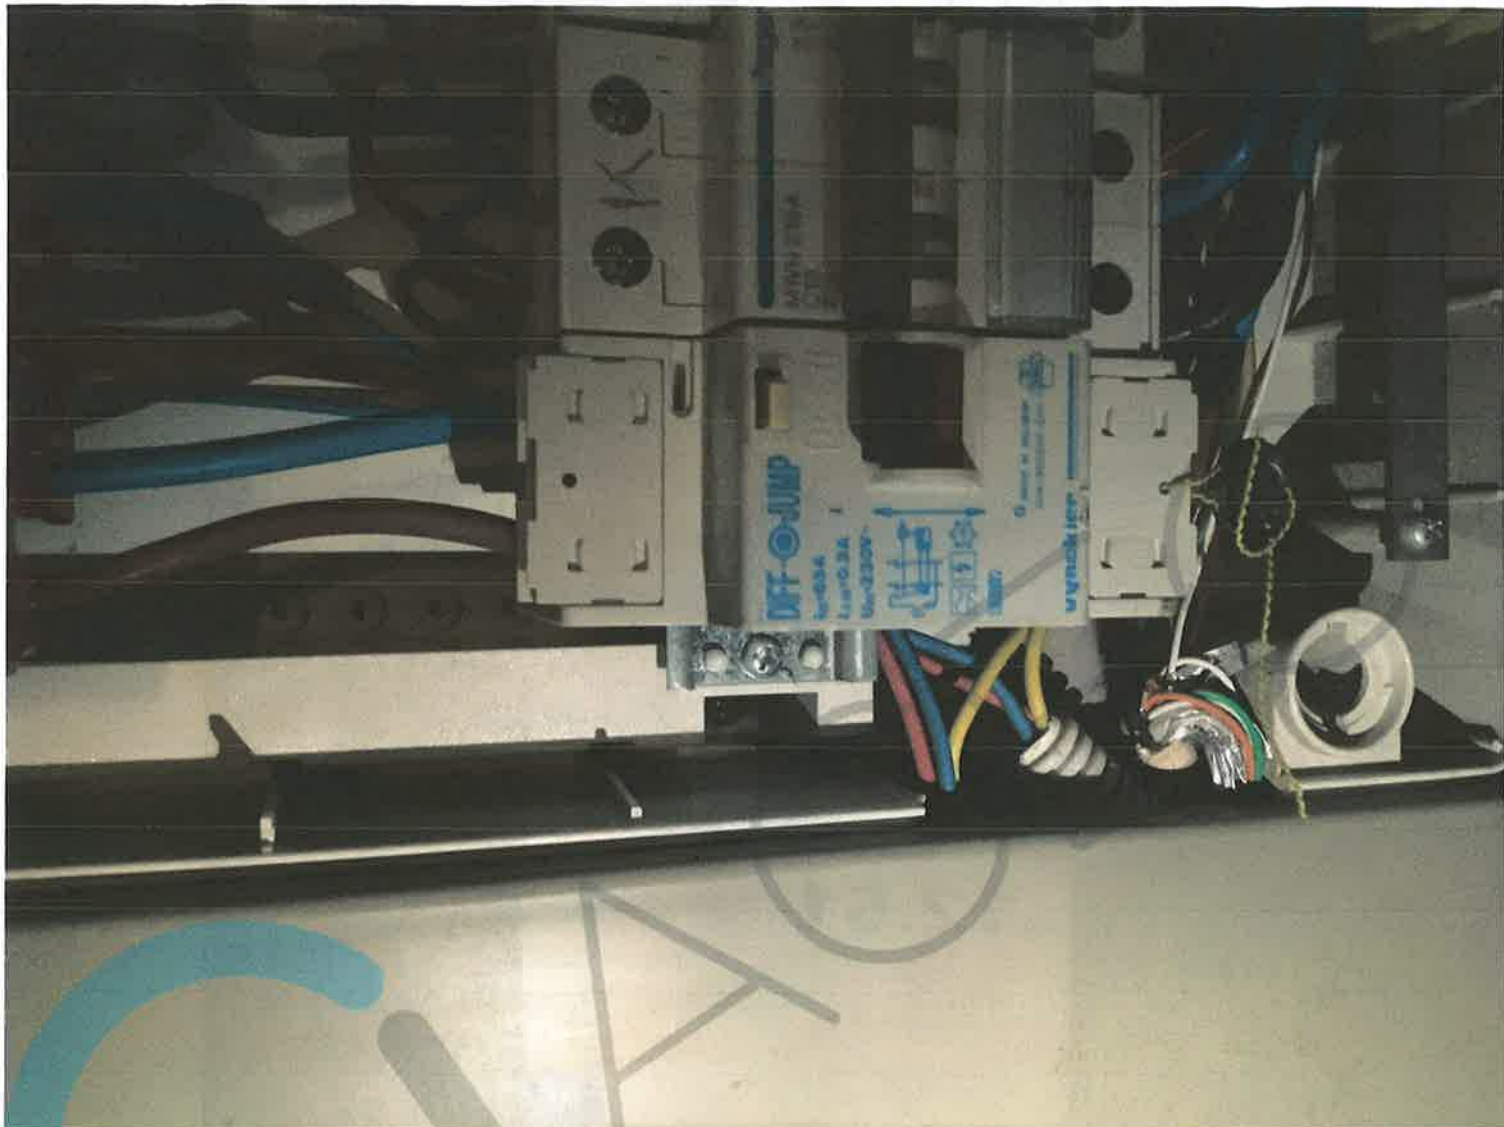





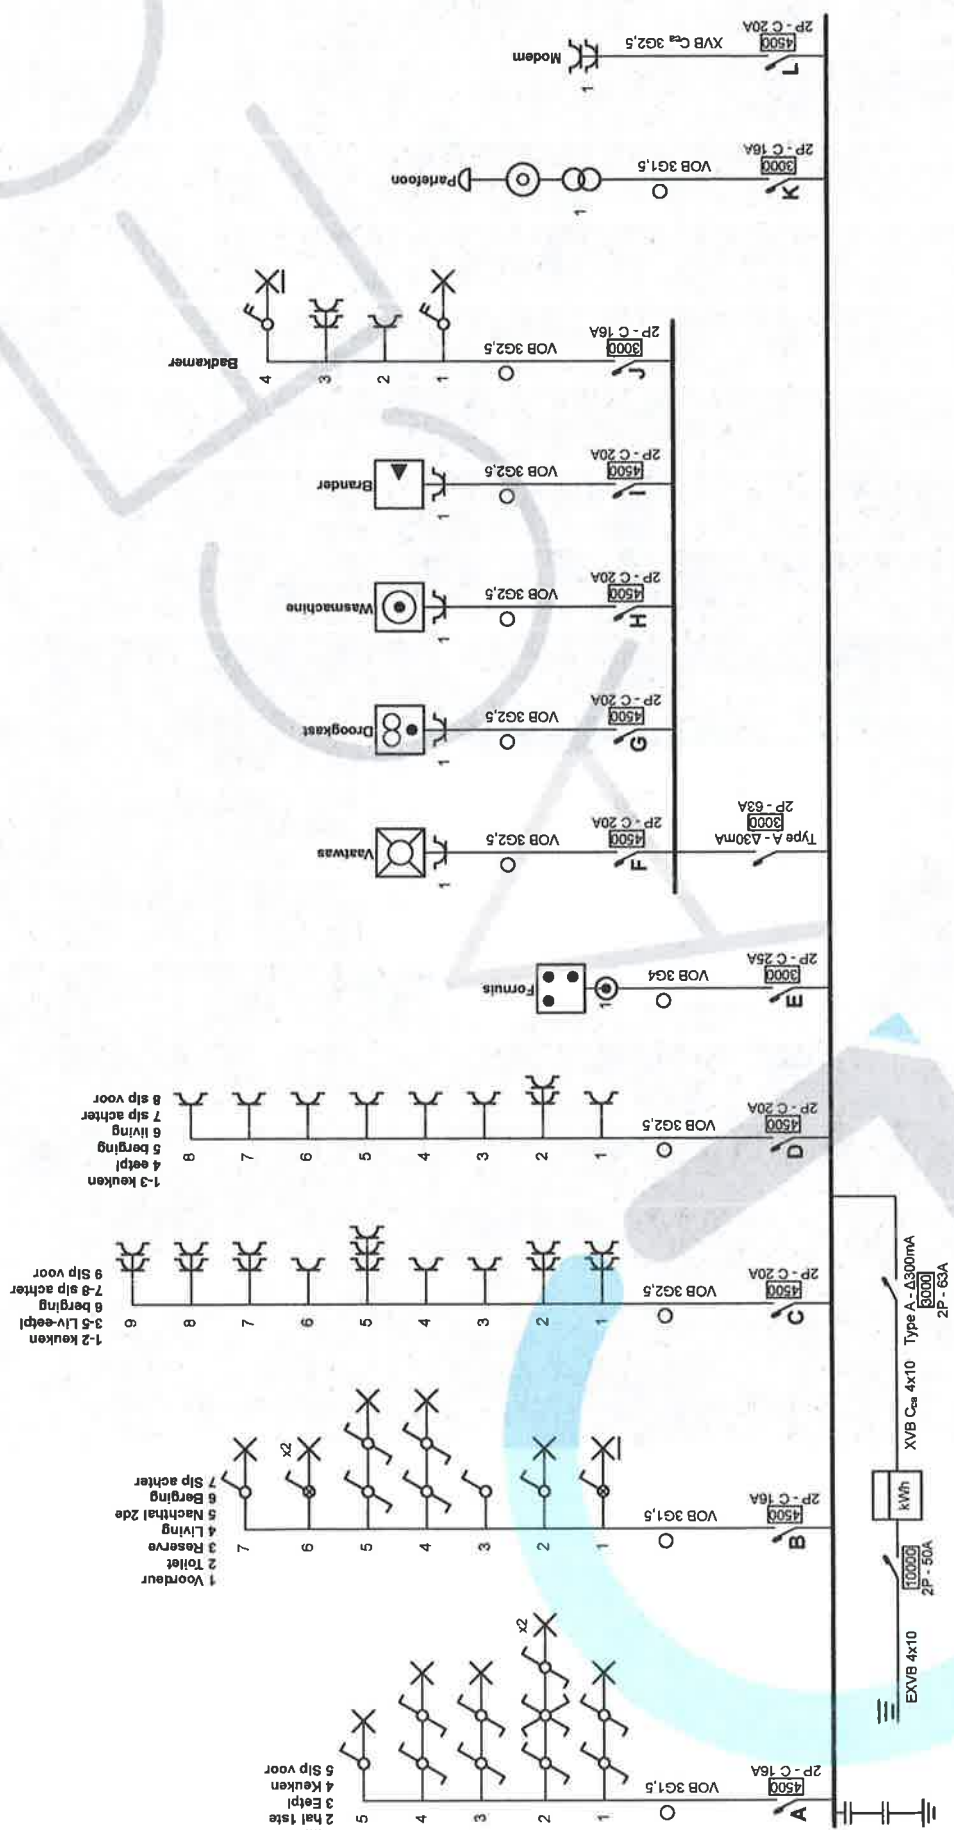


Erkend Organisme
 ACEG vzw - Oost-Vlaanderen
 Wezenpoelstraat 120
 9240 Zals
 Tel.: 09 395 06 94
 e-mail: ovl@aceg.be
 BE 0639.666.461

Plaats van de elektrische installatie
 Dr De Marlelaere
 Kerkstraat 19
 9820 Merelbeke
 EAN 541448820046686673

Installateur
 Alg. Elektriciëtswerken De Decker Dominique
 Cyril Priëlsstraat 24B
 9404 Aspelare
 GSM: 0497 39 92 54
 e-mail: dedeckent@hotmail.com
 BTW BE 0699.523.022

p. 1/5
 Einddraadschema
 2 x 230V ~ 50Hz

Christoph Ghyssels
 0304 40007 02004

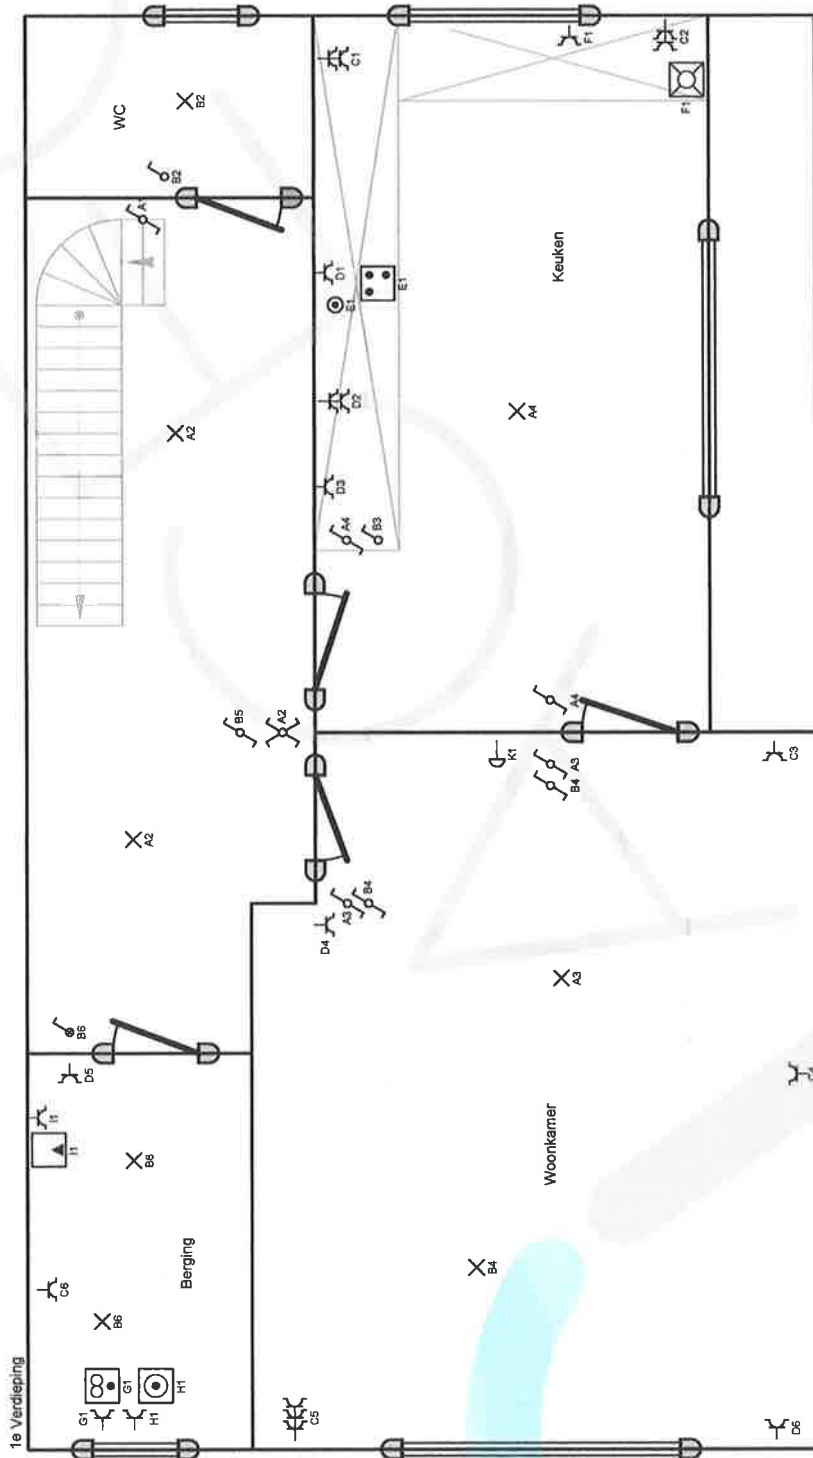


Plaats van de elektrische installatie
 Dr De Martelaere
 Kerkstraat 19
 9820 Merebeke
 EAN 54144820046686673

Erkend Organisme
 ACEG vzw - Oost-Vlaanderen
 Wezepoelstraat 120
 9240 Zele
 Tel.: 09 395 06 94
 e-mail: cvl@aceg.be
 BE 0859 866 481

Installateur
 Alg. Electriciswerken De Decker Dominique
 Cyriel Prielestraat 248
 9404 Aspelare
 GSM: 0497 39 92 54
 e-mail: dedecker@hotmail.com
 BTW BE 0699.523.022

CHANGELI GHYB
 101440007
 101440007

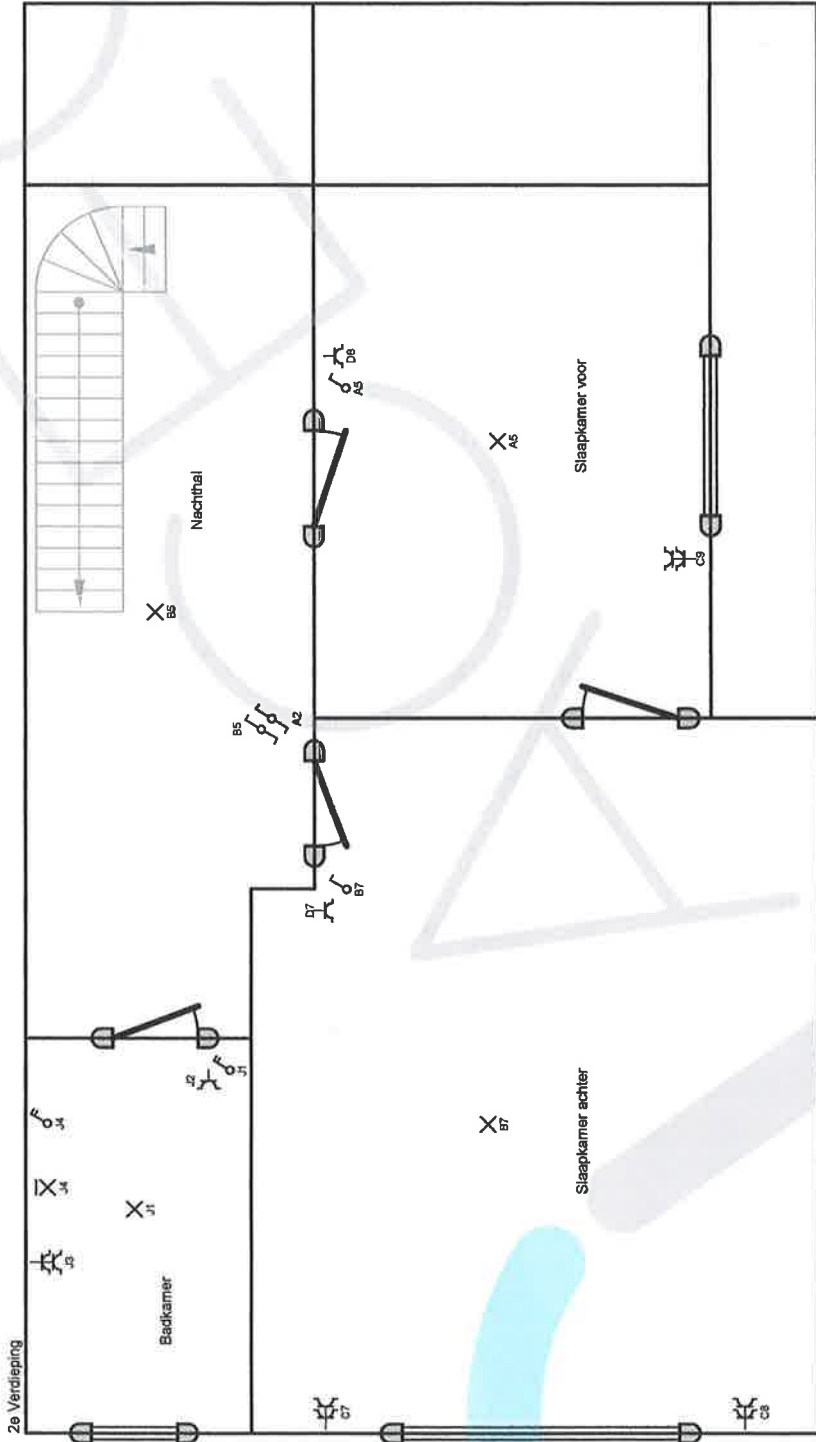

Erkend Organisme
 ACEG vzw - Oost-Vlaanderen
 Wezepoelstraat 120
 9240 Zele
 Tel.: 09 395 06 94
 e-mail: ovi@aceg.be
 BE 0939.866.481

Plaats van de elektrische installatie
 Dr De Mardelene
 Kerckstraat 19
 9820 Merelbeke
 EAN 5414488200-6688673

Installateur
 Ag. Elektriciëtswerken De Decker Dominique
 Cyniel Priëlsstraat 248
 9404 Aspelare
 GSM: 0497 39 92 54
 e-mail: deedecker@hotmail.com
 BTW BE 0699.523.022

p. 4/5
 Situatieplan
 2 x 230V - 50Hz

Christophe Gilys
 10/12/2011 11:01 p. 4/5

