

KEURINGSVERSLAG VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 – KB 8/09/2019) – ALGEMENE DIRECTIE ENERGIE - HUISHOUDELIJKE INSTALLATIE**Basis van het onderzoek: Gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname volgens boek 1: Deel 6 hoofdst. 6.4****Bijkomende / afwijkende beschikking: Bestaande gedeelten van huishoudelijke elektrische installaties uitgevoerd vanaf 1 juni 2020 (Deel 6 hoofdstuk 6.5 afd. 6.5.8.1)****Bijzondere installaties en ruimten: Huishoudelijke fotovoltaïsche installaties (Deel 7 hoofdstuk 7.112)****Ref:**
Datum: 20/07/2023**Dossiernr:** C+36704
Verslagnr: KV16979-FVH**Aanvrager:** VF Energy
Inspecteur: Francis Van Heerswyngheles**Installatie**
Huishoudelijke installatie
Diksmuidsesteenweg 62 bus 1
8800 Roeselare**Eigenaar en/of beheerder**
VF Energy
Diksmuidsesteenweg 62 bus 1
8800 Roeselare
Tel:**Verantwoordelijke werken**
VF Energy
BTW: BE 0773.520.956**Bouwjaar van de initiele installatie (*) :**

Tussen 01/06/2020 en 01/06/2023

Bouwjaar van de fotovoltaïsche installatie (*) :

Tussen 01/06/2020 en 01/06/2023

(*) Volgens verklaring van de klant

De nieuwe Installatie voldoet.
Dit keuringsattest is geldig tot 20/07/2048**Algemene gegevens elektrische installatie****Gegevens verdeler**EAN: niet meegedeeld
kWh meter nr.: 5053075-2004Bescherming aansluiting: 40 A
Meterstand dag: 38567 kWh☐ Budgetmeter
Meterstand nacht: kWh**Gegevens installatie**Ontworpen voor: 230V
Max nominale stroom: 40 AVoedingsleiding hoofdbord: 4 x 10 mm²
Type voedingsleiding: VOB

Type aardelektrode: pen/baar

Beschrijving installatie

Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA

Aantal schakelborden: 1

Aantal eindstroombanen: 1

Schakelbord 1: bord aan teller

1 x 16A - 2P - C - PV automaat

Differentiaalschakelaar

300mA - 40 - 2P

Type: A

PV Installatie

Omvormer 1

Type	solis S6-GR1P2.5K-M
Serienr	1001040234200034
# omvormers	1
Max. AC vermogen	2750 W
Totaal max. AC vermogen	2750 W
Max. AC stroom	13.3 A
DC Spanning	600 V
Totaal DC Vermogen	2125 W
Softw. beperkt	nee
Serienr GST	0
Meterstand productiemeter	0 kWh
MID markering	
Stringverdeling	5

Panelen

Type	Trina
Aantal panelen	5
DC Piekvermogen / pan	425 W
Totaal DC Vermogen	2125 W

Totaal vermogen / Totale capaciteit van de installatie

Max. AC vermogen van de elektriciteitsproductie-eenheden: 2.75 kVA
Max. DC vermogen van de elektriciteitsproductie-eenheden: 2.125 kW

Controles

- | | | | |
|---|---|---|--|
| ☒ Rechtstreekse aanraking | ☒ Onrechtstreekse aanraking | ☒ Montage | ☒ Toestellen |
| ☒ Materieel | ☒ I>/doorsnede | ☒ Schemas | ☒ Controle foutlus |
| ☒ Aardingscontinuïteit | ☒ Test DSI | ☒ Differentieelstroomrichting: werd verzegeld | |

Metingen

- | | |
|---|---|
| ☒ Aardingsweerstand: 19.9 Ohm | ☒ Algemeen isolatieniveau: 1.5 MOhm bij 500 V |
|---|---|

Inbreuken

Inbreuken bestaande installatie

Geen geconstateerd

Inbreuken nieuwe installatie

Geen geconstateerd

Opmerkingen

Controle enkel uitgevoerd op de zichtbaar en bereikbare delen.

De klant/vertegenwoordiger verklaart dat de installatie na keuring opnieuw functioneel is.



Kea Keuringen en Energie Advies vzw

Erkend keuringsorganisme MB 5 nov. 2010

Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
BTW BE0821 773 706

TEL/FAX: 09 282 58 88
info@keakeuringen.be
www.keakeuringen.be



KEW 6516-0001332: 95

Besluit


De nieuwe Installatie voldoet.
Dit keuringsattest is geldig tot 20/07/2048

Bijlagen

1. Eéndraads- en installatieschema (3 pagina's)



Digitaal ondertekend
20/07/2023
Francis Van Heerswyngheles

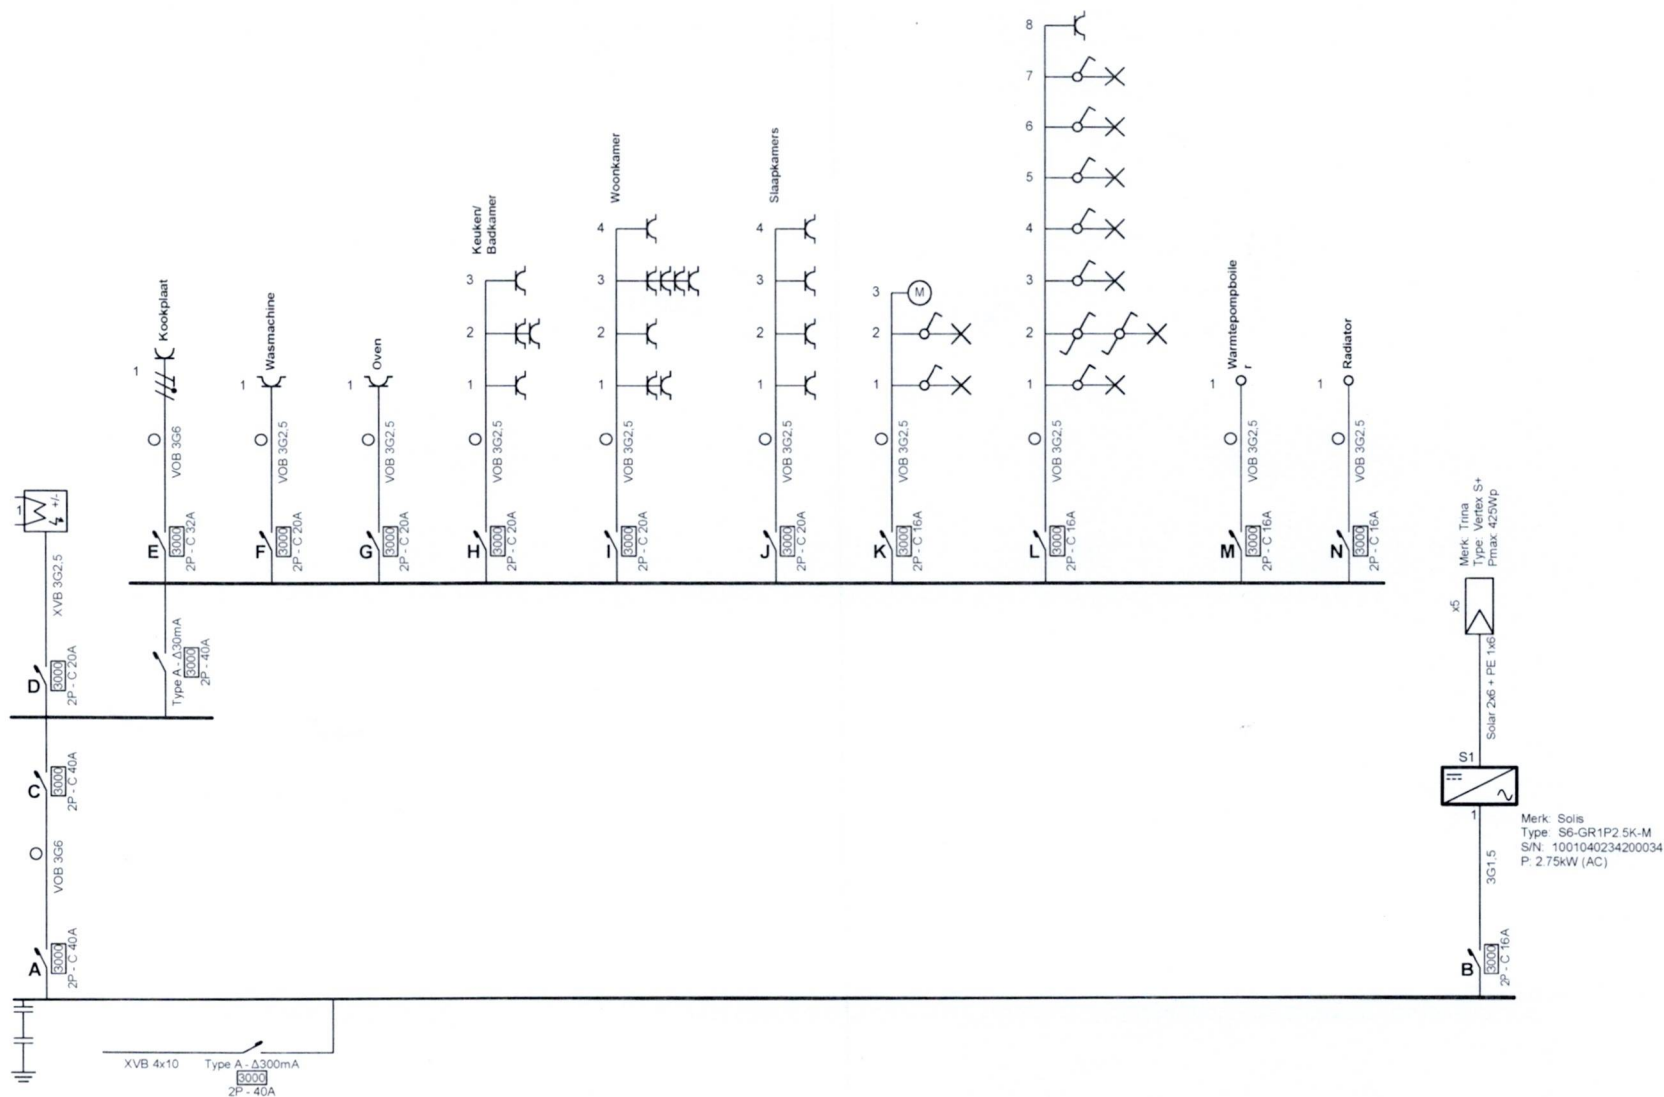


KEA FVH 20/07/23



Plaats van de elektrische installatie
Sean Taverne
Dikmuidsesteenweg 62 Bus 1
8800 Roeselare

Installateur
ST Support Comm. V.
Grijspeerdstraat 103 A
8830 Gits
GSM: 0497 28 66 76
e-mail: sean.taverne@stsupport.be
BTW BE 0540.582.978

p. 1/4
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz
V. 2023-07-19 22:39:21

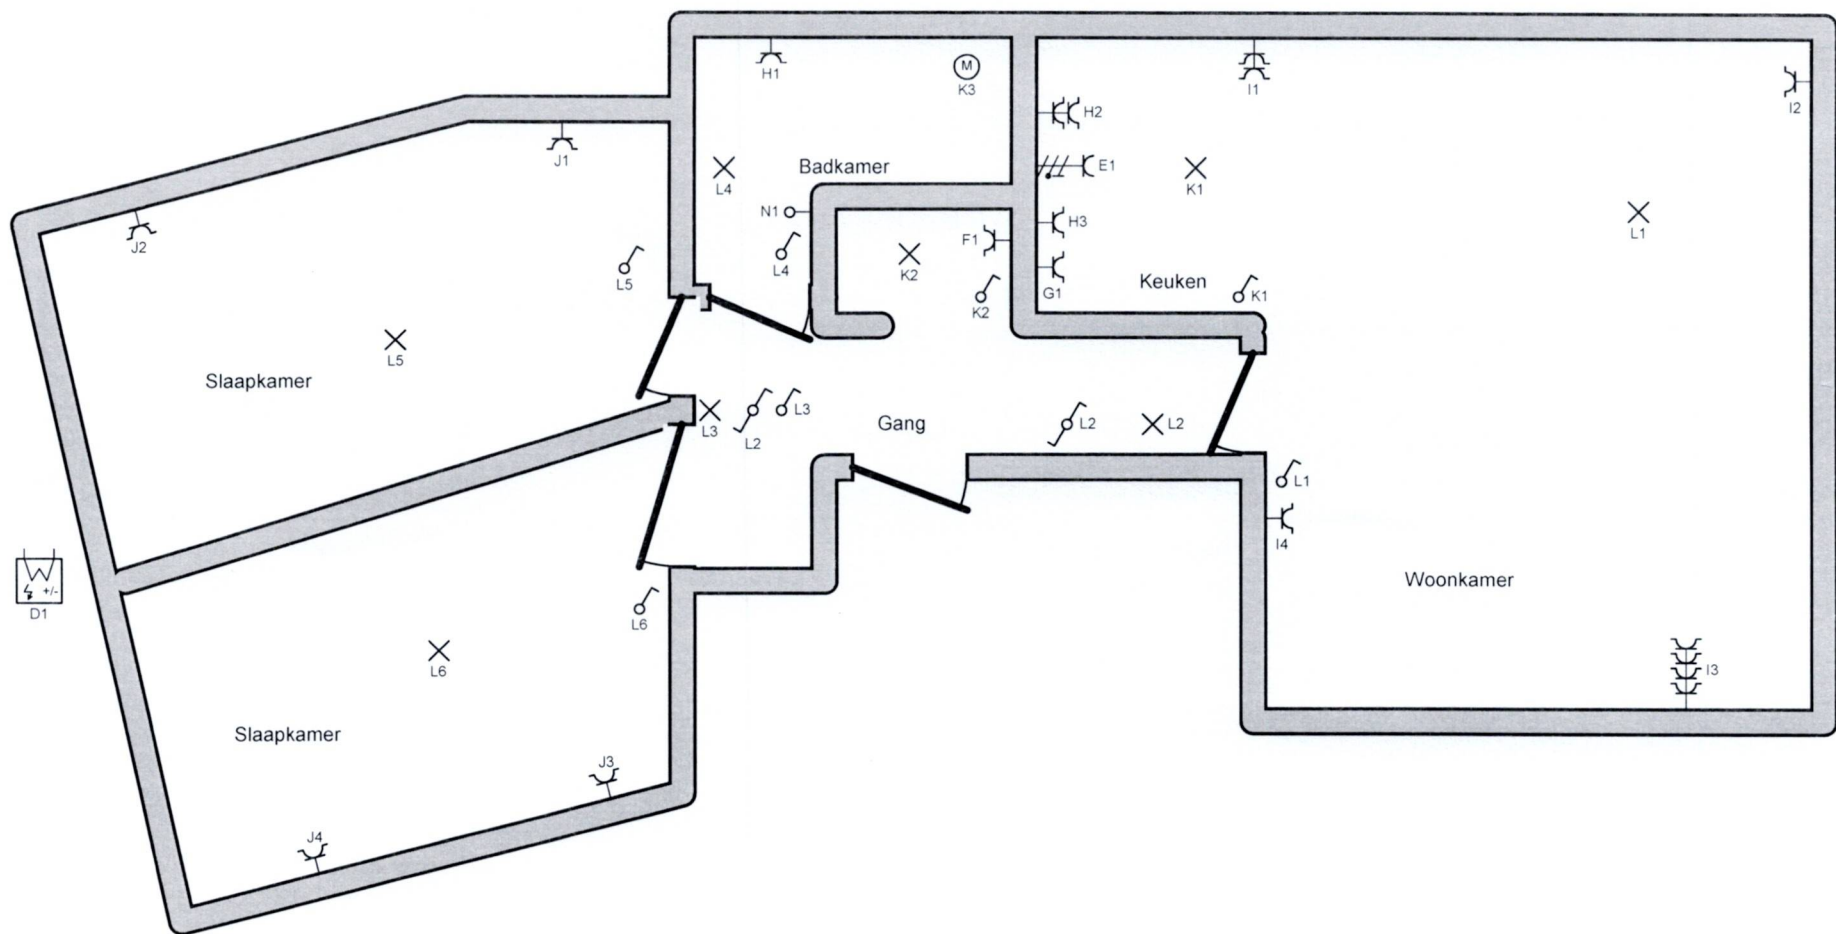

Plaats van de elektrische installatie Sean Taverne Dikmuidsesteenweg 62 Bus 1 8800 Roeselare	Installateur ST Support Comm. V. Grijspeedstraat 103 A 8830 Gits GSM: 0497 28 66 76 e-mail: sean.taverne@stsupport.be BTW BE 0540.582.978	p. 2/4 Situatieschema
		2 x 230V ~ 50Hz
		V.2023-07-19 22:39:21

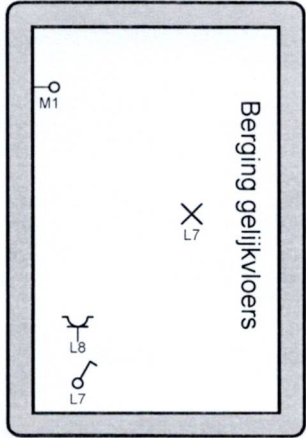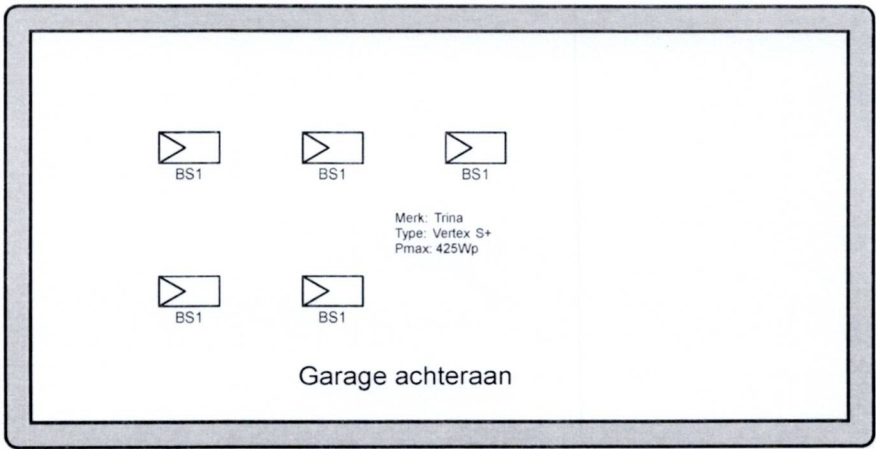

[Handwritten signature]

Plaats van de elektrische installatie
 Sean Taverne
 Dikmuidsesteenweg 62 Bus 1
 8800 Roeselare

Installateur
 ST Support Comm. V.
 Grijspeerdstraat 103 A
 8830 Gits
 GSM: 0497 28 66 76
 e-mail: sean.taverne@stsupport.be
 BTW BE 0540.582.978

[Handwritten signature]

p. 3/4
Situatieschema
 2 x 230V ~ 50Hz
 V.2023-07-19 22:39:21