

**ELECTROTEST**

vzw / asbl

Maatschappelijke zetel/Siège social:
Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek
Tel: 02/751.98.39 - Fax: 02/751.52.09
www.electro-test.be/info@electro-test.be

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle:Distributenetbeheerder / Gestionnaire de réseau de distribution: **Infrax** N° Teller / N° Compteur: **59074591**Verslag N° / N° Rapport: **E33.2015-05-29.6**Id: **0**

EAN Code: -

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE

Art: **86**Art: **271**Net: **TT****Plaats van het onderzoek / Lieu du contrôle:**Straatnaam + N° / Nom Rue + N°: **Nederweg 19**Installateur: **Elektra Mestdagh**Gemeente / Commune: **Izegem**B.t.w./T.v.a.: **0523.698.149**Postcode / Code Postal: **8870**

Ik/ C.I.: -

Eigenaar / Propriétaire: **Dhr. Seynhaeve**Adres / Adresse: **Idem**Inspecteur: **Vansuypeene Krist**Datum van onderzoek / Date du contrôle: **29/05/2015****Onderzoek / Contrôle:** **Woning/Maison**

Spanning/ Tension:

3X230V

Meter / Bord verbinding/ Liaison compteur-tableau:

3**x****10mm²****VOB**

Max. beveiliging/Protection max.:

40AAardelectrode/ Electrode de terre: **Pen / Plquets****16 Ohm**

Isolatie/Isolément:

3.124 MOhmAantal verdeelborden/Nombre de tableaux: **1**

Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels:

Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux:

17

In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / Circuits terminaux	TestΔIn	1.ΔIn	AREI / RGIE
40A	300mA	A	A tot Q	OK	-	271bis
40A	30mA	A	A en B	OK	-	271bls

Visueel zicht Algemeen: **OK**

Contrôle Générale:

Directe aanraking: **OK**

Contact direct:

Indirecte aanraking: **OK**

Contact indirect:

Aansluitingen: **OK**

Raccordements:

Potentiaalvereffeningen: **OK**

Liaisons équipotentielles:

Inbreuken/ Infractions: **GEEN_NÉANT**

Opmerkingen / Remarques:

GEEN_NÉANT**Besluit / Conclusion:**

De installatie is conform met het AREI en mag in dienst blijven. - L'installation est conforme au RGIE et peut rester en service.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken van E.T. - L'Interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T. Het één draadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. - Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Het controlebezoek door E.T. voorzien door Art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op: - La visite de contrôle prévue par l'art 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le:

Controlebezoek op / Visite de contrôle prévue: 28/05/2040

Voor de directeur, de inspecteur - Pour le directeur, l'

inspecteur:

VISUM (Datum / Date):




NOTA: a) de verplichting het P.V. van het onderzoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie. b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden. c) de verplichting de F.O.D. die energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit. d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend controleorgaan om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend orgaan een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. du contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique. c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant comme une de ses compétences l'Energie, de tout accident survenu à des personnes, dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors du contrôle, de faire effectuer un nouveau contrôle par le même organisme agréé, un an après le premier contrôle, afin de vérifier la disparition des infractions. Si, lors de ce dernier contrôle, des infractions subsistent, l'organisme agréé est obligé d'envoyer une copie du procès-verbal du contrôle à la Direction Générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

RAPR.ELS/ELT.V.01 - 20.12.12

DEXIA: 068-2117692-15 - BIC: KREDBEBB - KBC: 734-1126000-33 - IBAN: BE979734112600033 - RPR BRUSSEL - BE0434.433.603

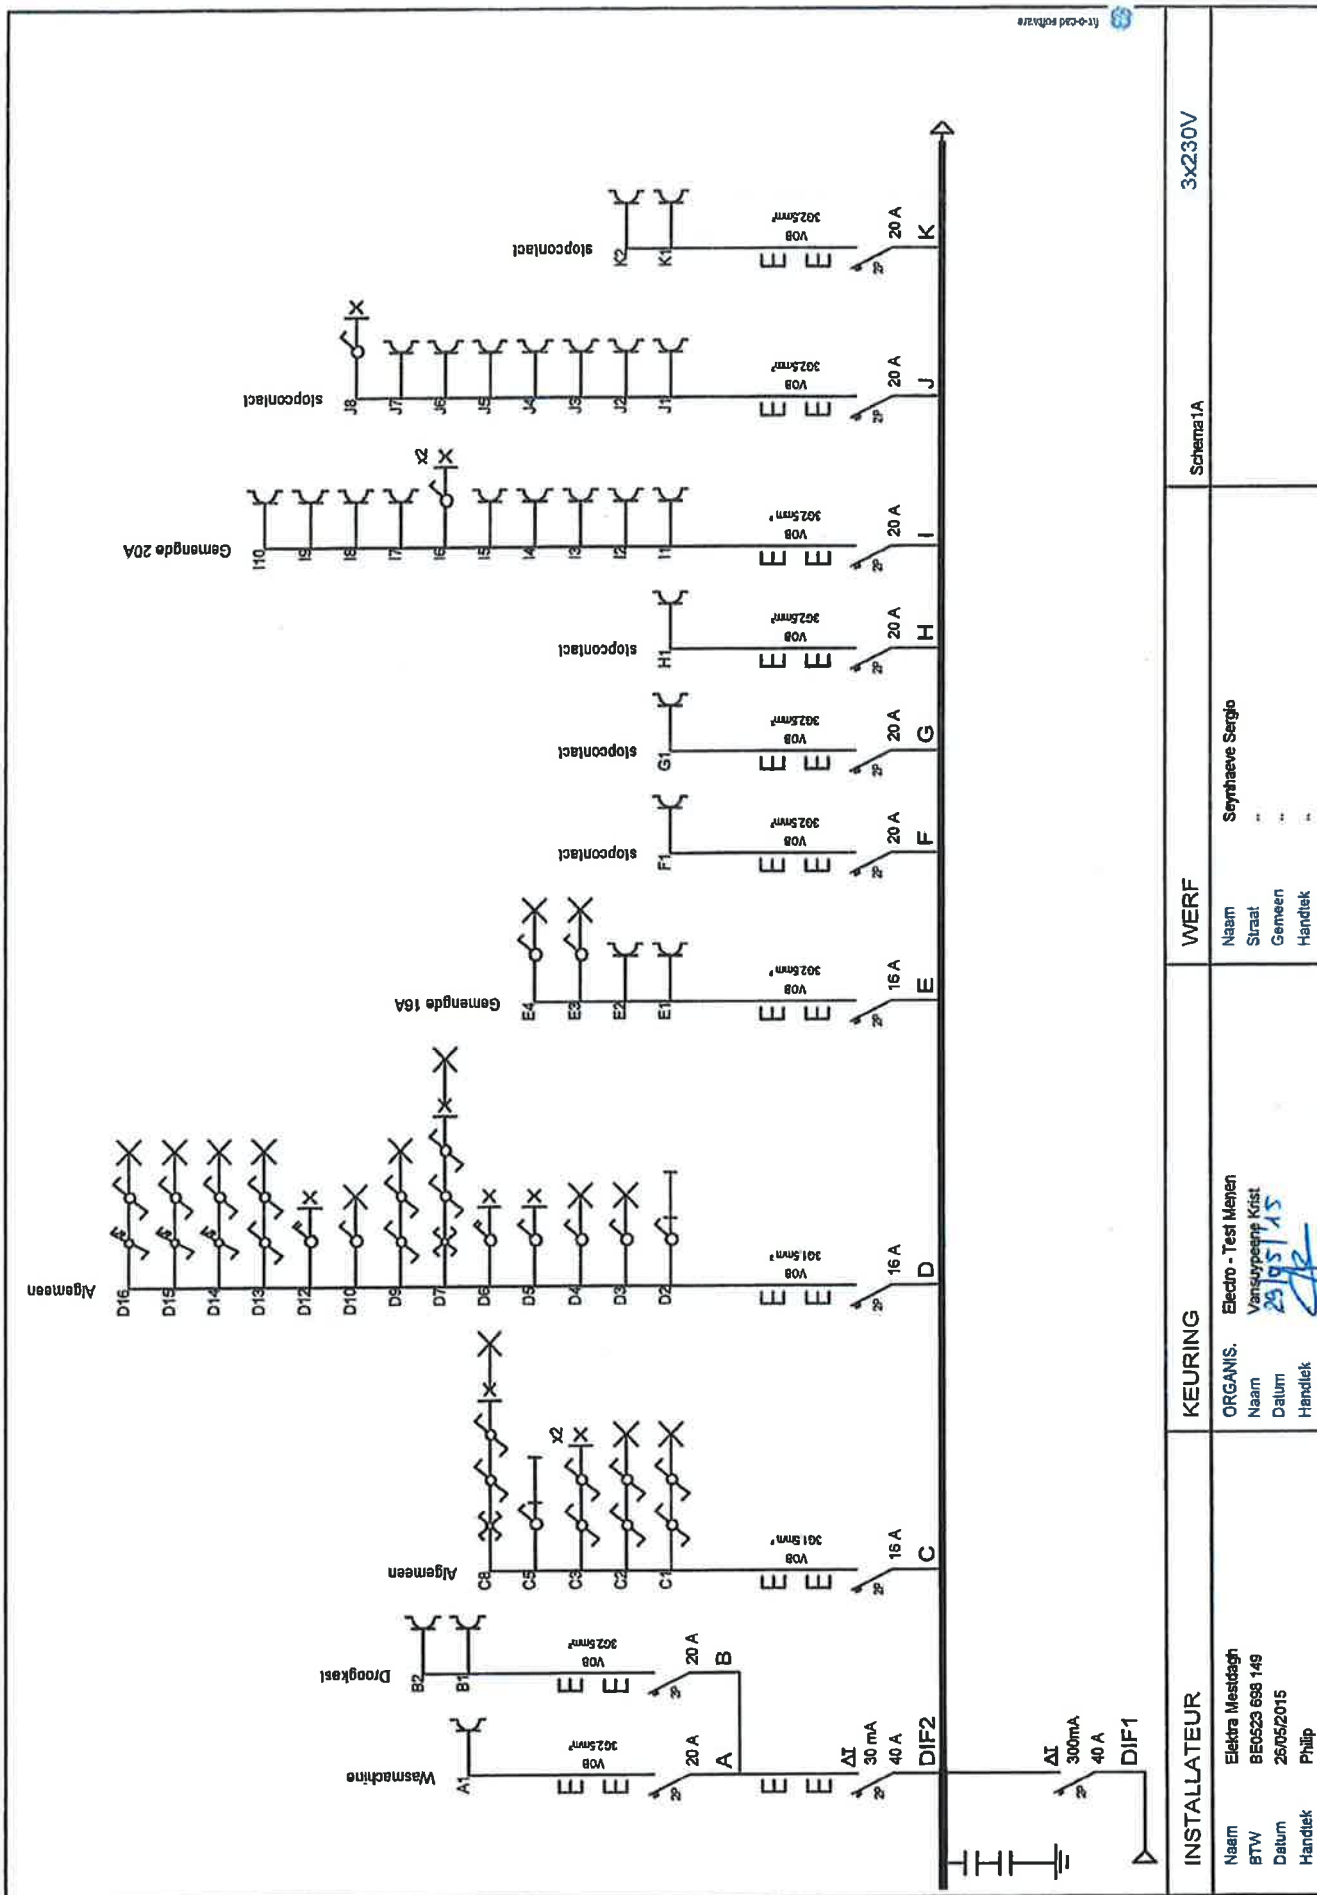


INSTALLATEUR		KEURING		WERF		Schema 1A		3x230V	
Naam	Elektra Mestdagh	ORGANIS.	Electro - Test Mephen	Naam	Seynhaeve Sergio	Naam			
BTW	BE0523 698 149	Naam	Vansuypeene Kist	Straat		Straat			
Datum	26/05/2015	Datum	20/05/15	Gemeen		Gemeen			
Handtek	Philip	Handtek	<i>[Signature]</i>	Handtek		Handtek			



INSTALLATEUR		KEURING		WERF		Schema1B	
Naam	Elindra Mestdagh	ORGANIS.	Electro - Test Mannen	Naam	Seynhaeve Sergio	3x230V	
BTW	BE0523 698 149	Naam	Vansuypeene Krist	Straat	-		
Datum	26/05/2015	Datum	23/05/15	Gemeen	-		
Handtek	Philip	Handtek	[Handwritten Signature]	Handtek	-		



INSTALLATEUR		KEURING		WERF		2de verdiep	3x230V
Naam	Elektra Mesdagh	ORGANIS.	Electro - Test Menen	Naam	Seynaeve Sergio		
BTW	BE0523 698 149	Naam	Vansuyperle Krist	Straat	"		
Datum	26/05/2015	Datum	26/05/15	Gemeen	"		
Handtek	Phiep	Handtek		Handtek	"		

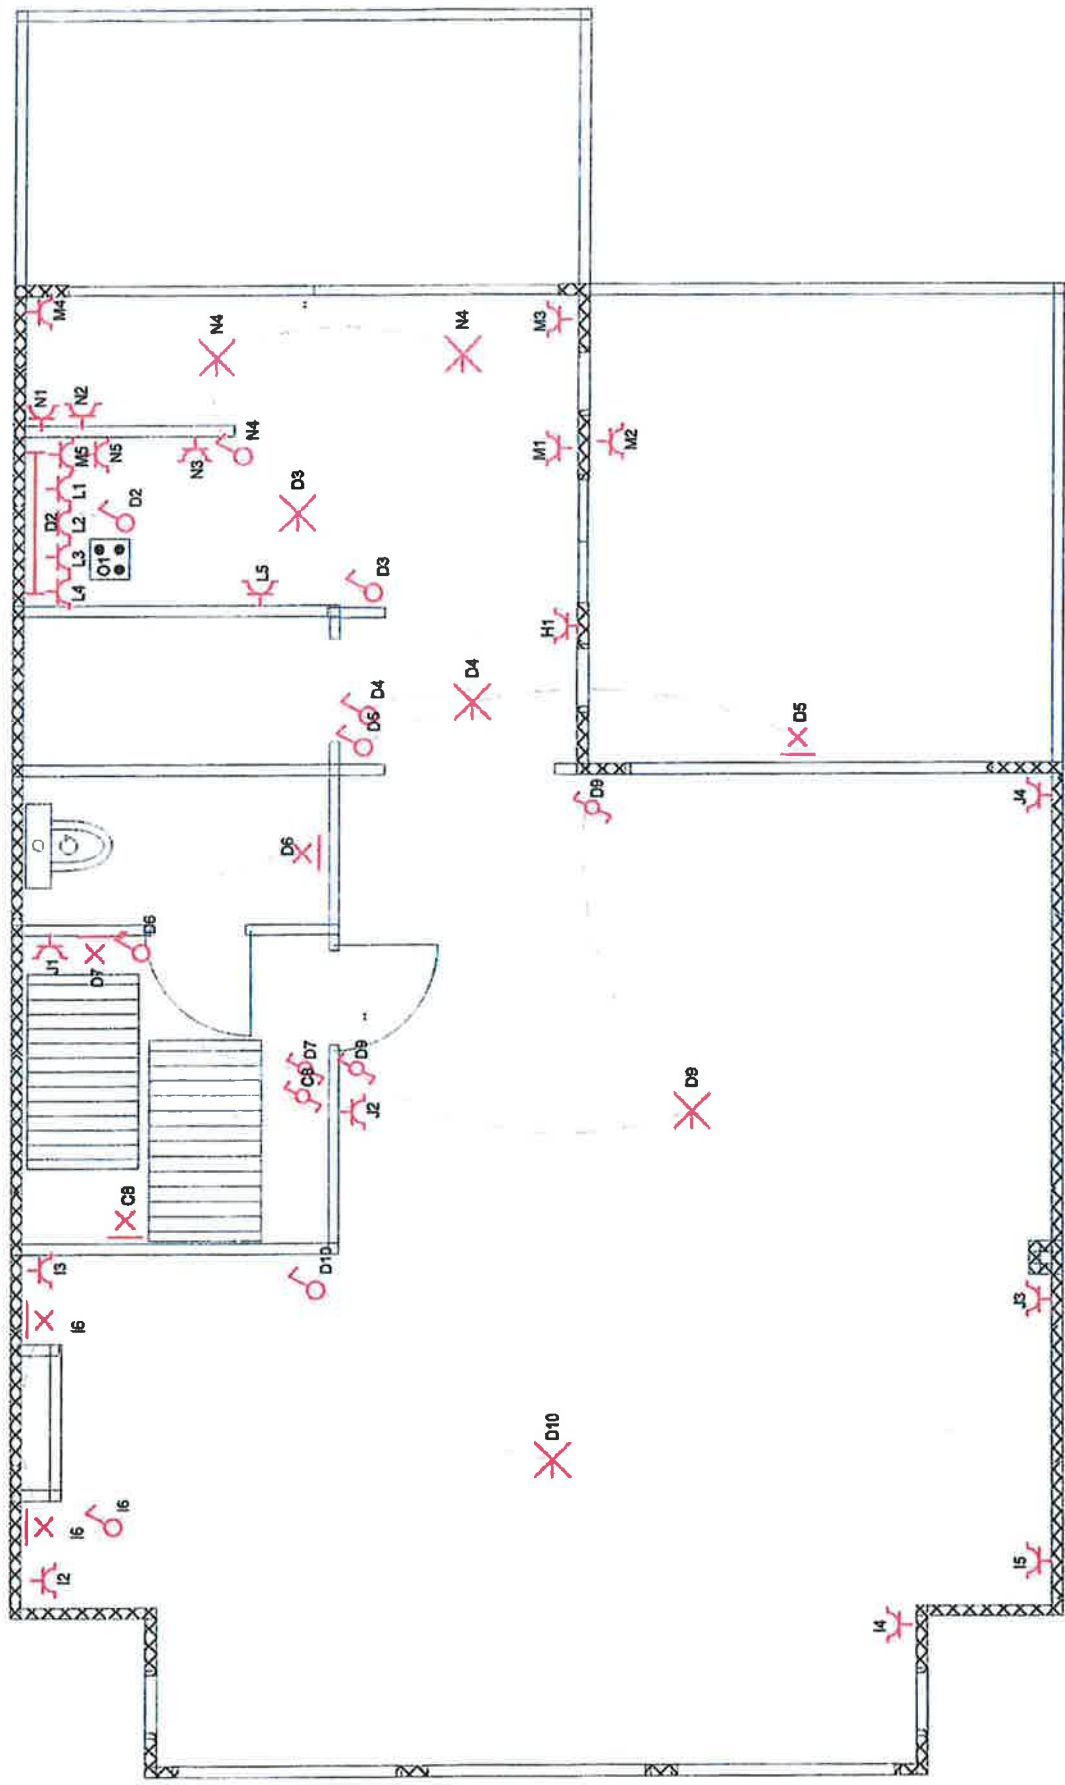

INSTALLATEUR	KEURING	WERF	1ste verdiep	3x230V
Naam: Elabra Mestdagh BTW: BE0523 888 149 Datum: 26/05/2015 Handtek: Philip	ORGANIS: Electro - Test Mensen Naam: Vansypepe Kist Datum: 26/05/15 Handtek: [Signature]	Naam: Seynhaeve Sergio Straat: .. Gemeen: .. Handtek: ..		



INSTALLATEUR		KEURING		WERF		GV	3x230V
Naam	Elektra Mesdagh	ORGANIS.	Electro - Test Menen	Naam	Seyhaeve Sergio		
BTW	BE0523 698 149	Naam	Vansuypeere Kristi	Straal			
Datum	26/05/2015	Datum	26/05/15	Gemeen			
Handtek	Philip	Handtek		Handtek			