



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een industriële of ermee gelijkgestelde laagspanningsinstallatie

CONFORM

Datum: 18/12/2023	Inspecteur: Jo Tijtgat	Mentor:	Installateur: DEBALED
ID-label:		Klantreferentie:	
Merk en type meettoestel: metrel Eurotest MI3155	Serienummer: 21251307		
Datum verslag: 18/12/2023			
Plaats van het onderzoek		Eigenaar	
Straatnaam	Nieuwenhovestraat	Naam	Tastoe
Huisnummer	56	Straatnaam	Nieuwenhovestraat
Busnummer		Huisnummer	56
Postcode	8790	Busnummer	
Gemeente	Waregem	Postcode	8790
Land	België	Gemeente	Waregem
		Land	België
		Installateur	
		Naam	DEBALED
		BTW nr.	BE 0737 477 637
		Telefoonnummer	+32 468 34 49 13
		E-mail	info@debaled.be
Type			
Lichte industrie			
Aard onderzoek			
Controlebezoek van een bestaande niet-huishoudelijke elektrische installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.5 en 4.2.4.4.			
Gegevens van de installatie			
Uitwendige invloeden: Zie uitwendige invloeden in bijlage verslag			
NAZICHT VAN DE INSTALLATIE			
Beschrijving van gecontroleerd deel van de installatie	Bakkerij + privé.		
De controle omvat meerdere verdeelborden	Ja		
Aanwezig netsysteem	TT via openbare teller		
	SN teller: 2367576		
	Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 3~230V Meter / bord verbinding: mm² Max beveiliging: 80 A		
Beschrijving aardingsinstallatie	Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders		
Beoordeling elektrische schema's			
Afschakelvermogen hoofdbeveiliging op ALSB	3 kA	Noodnet	niet van toepassing
Kortsluitvermogen normaal Max.	Gemeten waarde :	Kortsluitvermogen noodnet Max.	
Voedingskabel type + sectie	4x25		
Filiatie	Nee		

VERDEELBORDEN

1	Omschrijving: ALSB Opmerkingen (Nederlands):	 Opmerkingen (Frans):
2	Omschrijving: Secundair bord wasplaats (links). Opmerkingen (Nederlands):	 Opmerkingen (Frans):
3	Omschrijving: Secundair bord wasplaats (rechts). Opmerkingen (Nederlands):	 Opmerkingen (Frans):
4	Omschrijving: Secundair bord hoek wasplaats. Opmerkingen (Nederlands):	 Opmerkingen (Frans):

5	Omschrijving: Secundair bord privé (verdiep).	
	Opmerkingen (Nederlands):	Opmerkingen (Frans):

RESULTATEN VAN DE METINGEN EN TESTEN

Spreidingsweerstand van aarding	21,4 Ω
Continuïteitsmeting	OK (< 1Ω)
Testen proefknoppen DSI	OK

Kortsluit en isolatiemetingen:

Verdeelbord/kring/stopcontact	Icc max (kA)	Icc min (kA)	Riso (MΩ)
ALSB	0,987		0,56
Stopcontact onder bord wasplaats.		0,363	

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N1.00 Geen inbreuken vastgesteld.

Besluit

Er is rekening te houden met de inhoud van dit verslag.


- ☒ Op het moment van de controle werden geen tekorten vastgesteld t.o.v.
- ☒ AREI boek 1 (KB08/09/2019).
- ☒ Indien goedgekeurd: De installatie dient opnieuw gekeurd te worden uiterlijk op 18/12/2028 AREI Boek 1 afdeling 6.5.2., alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding volgens Boek 1 van het AREI (KB 08/09/2019).

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n): 18

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Jo Tijtgat

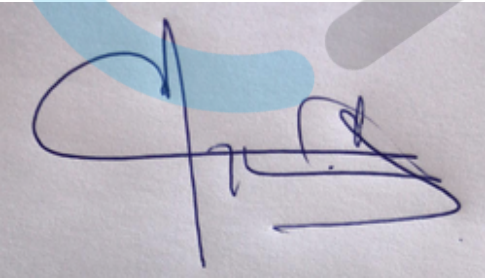

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.1.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481












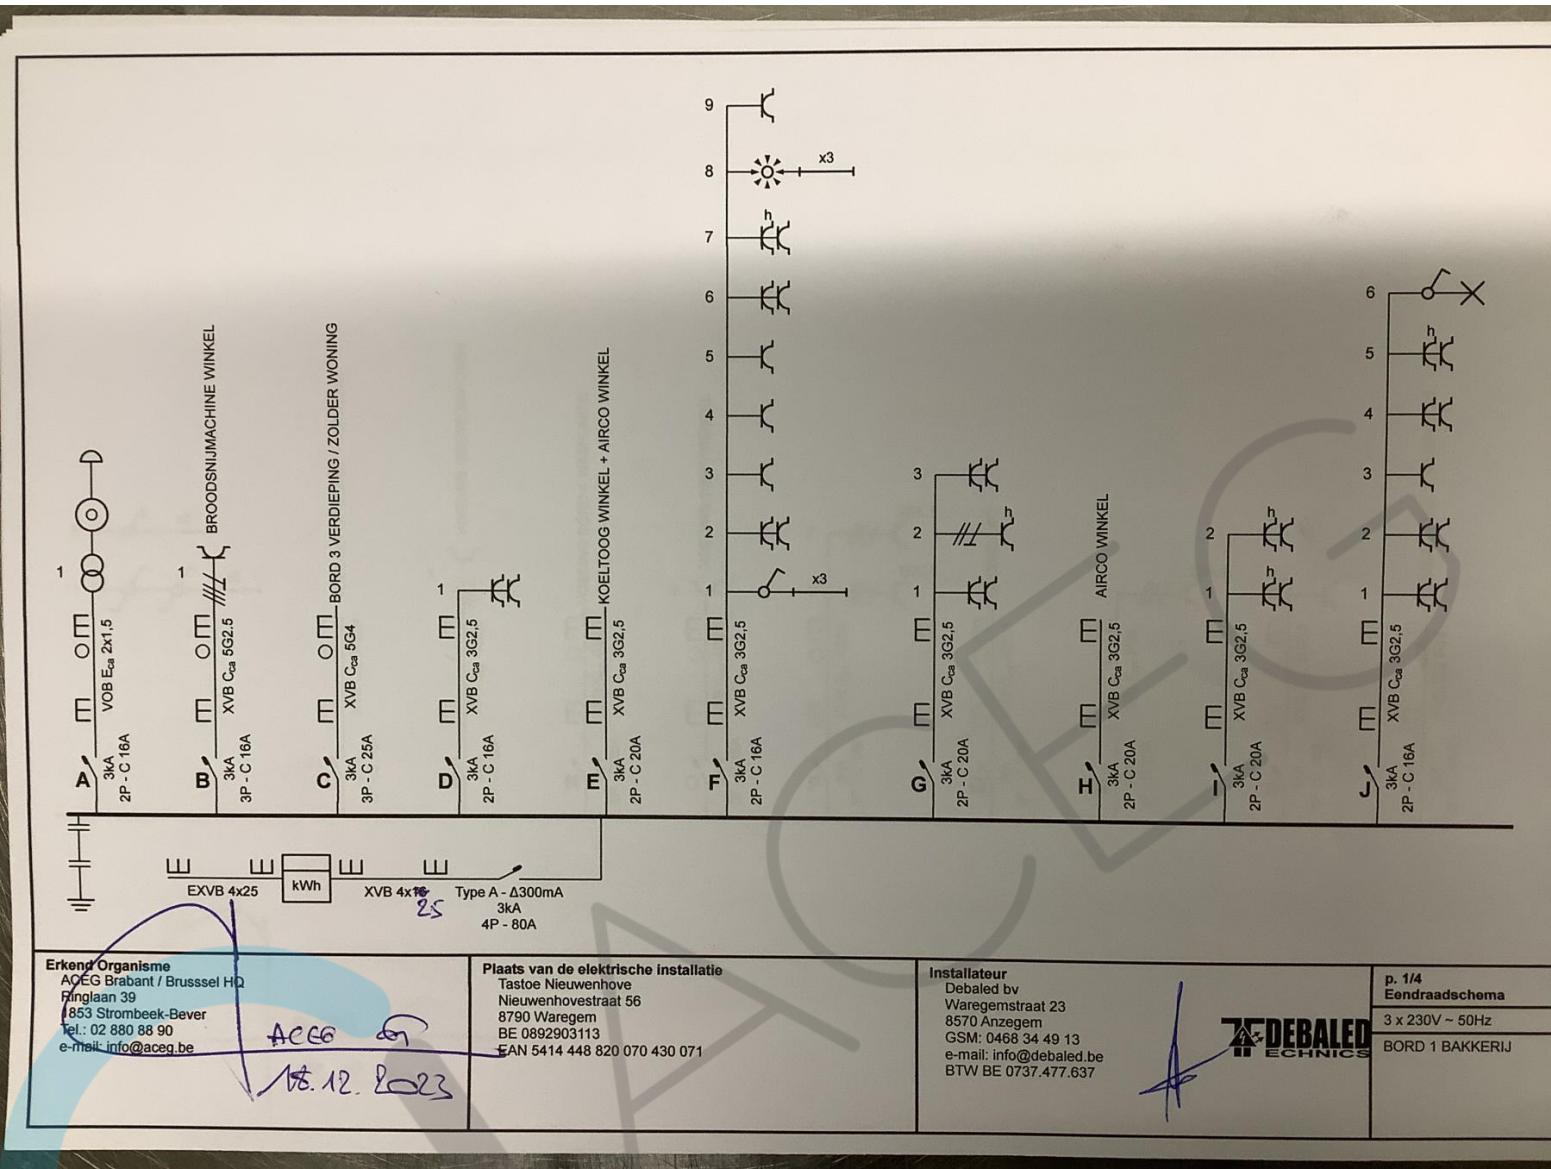


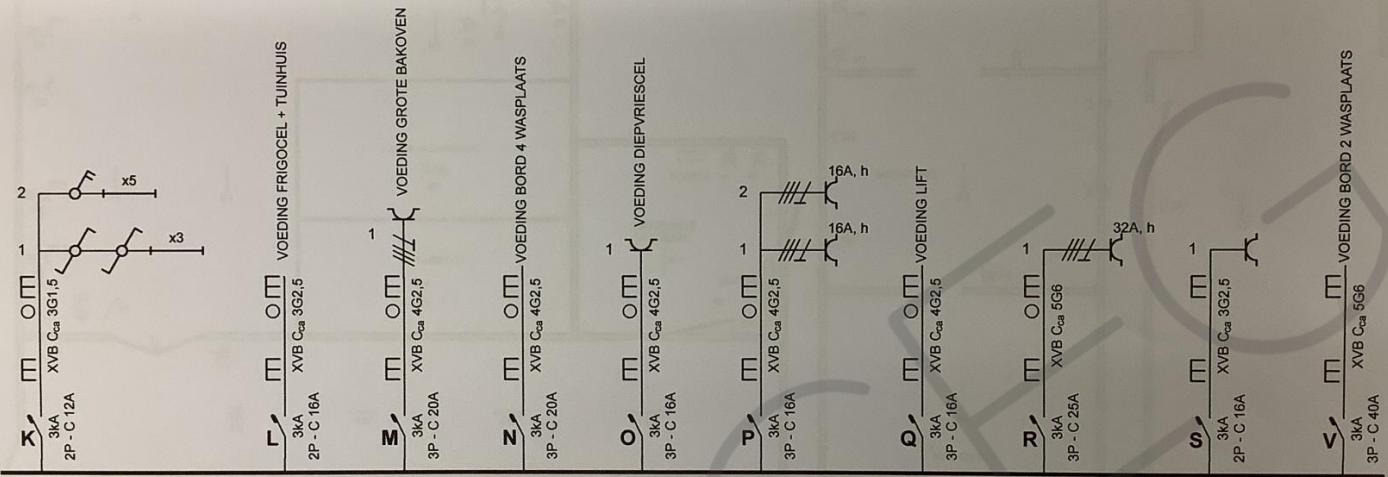


Erkend Organisme ACEG Brabant / Brussel HQ Ringlaan 39 1853 Strombeek-Bever Tel.: 02 880 88 90 e-mail: info@aceg.be ACEG 18.12.2023	Plaats van de elektrische installatie Tastoe Nieuwenhove Nieuwenhovestraat 56 8790 Waregem BE 0892903113 EAN 5414 448 820 070 430 071	Installateur Debalel bv Waregemstraat 23 8570 Anzegem GSM: 0468 34 49 13 e-mail: info@debalel.be BTW BE 0737.477.637 DEBALED ECHNICS	p. 2/4 Eendraadschema 3 x 230V ~ 50Hz BORD 1 BAKKERIJ
---	---	---	---




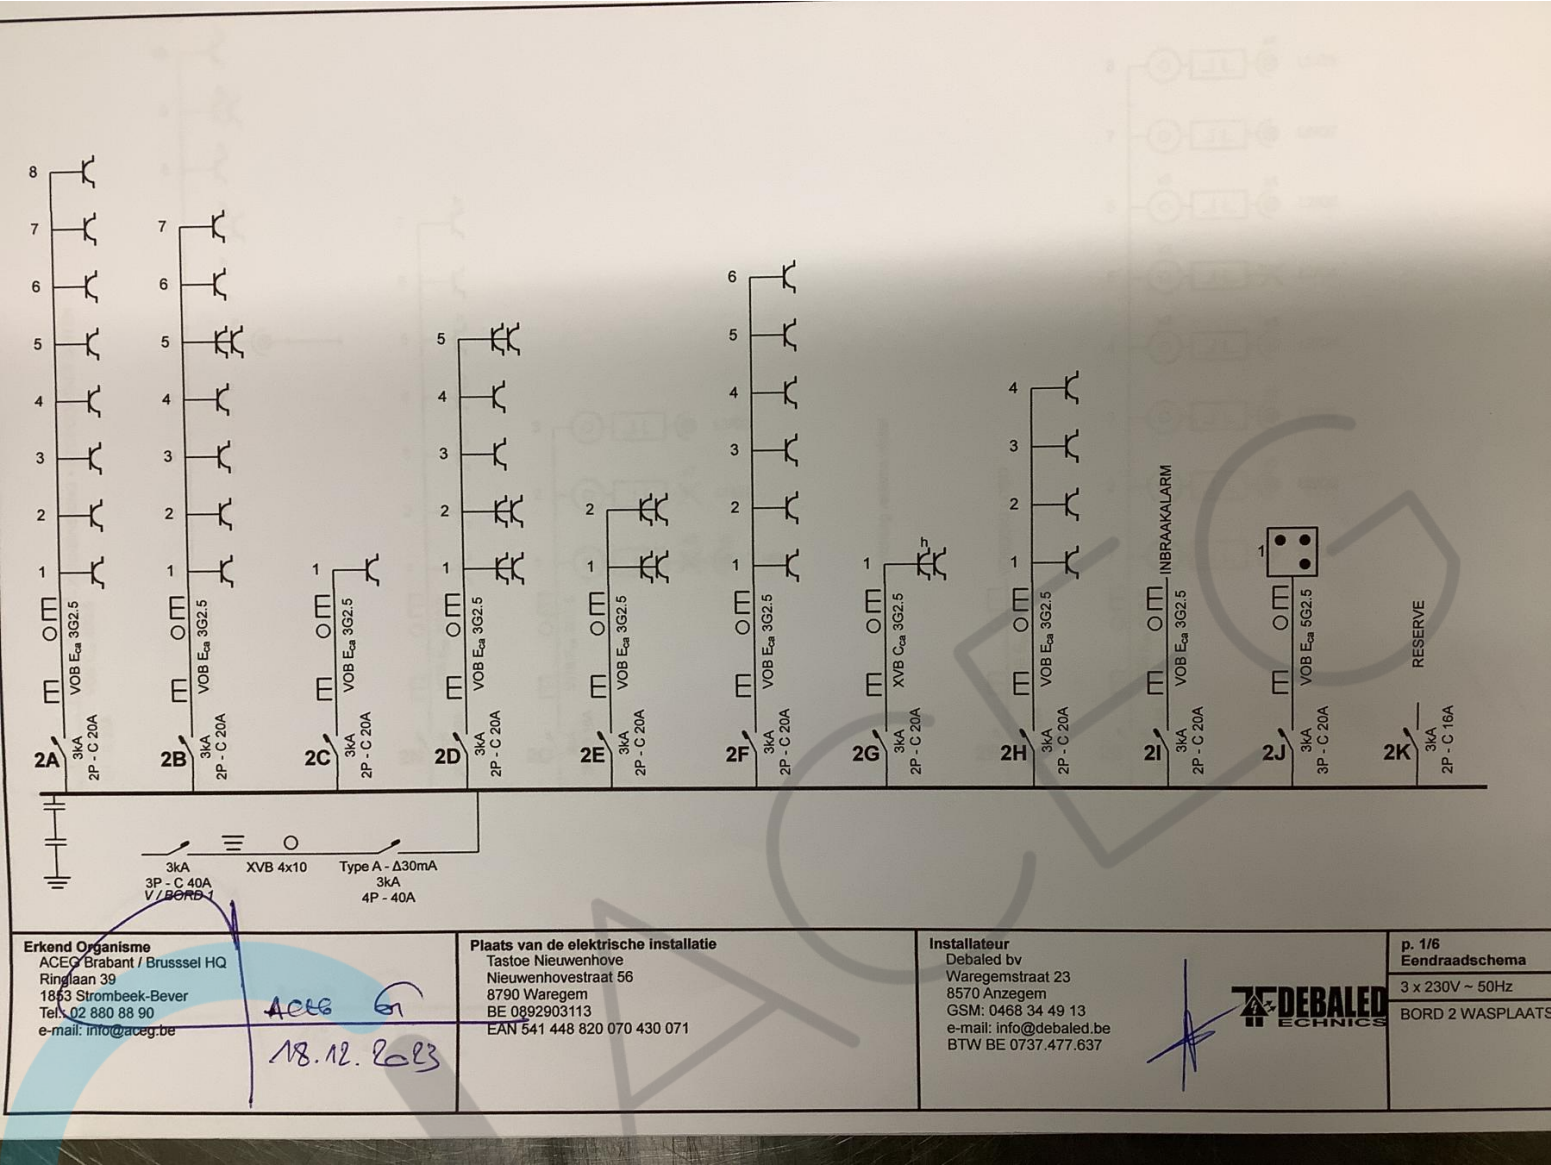


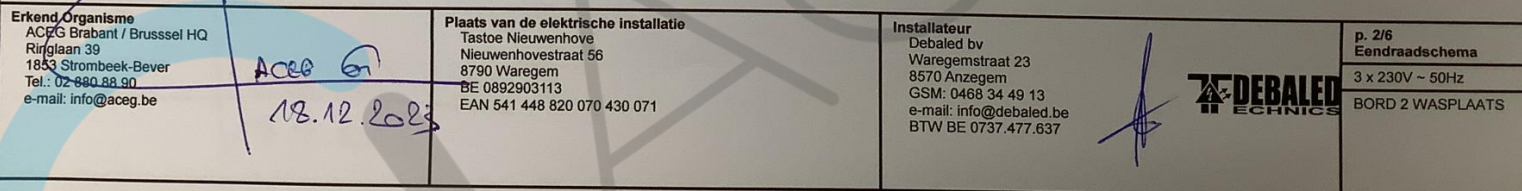


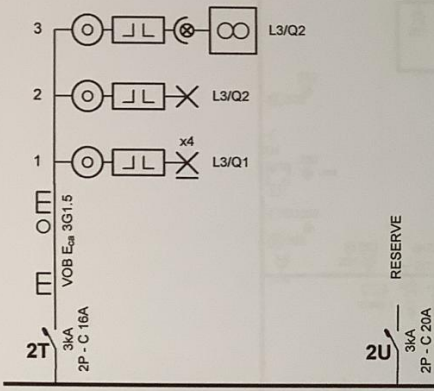


Erkend Organisme ACEG Brabant / Brussel HQ Ringlaan 39 1853 Strombeek-Bever Tel: 02 880 88 90 e-mail: info@aceg.be ACEG 18.12.2023	Plaats van de elektrische installatie Tastoe Nieuwenhove Nieuwenhovestraat 56 8790 Waregem BE 0892903113 FAN 541 448 820 070 430 071	Installateur Debaled bv Waregemstraat 23 8570 Anzegem GSM: 0468 34 49 13 e-mail: info@debaled.be BTW BE 0737.477.637 DEBALED ELECTRONICS	p. 3/6 Eendraadschema 3 x 230V ~ 50Hz BORD 2 WASPLAAT
--	--	---	--

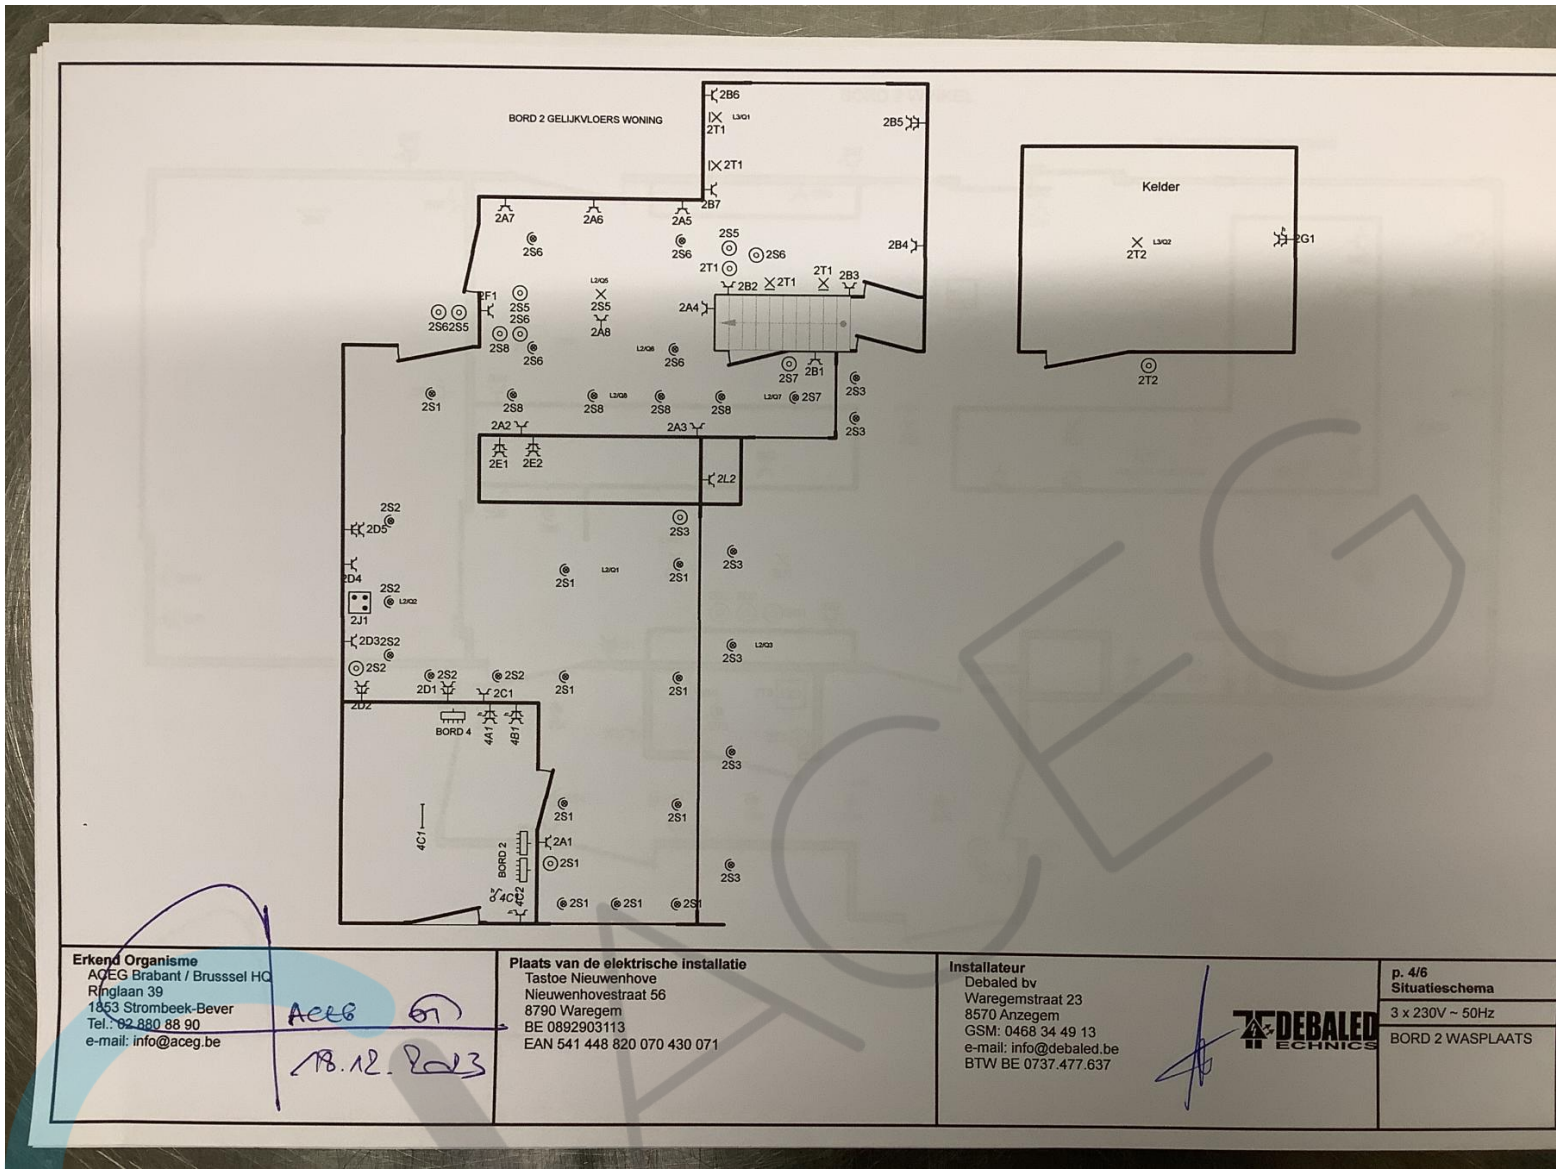





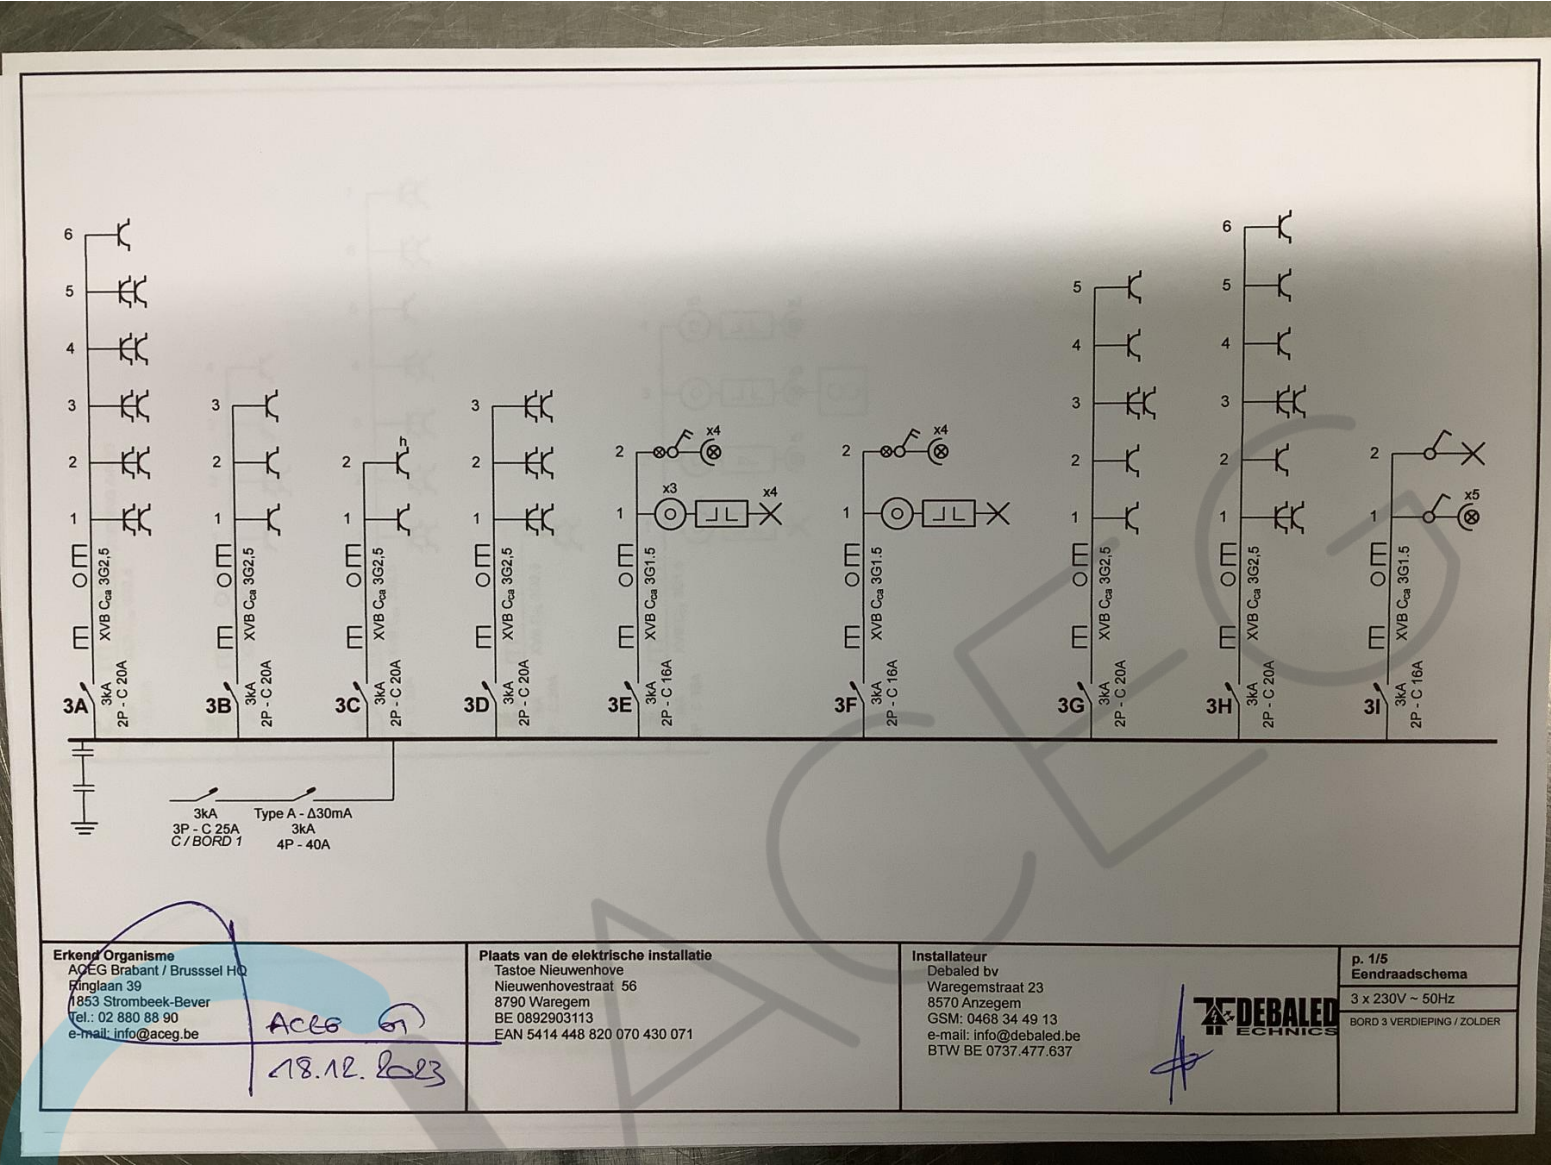


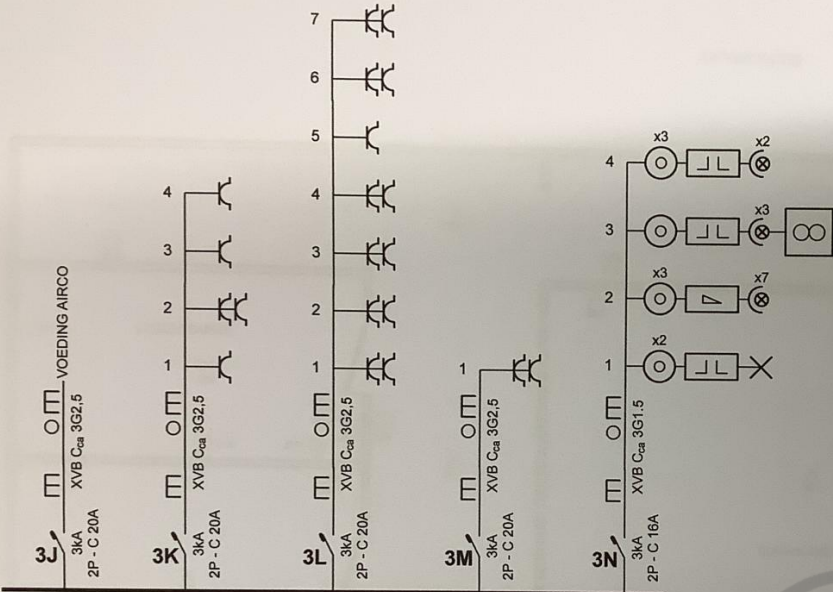


Erkend Organisme ACEG Brabant / Brussel HQ Ringlaan 39 1853 Strombeek-Bever Tel.: 02 886 88 00 e-mail: info@aceg.be Aceg 18.12.2023	Plaats van de elektrische installatie Tastoe Nieuwenhove Nieuwenhovestraat 56 8790 Waregem BE 0892903113 EAN 5414 448 820 070 430 071	Installateur Debalel bv Waregemstraat 23 8570 Anzegem GSM: 0468 34 49 13 e-mail: info@debalel.be BTW BE 0737.477.637 DEBALED TECHNICS	p. 2/5 Eendraadschema 3 x 230V ~ 50Hz BORD 3 VERDIEPING / ZOLDER
---	---	--	--

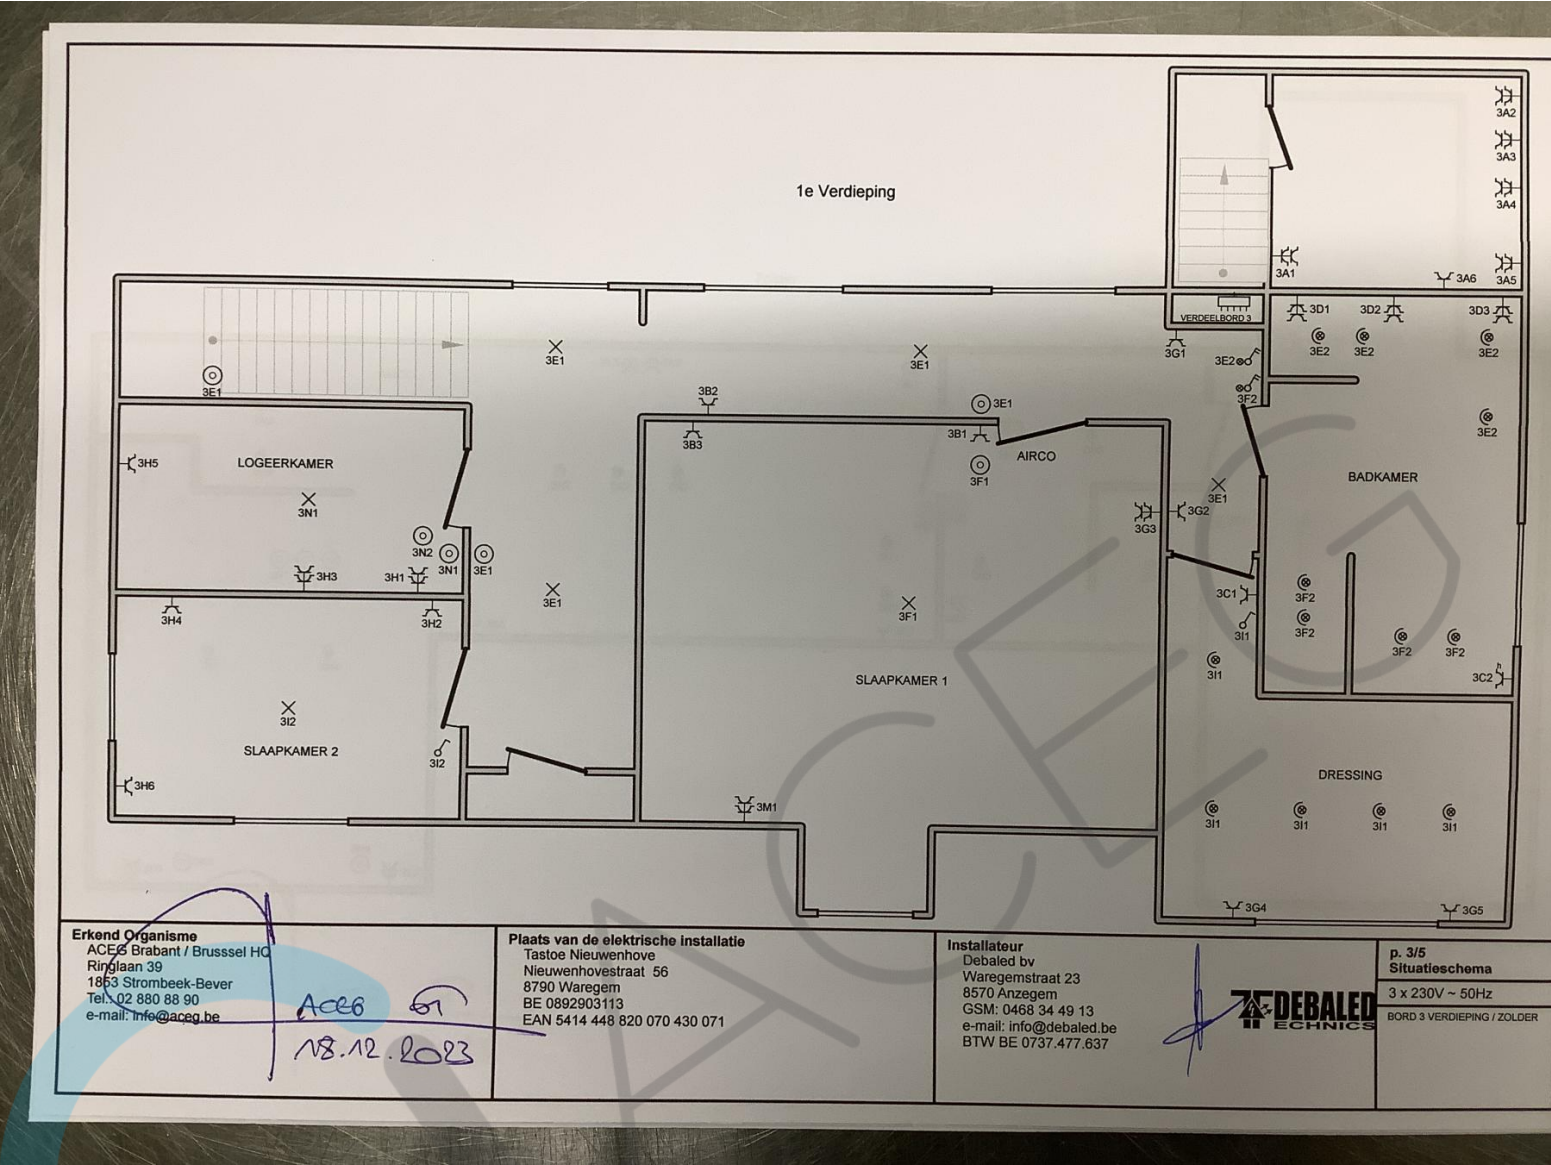

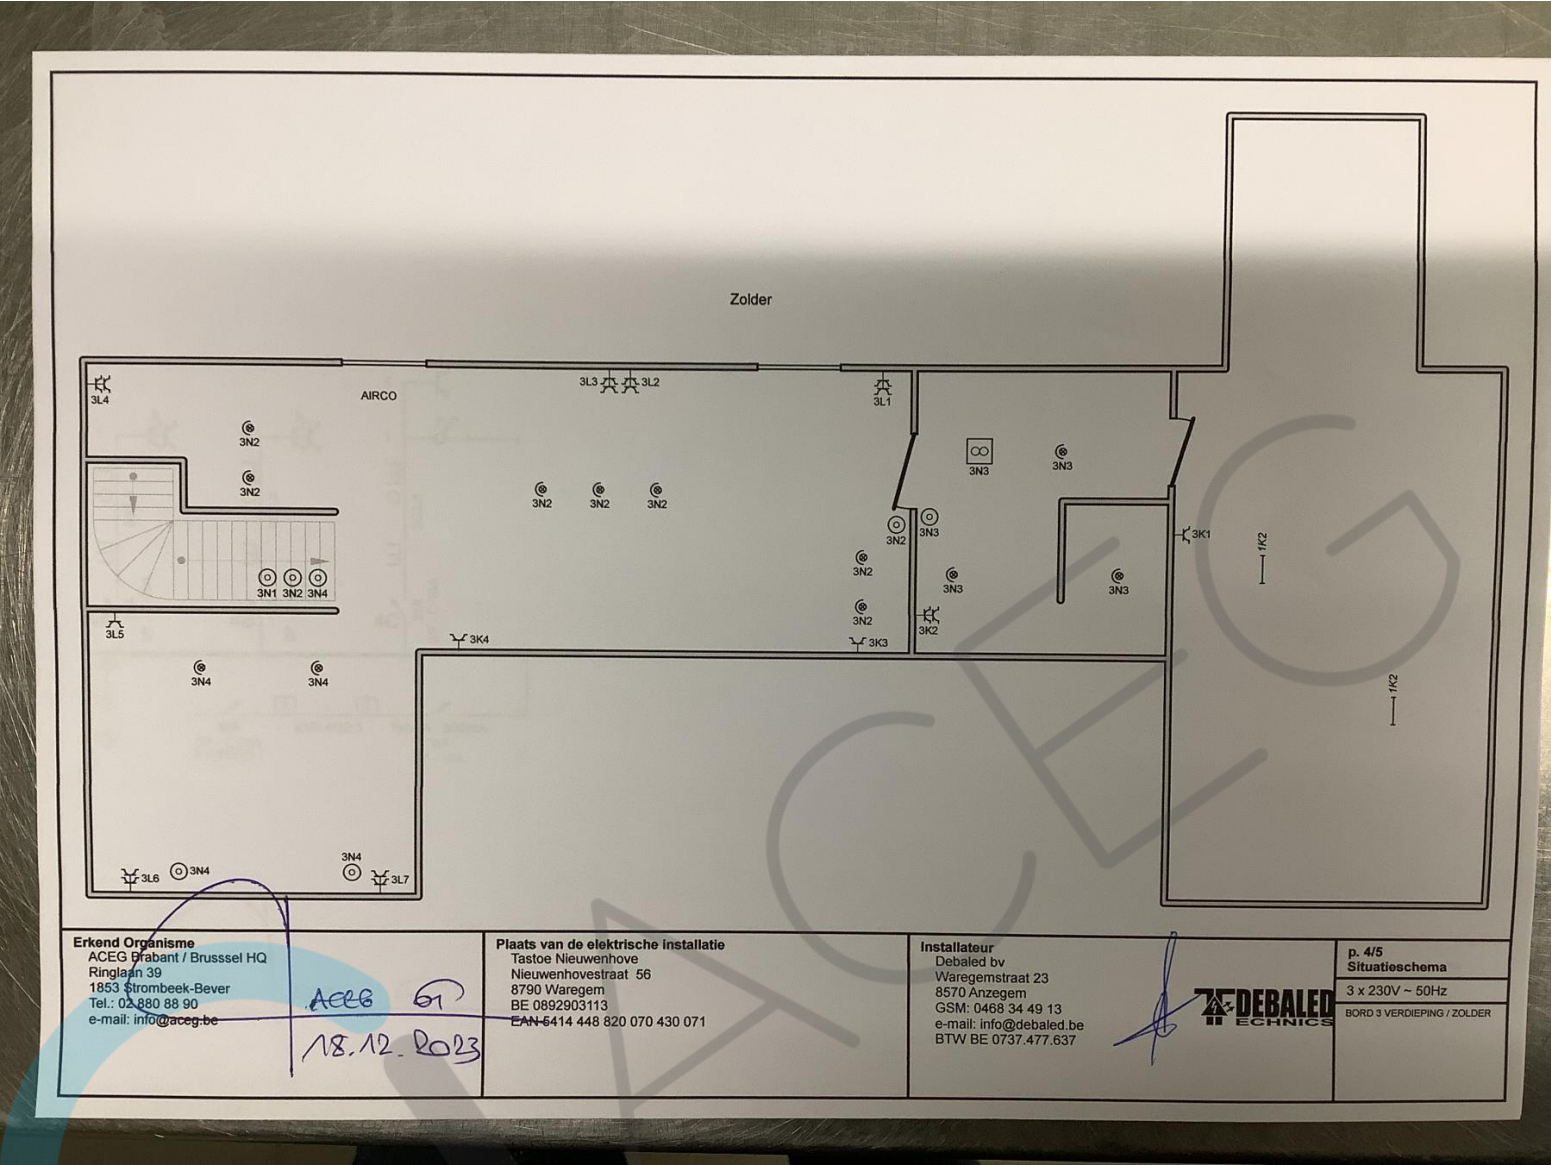

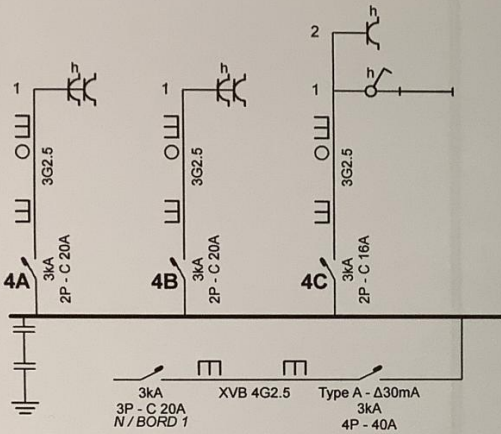

Erkend Organisme ACEG Brabant / Brussel HQ Ringlaan 39 1854 Strombeek-Bever Tel.: 02 880 88 90 e-mail: info@aceg.be <i>ACEG</i> <i>18.12.2023</i>	Plaats van de elektrische installatie Tastoe Nieuwenhove Nieuwenhovestraat 56 8790 Waregem BE 0	Installateur Debalel bv Waregemstraat 23 8570 Anzegem GSM: 0468 34 49 13 e-mail: info@debalel.be BTW BE 0737.477.637 DEBALED ECHNICS	p. 1/2 Eendraadschema 3 x 230V ~ 50Hz BORD 4 WASPLAATS
---	--	---	---

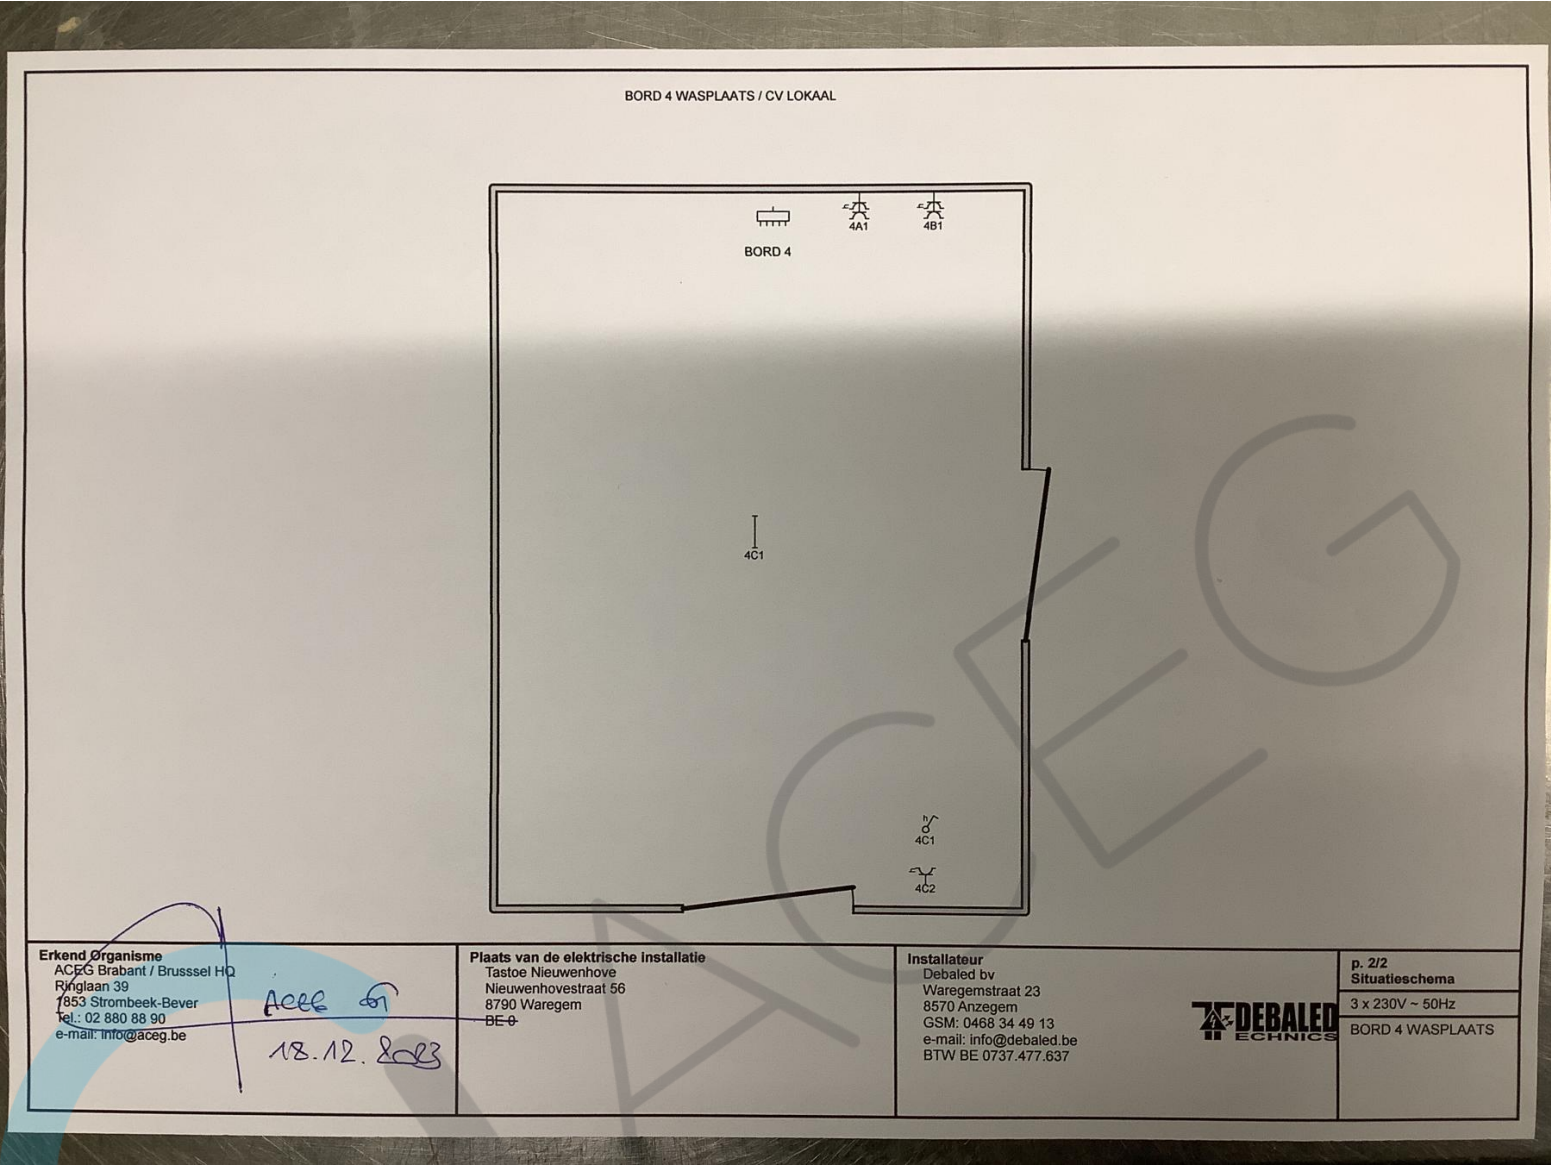

8790 WAREGEM

Document ter beschikbaar gesteld door:

ACEG VZW
RINGLAAN 39
1853 Strombeek-Bever
Office@aceg.be
02/880.88.90

Afdeling AREI	Invloedsfactoren	9.1.6
Ruimte	Temperatuur	5.3.2.2
	Water	5.3.2.3
	Vaste deeltjes	5.3.2.4
	Corrosieve en vervuulende stoffen	5.3.2.5
	Schokken, mechanische spanningen	5.3.2.6
	Trillingen	5.3.2.7
	Flora (AK) Fauna (AL)	5.3.2.8
	Ioniserende deeltjes	5.3.2.9
	Zonnestralen	5.3.2.10
	Beveegdheid	5.3.2.11
	Huidvochtigheid	5.3.2.12
	Aanraking van personen met de aarding	5.3.2.13
	Evacuatie in noodgevallen	5.3.2.14
	Verwerkte of opgeslagen materialen	5.3.2.15
	Bouwmaterialen	2.10.16
	Gebouwstructuur	2.10.17

Naam en handtekening van de beheerder of zijn afgevaardigde	Datum
DE BAEREMAEKER HENK 	ACEG 01

Acc6 61

18.12.2023