

☐ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

8500 KORTRIJK, Meensestraat
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

CONFORMITEITSONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van : TOFRA BOUW N.V.
Plaats van onderzoek : HUIS KENSDER 28 Gent.
Installateur : BOUT ZWEEVEN
– B.T.W.-nummer : _____
– of identiteitskaartnr. : _____ uitgereikt te _____ op datum van : _____
Aard van de inrichting : RESIDENTIEEL Stroomleveraar : _____
Agent-Onderzoeker : DEGRIJNCK Datum van onderzoek : 03/08/08

- Bedrijfsspanning
- Doorsnede voedingskabel
- Algemene bescherming
- Type algemene schakelaar
- Type aardelektrode(s)
- Aardspreidingsweerstand
- Algemene isoleringsweerstand
- Aantal borden en eindstroombanen
- Algemene differentieelschakelaar
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)

— Beschrijving van de stroombanen : *Rotat.*
Rotat.

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen :

Vastgestelde inbreuken :

НЕПРАВИЛЬНО
СВЯЗЬ ОР 4/5/04
ОБ БЛОК D.

netmanagement
10/5/04

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 03/08/2019

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur:

Klantnr. :

Visa: _____ datum: ____/____/____



J. VAN HEMELEN VZW.
KEURINGSORGANISME

Ref. verslag :

153813

☐ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

☐ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

**CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van : *Levenswoning*

Plaats van onderzoek : *Alseberg 1652*

Installateur : *W. De Vries*

– B.T.W.-nummer :

– of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van :

Aard van de inrichting : *Woning* Stroomleveraar :

Agent-Onderzoeker : *De Vries* Datum van onderzoek : *13/8/94*

– Bedrijfsspanning		– Beschrijving van de stroombanen :
– Doorsnede voedingskabel	<i>1.5/1.5</i>	<i>Stroomleidingen: 1.5/1.5</i>
– Algemene bescherming	<i>W. De Vries</i>	<i>1.5/1.5</i>
– Type algemene schakelaar	<i>W. De Vries</i>	<i>1.5/1.5</i>
– Type aardelektrode(s)	<i>W. De Vries</i>	<i>1.5/1.5</i>
– Aardspreidingsweerstand	<i>W. De Vries</i>	<i>1.5/1.5</i>
– Algemene isoleringsweerstand	<i>W. De Vries</i>	<i>1.5/1.5</i>
– Aantal borden en eindstroombanen	<i>W. De Vries</i>	<i>1.5/1.5</i>
– Algemene differentieelschakelaar	<i>W. De Vries</i>	<i>1.5/1.5</i>
– Bijkomende differentieelschakelaar(s)	<i>W. De Vries</i>	<i>1.5/1.5</i>

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen :

Vastgestelde inbreuken :

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op *13/8/94*

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :

Klantnr. :

Visa : datum :/...../.....


Huurovereenkomst

Algemeen

Alle Raderen Lijn

pacflex met vob gefacade
1,5mm² 1 2,5mm²

NR 28

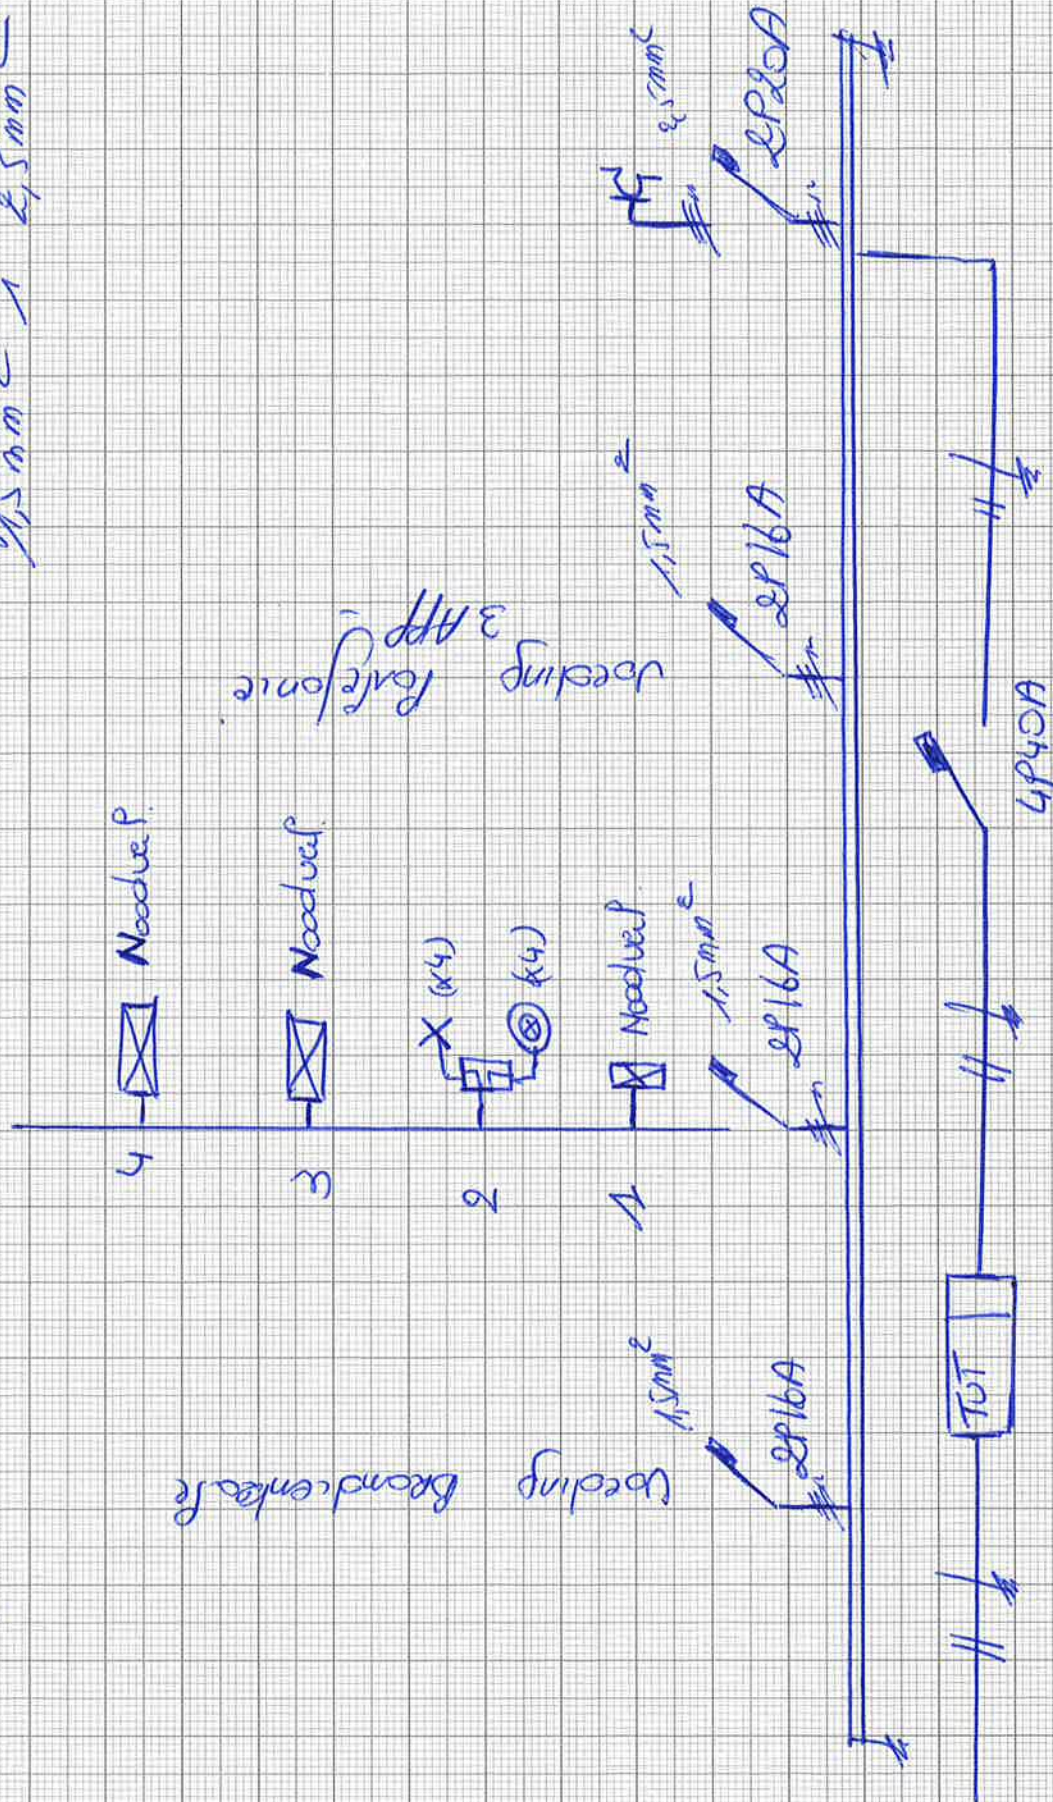

Verenigingsorganisatie

Huurovereenkomst Algemeen

Bosseyt Wm Overdeek

J. Van Hemelen

Jaar Bouw
kosten
Eigendom gebouw

Moonske 3A
Sint-Denis
BTW BE 676244685

8554

112

Wever & Ducre®

[ARCHITECTURAL LIGHTING]



J. VAN HEMELEN vzw.
KEURINGSORGANISME

Ref. verslag :

153812

☐ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

☒ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 44
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

J.D. 2004.02.03 B.
**CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van : *LOFRA Bouw N.V.*
Plaats van onderzoek : *HUURKASSEN 28 GENT*
Installateur : *BOSUYT ZWEEVEGEM*

– B.T.W.-nummer :
– of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van :

Aard van de inrichting : *RESIDENTIEEL* Stroomleveraar :
Agent-Onderzoeker : *DEGELINCHE* Datum van onderzoek : *03/02/04*

	Bedrijfsspanning	Doorsnede voedingskabel	Algemene bescherming	Type algemene schakelaar	Type aardelektrode(s)	Aardspreidingsweerstand	Algemene isoleringsweerstand	Aantal borden en eindstroombanen	Algemene differentieelschakelaar	Bijkomende differentieelschakelaar(s)
	<i>230V</i>	<i>16mm²</i>	<i>max 30mA</i>	<i>typisch A</i>	<i>2A</i>	<i>16 ohm</i>	<i>10 ohm</i>	<i>63/10A</i>	<i>63/10A</i>	<i>63/10A</i>

Beschrijving van de stroombanen :
*Op distribut: E.I. : 16mm²
F.I. : 20mm²*

– de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
– de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
– verwarmingstoestellen :

Vastgestelde inbreuken :

geen

*NOTA ANNEXE
GEVEN OP 5/6/04
DE BUREAU
DE BUREAU*

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene
differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op *03/01/05*

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :
Klantnr. :
Visa : datum :/...../.....



J. VAN HEMELEN VZW.
KEURINGSORGANISME

Ref. verslag :

153812

153812-0323

**CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

☐ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

☒ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

Inrichtingen van : *1652 Alseberg*

Plaats van onderzoek : *Wijk 1, 1652 Alseberg*

Installateur : *De Vrijt - Zwaeneman*

– B.T.W.-nummer :

– of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van :

Aard van de inrichting : *Residentieel* Stroomleveraar :

Agent-Onderzoeker : *De Vrijt - Zwaeneman* Datum van onderzoek : *03/10/04*

– Bedrijfsspanning	<i>230V</i>	– Beschrijving van de stroombanen :
– Doorsnede voedingskabel	<i>16mm²</i>	<i>Wijk 1: F1: 16mm²</i>
– Algemene bescherming	<i>16mm²</i>	<i>Wijk 2: F2: 16mm²</i>
– Type algemene schakelaar	<i>16mm²</i>	<i>Wijk 3: F3: 16mm²</i>
– Type aardelektrode(s)	<i>16mm²</i>	<i>Wijk 4: F4: 16mm²</i>
– Aardspreidingsweerstand	<i>16mm²</i>	<i>Wijk 5: F5: 16mm²</i>
– Algemene isoleringsweerstand	<i>16mm²</i>	<i>Wijk 6: F6: 16mm²</i>
– Aantal borden en eindstroombanen	<i>16mm²</i>	<i>Wijk 7: F7: 16mm²</i>
– Algemene differentieelschakelaar	<i>16mm²</i>	<i>Wijk 8: F8: 16mm²</i>
– Bijkomende differentieelschakelaar(s)	<i>16mm²</i>	<i>Wijk 9: F9: 16mm²</i>

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen :

Vastgestelde inbreuken :

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op *03/10/04*

Agent-Onderzoeker, ...

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.


Vakje voorbehouden aan de distributeur :

Klantnr. :

Visa : datum :/...../.....

Appartement - gelijkvloers Huishouding nr 28

Alle Panduren zijn Praeflex met aangepaste vob - geleiders 15 mm - 2,5 mm².

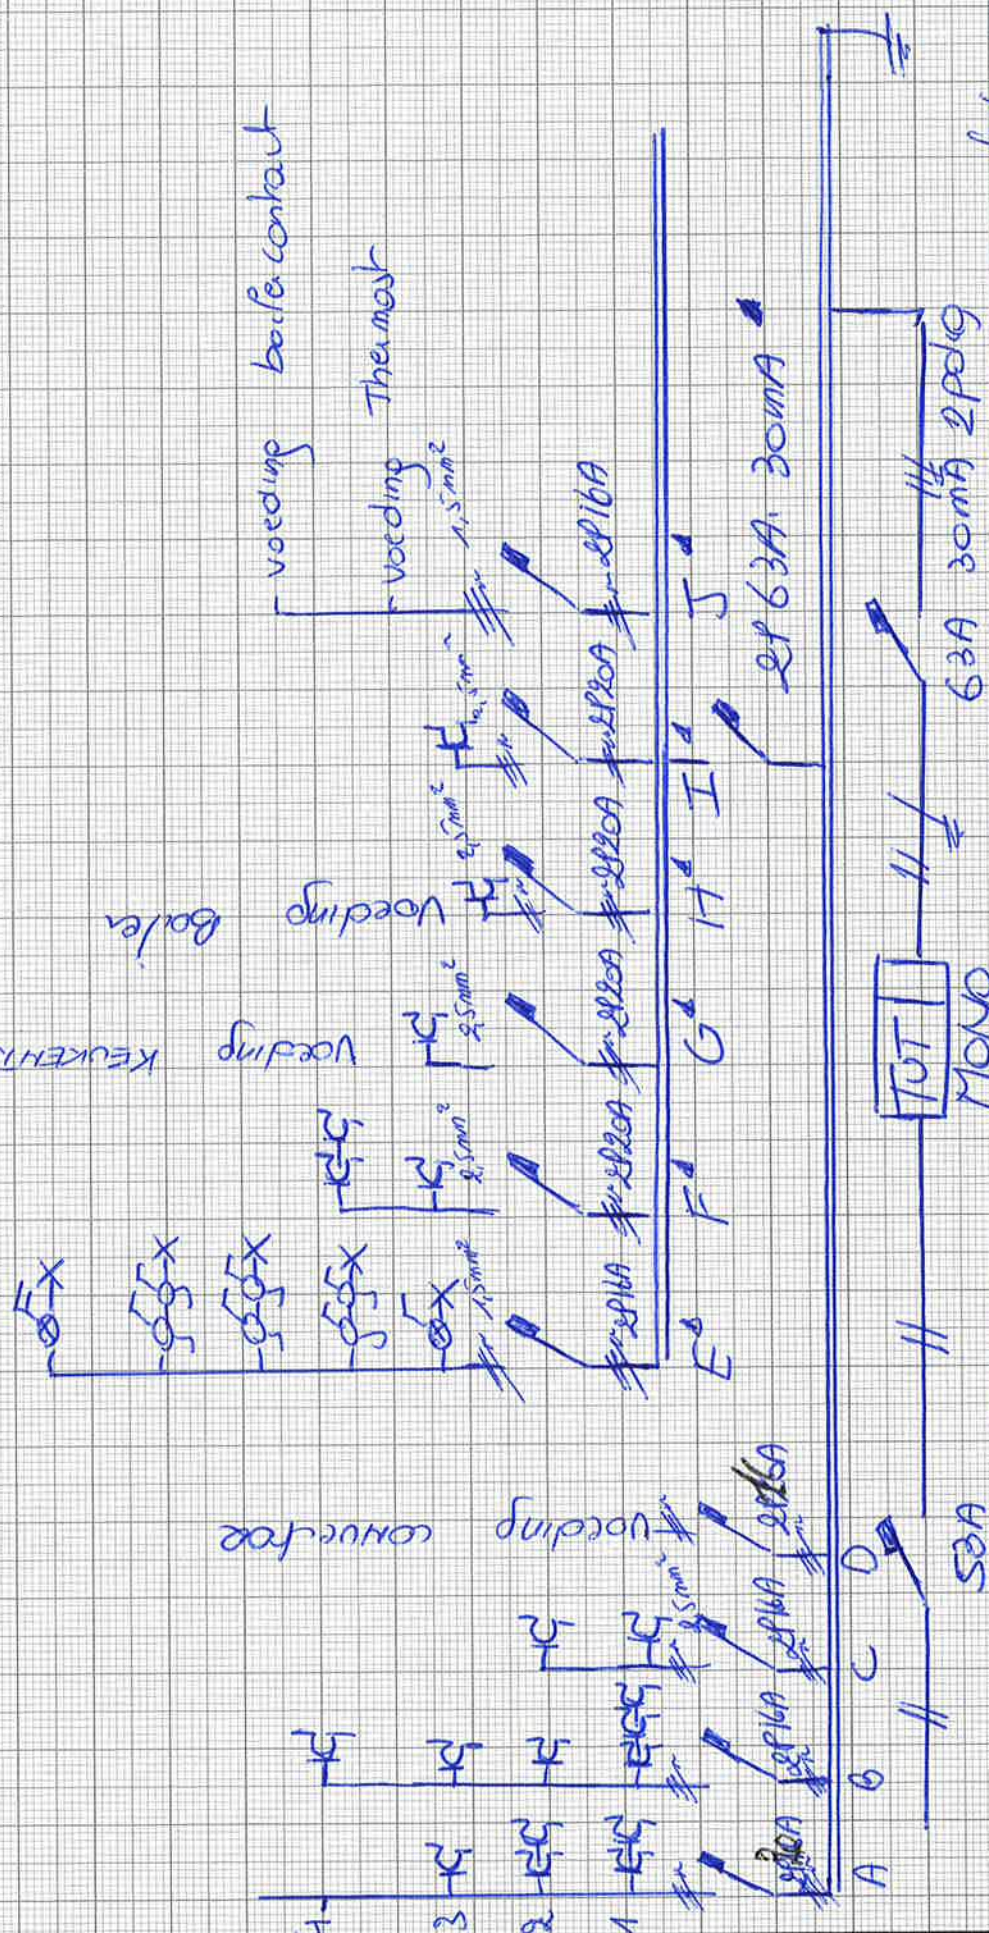

Kenningsorganisme	Huishouding	Gelykloers	Bossuyt	Wim
J. Van Hemelen	Johanna Bouw	Gardainkerke	Moansta 3A	~~255~~ ~~Smk~~ Denys
	Knoledaan 17		RTW BE 678	244 685

☐ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

8500 KORTRIJK, Meensestraat 4
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

CONFORMITEITSONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van: LFRA Bevd N.V.

Plaats van onderzoek : Wijk Noordwijk West

Installateur: ROBERT ZWEIFEL

– B.T.W.-nummer :

– of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van :

Aard van de inrichting: RESIDENTIEEL Stroomleveraar:

Agent-Onderzoeker: DE Groot, P. Datum van onderzoek: 03/02/04

– Bedrijfsspanning 230 V Beschrijving van de stroombanen:

– Doorsnede voedingskabel

– Algemene bescherming

– Type algemene schakelaar

– Type aardelektrode(s) Spelling A: 10445

– Aardspreidingsweerstand

– Algemene isoleringsweerstand

- Aantal borden en eindstroombanen B. + 1000

– Algemene differentieelschakelaar

– Bijkomende differentieelschakelaar(s) 

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.

- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.

– verwarmingstoestellen :

Vastgestelde inbreuken :

NET MANAGEMENT

CF21811 ∞ 5/4/04

DE BLOCA D

1000000

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 03/01/2019

Agent-Onderzoeker:

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijf te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur:

Klantnr :

Visa : datum : .../.../...



J. VAN HEMELEEN VZW.
KEURINGSORGANISME

Ref. verslag :

153818

☐ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

☒ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

**CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van :

Plaats van onderzoek :

Installateur :

– B.T.W.-nummer :

– of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van :

Aard van de inrichting : Stroomleveraar :

Agent-Onderzoeker : Datum van onderzoek :

– Bedrijfsspanning	230V	– Beschrijving van de stroombanen :	
– Doorsnede voedingskabel	10mm ²		
– Algemene bescherming	interne		
– Type algemene schakelaar	500mA		
– Type aardelektrode(s)	5m/10 A = 140A		
– Aardspreidingsweerstand	0,2Ω		
– Algemene isoleringsweerstand	0,1Ω		
– Aantal borden en eindstroombanen	2/1		
– Algemene differentieelschakelaar	30mA		
– Bijkomende differentieelschakelaar(s)	130mA		

– de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.

– de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.

– verwarmingstoestellen :

Vastgestelde inbreuken :

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 02/10/2012.

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :



Klantnr. :

Visa : datum :/...../.....

Hæhoolig

APP 1^{de} verdieping NR 28.

Alle Resingen Lyn pælla met
anpaste vob geladen 1.

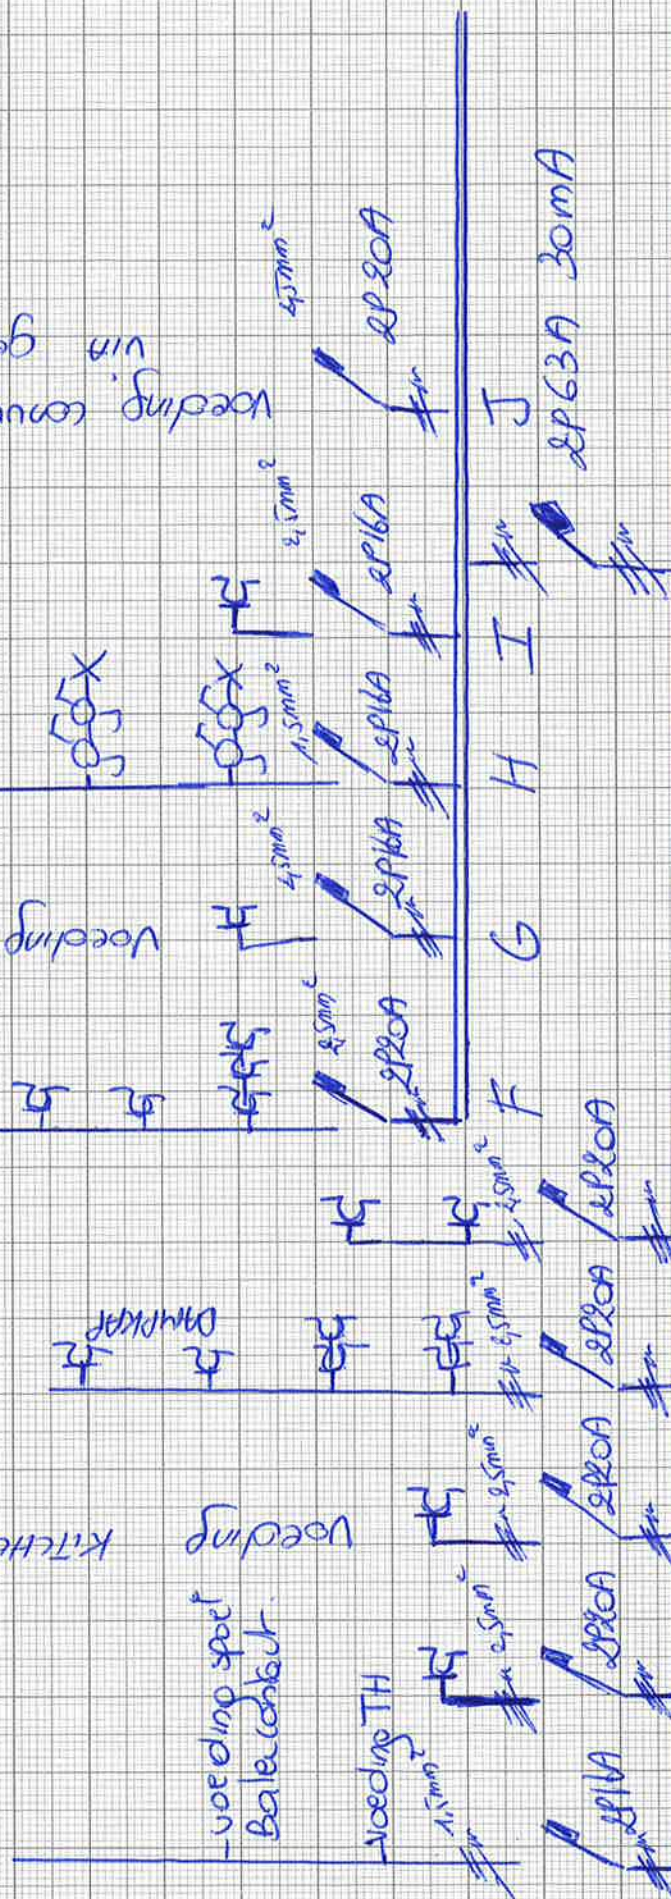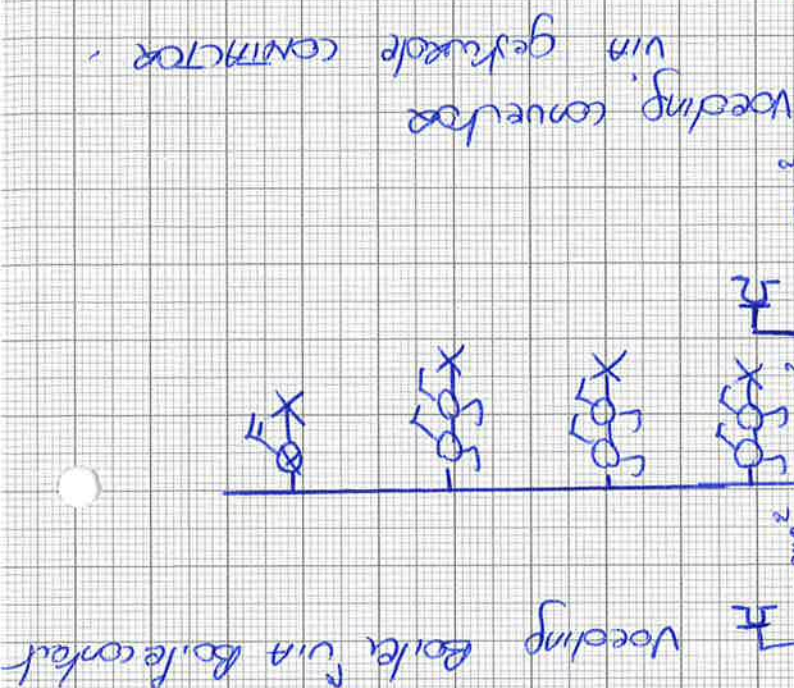[illegible]



J. VAN HEMELEN VZW.
KEURINGSORGANISME

☐ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

☒ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

Ref. verslag :

153811

**CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van :

Plaats van onderzoek :

Installateur :

- B.T.W.-nummer :

- of identiteitskaartnr. :

Aard van de inrichting :

Agent-Onderzoeker :

uitgereikt te

op datum van :

Stroomleveraar :

Datum van onderzoek :

- Bedrijfsspanning
- Doorsnede voedingskabel
- Algemene bescherming
- Type algemene schakelaar
- Type aardelektrode(s)
- Aardspreidingsweerstand
- Algemene isoleringsweerstand
- Aantal borden en eindstroombanen
- Algemene differentieelschakelaar
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)

Beschrijving van de stroombanen :

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingsstoestellen :

Vastgestelde inbreuken :

HET MANAGEMENT

GEZEEN OP 5/4/04

DE BUREAU

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene
differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 03/02/05

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :

Klantnr. :

Visa : datum :/...../.....



153811

- ☐ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86
- ☒ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

CONFORMITEITSONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van : 2001 2000 N.V.
Plaats van onderzoek : Maatschappij 35 G. 15
Installateur : Schout 2 WEKE 6619
— B.T.W.-nummer : _____
— of identiteitskaartnr. : _____ uitgereikt te _____ op datum van : _____
Aard van de inrichting : 2001 2000 N.V. Stroomleveraar : _____
Agent-Onderzoeker : 2001 2000 N.V. Datum van onderzoek : 12/12/15

- Bedrijfsspanning
- Doorsnede voedingskabel
- Algemene bescherming
- Type algemene schakelaar
- Type aardelektrode(s)
- Aardspreidingsweerstand
- Algemene isoleringsweerstand
- Aantal borden en eindstroombanen
- Algemene differentieelschakelaar
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)

– Beschrijving van de stroombanen :

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen :

Vastgestelde inbreuken :

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 01-01-2018

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijf te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.


Vakje voorbehouden aan de distributeur:

Klantnr. :

Visa : datum : .. / .. / ..

Alle Pedingen lyn VOB gefeude, van 1,5 mm² of 2,5 mm²
 Peppen mer

2de verdiep Huishouding 28

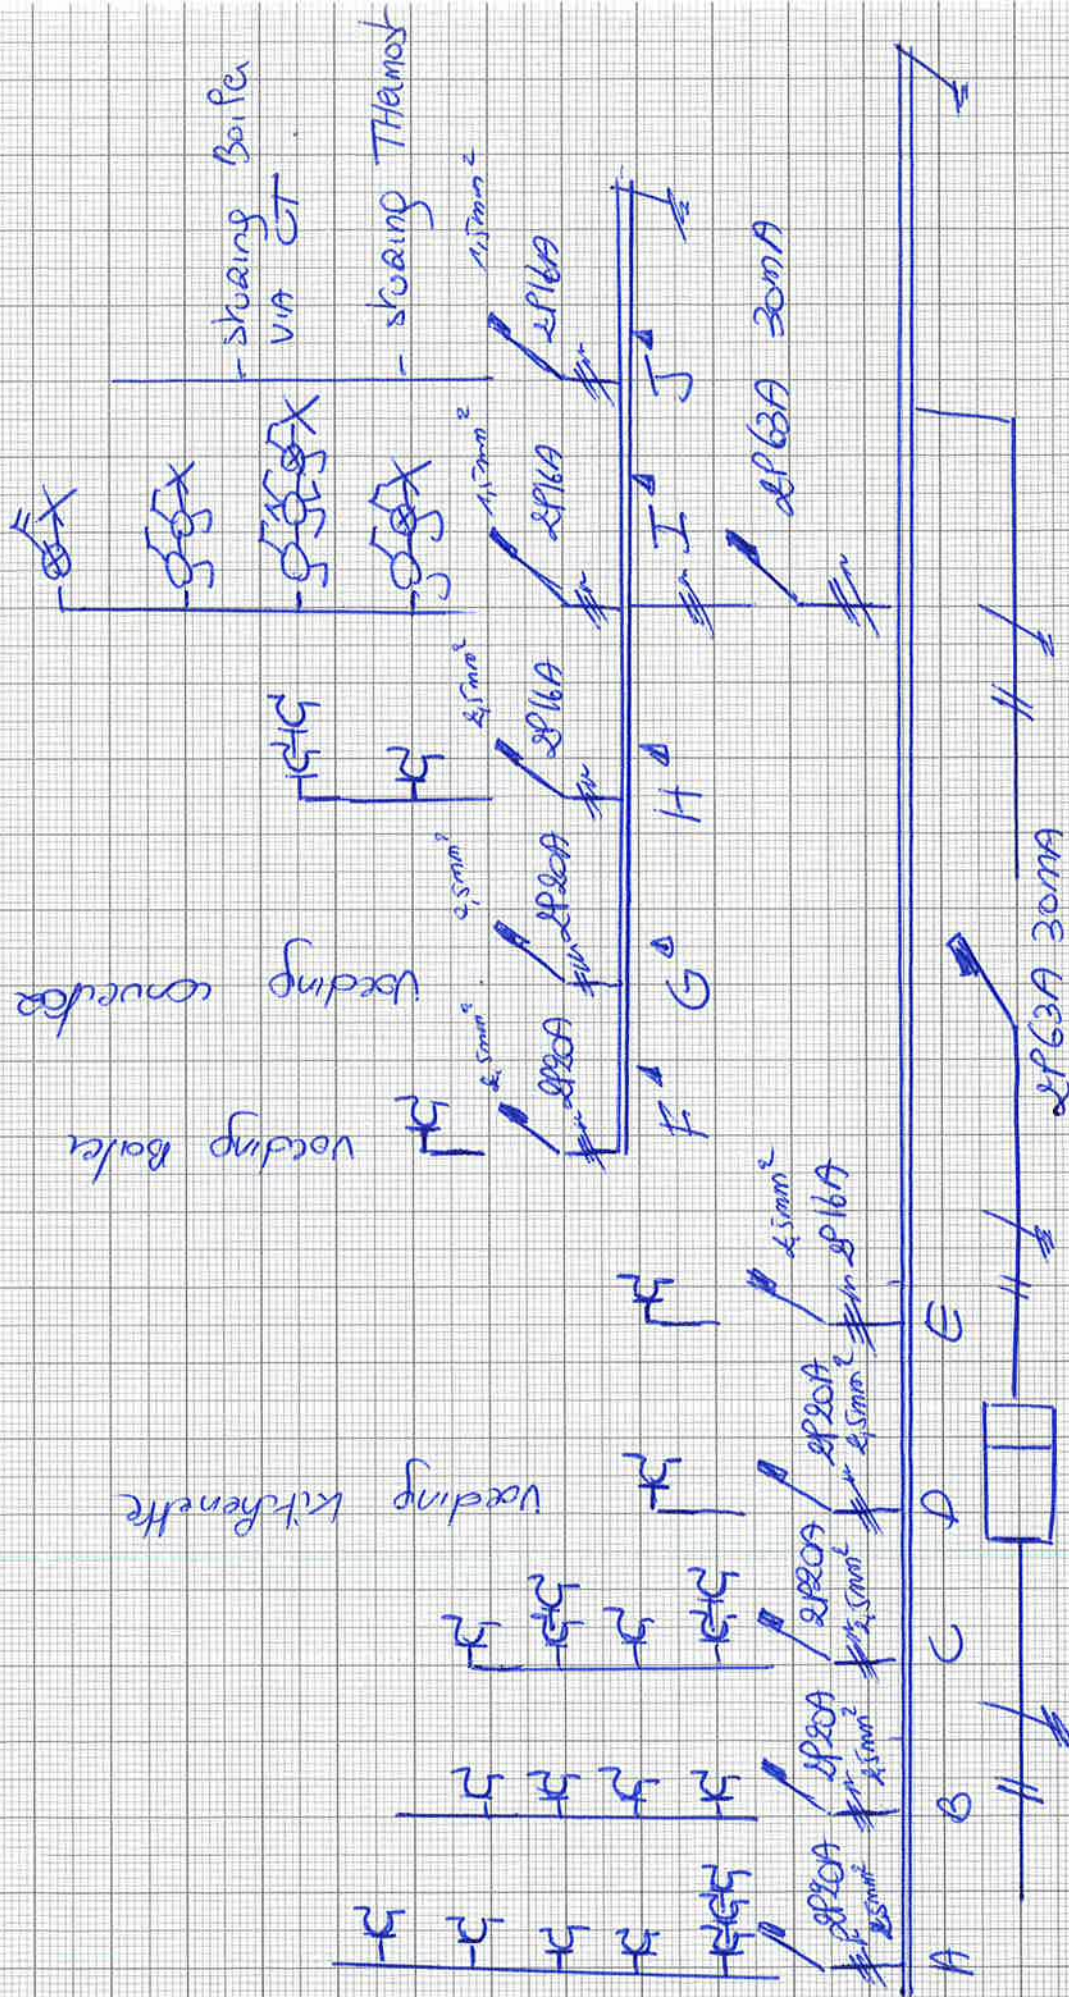

keuring-organisme	Huishouding 2de verdiep	Uitvoera Werk
J. Van Hermeden	EIGENAAR Jozas Boon Kindelboom 17 Gastalunkeke	Bouwtijl Wm Moons 30 8554 sint-Denis