vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel
Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : 102305 D526

BELAC 040-INSP N 076541

Resi code: 1

○ Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11
○ Brabant tel.: 02 674 57 11
✓ Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
○ Wallonië tel.: 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :
Naam,voornaam : Verhoest Mathieu
Ident. Kaart nr. :
BTW nr.: BE

Installatie :
Naam, voornaam : Declercq Jens
Adres : St-Jacobsnieuwweg 5
Post nr. + Stad : 8900 Ieper
Tel. : / /

Eigenaar of beheerder :

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ○

✓ **Art 270**	○ ingebruikname ○ mobiel	○ wijziging ○ tijdelijk	○ uitbreiding	✓ Art 86	○ Art 271 bis	✓ **Wooneenheid**	
				○ Art 87	○ Art 278	② **Huishoudelijke werkeenheid**	
○ **Art 271**	○ periodiek	○ controle	○	○ Art 88	○ Art	③ **Gemeenschappelijke delen**	
○ **Art 276** : verzwaring	✓ **Art 276bis** : verkoop van een wooneenheid			○ Art ...	○ Art	④ **Werkeenheid**	

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	*EAN*	○ EAN niet meegedeeld ○ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: 3146733 meterstand dag : 2162 nacht : 2215	○ kWh excl. nacht meter : nr. : ..... meterstand : .....
	Bescherming aansluiting (A) : ○20 ○25 ○32 ✓40 ○50 ○63 ○80 ○100 ○.....	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U_N : ✓230 V ○ 3x230 V ○ 3N400 V ○.....	Type aardelektrode : ○ aardingslus ✓ pen / baar ○ .....
	Maximale nominale stroom (A) : ○20 ○25 ○32 ✓40 ○50 ○63 ○80 ○100 ○.....	
	Voedingsleiding hoofdbord : 4 X 10 mm² - Type : XVB	
Beschrijving installatie ✓ zie bijlage(n)	Algemene differentieelstroominrichting : 63 A / 300 mA Aantal borden : 2	Aantal eindstroombanen : 17+2

Metingen - testen - controles - verzegeling :

✓ Rechtstreekse aanraking	✓ Onrechtstreekse aanraking	✓ Montage	○ Toestellen	✓ Materieel	✓ I>/doorsnede	✓ Schema's
✓ Aardingsweerstand : 8 Ω	✓ Algemeen isolatieniveau : 10 MΩ	○ Controle foutlus	✓ Aardingscontinuïteit	✓ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ○ was verzegeld	✓ werd verzegeld	○ werd niet verzegeld	○ kan niet verzegeld worden			

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie ✓ **Nihil**	
Inbreuken Bestaande installatie ○ **Nihil**	
Opmerkingen ✓ **Nihil**	Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :
✓ De nieuwe installatie (voldoet) ~~voldoet niet~~ aan het AREI.
○ De bestaande installatie voldoet **voldoet niet** aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 28/06/20 (*)
○ **door hetzelfde erkend organisme.**

Agent bezoeker :
Naam : De Bruyne Wim Agent nr. : 2305 Datum : 28/06/19

Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) : ✓ Situatieschema('s) : 3 ✓ Eéndraadsschema('s) : 1 ○ .....

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

○ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
○ Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controle-bezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel
Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : 102305 052.6

BELAC 040-INSP N 076541

Resi code: 1

○ Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11 ○ Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
○ Brabant tel.: 02 674 57 11 ○ Wallonië tel.: 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :	Installatie :	Eigenaar of beheerder :
Naam,voornaam : Verwest Mathieu	Naam, voornaam : Dedecker Jens	
	Adres : St Jacobsmolenweg 5	
Ident. Kaart nr. :	Post nr. + Stad : 8300 Knokke	
BTW nr.: BE	Tel. : /	/

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ○

○ **Art 270**	○ ingebruikname ○ wijziging ○ uitbreiding ○ mobiel ○ tijdelijk		○ Art 86	○ Art 271 bis	① **Wooneenheid**
○ **Art 271**	○ periodiek	○ controle ○	○ Art 87	○ Art 278	② **Huishoudelijke werkeenheid**
○ **Art 276** : verzwaring		○ **Art 276bis** : verkoop van een wooneenheid	○ Art 88	○ Art	③ **Gemeenschappelijke delen**
			○ Art ...	○ Art	④ **Werkeenheid**

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN	○ EAN niet meegedeeld	○ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: 3140755 meterstand dag : 22ec nacht : 8		○ kWh excl. nacht meter :
	Bescherming aansluiting (A) : ○20 ○25 ○32 ○40 ○50 ○63 ○80 ○100 ○.....		nr. : ..... meterstand : .....
Gegevens installatie	Ontworpen voor U_N : ○ 230 V ○ 3x230 V ○ 3N400 V ○.....		Type aardelektrode :
	Maximale nominale stroom (A) : ○20 ○25 ○32 ○40 ○50 ○63 ○80 ○100 ○.....		○ aardingslus ○ pen / baar
	Voedingsleiding hoofdbord : ..... X ..... mm² - Type : Cu		○ .....
Beschrijving installatie ○ zie bijlage(n)	Algemene differentieelstroominrichting : ..... A / ..... mA	Aantal borden : 92	Aantal eindstroombanen : 72+2

Metingen - testen - controles - verzegeling :

○ Rechtstreekse aanraking	○ Onrechtstreekse aanraking	○ Montage	○ Toestellen	○ Materieel	○ I>/doorsnede	○ Schema's
○ Aardingsweerstand : ..... Ω	○ Algemeen isolatieniveau : 2000 MΩ		○ Controle foutlus	○ Aardingscontinuïteit		○ Test diff.
Differentieelstroominrichting : ○ was verzegeld	○ werd verzegeld	○ werd niet verzegeld	○ kan niet verzegeld worden			

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie ○ **Nihil**		
Inbreuken Bestaande installatie ○ **Nihil**		
Opmerkingen ○ **Nihil**		Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :

○ De nieuwe installatie voldoet **voldoet niet** aan het AREI.
○ De bestaande installatie voldoet **voldoet niet** aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 28/06/20.....(*)
○ **door hetzelfde erkend organisme.**

Agent bezoeker : De Bruyne Wim

Voor de directeur generaal : Handtekening

Naam : ..... Agent nr. : 2305 Datum : 25/04/15

Bijlage(n) : ○ Situatieschema('s) : ..... ○ Eéndraadsschema('s) : ..... ○ .....

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.


○ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

○ Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.


15 001 0 2 22

Declercq Jens
Sint-Jacobsmienweg 5
8900 Ieper.

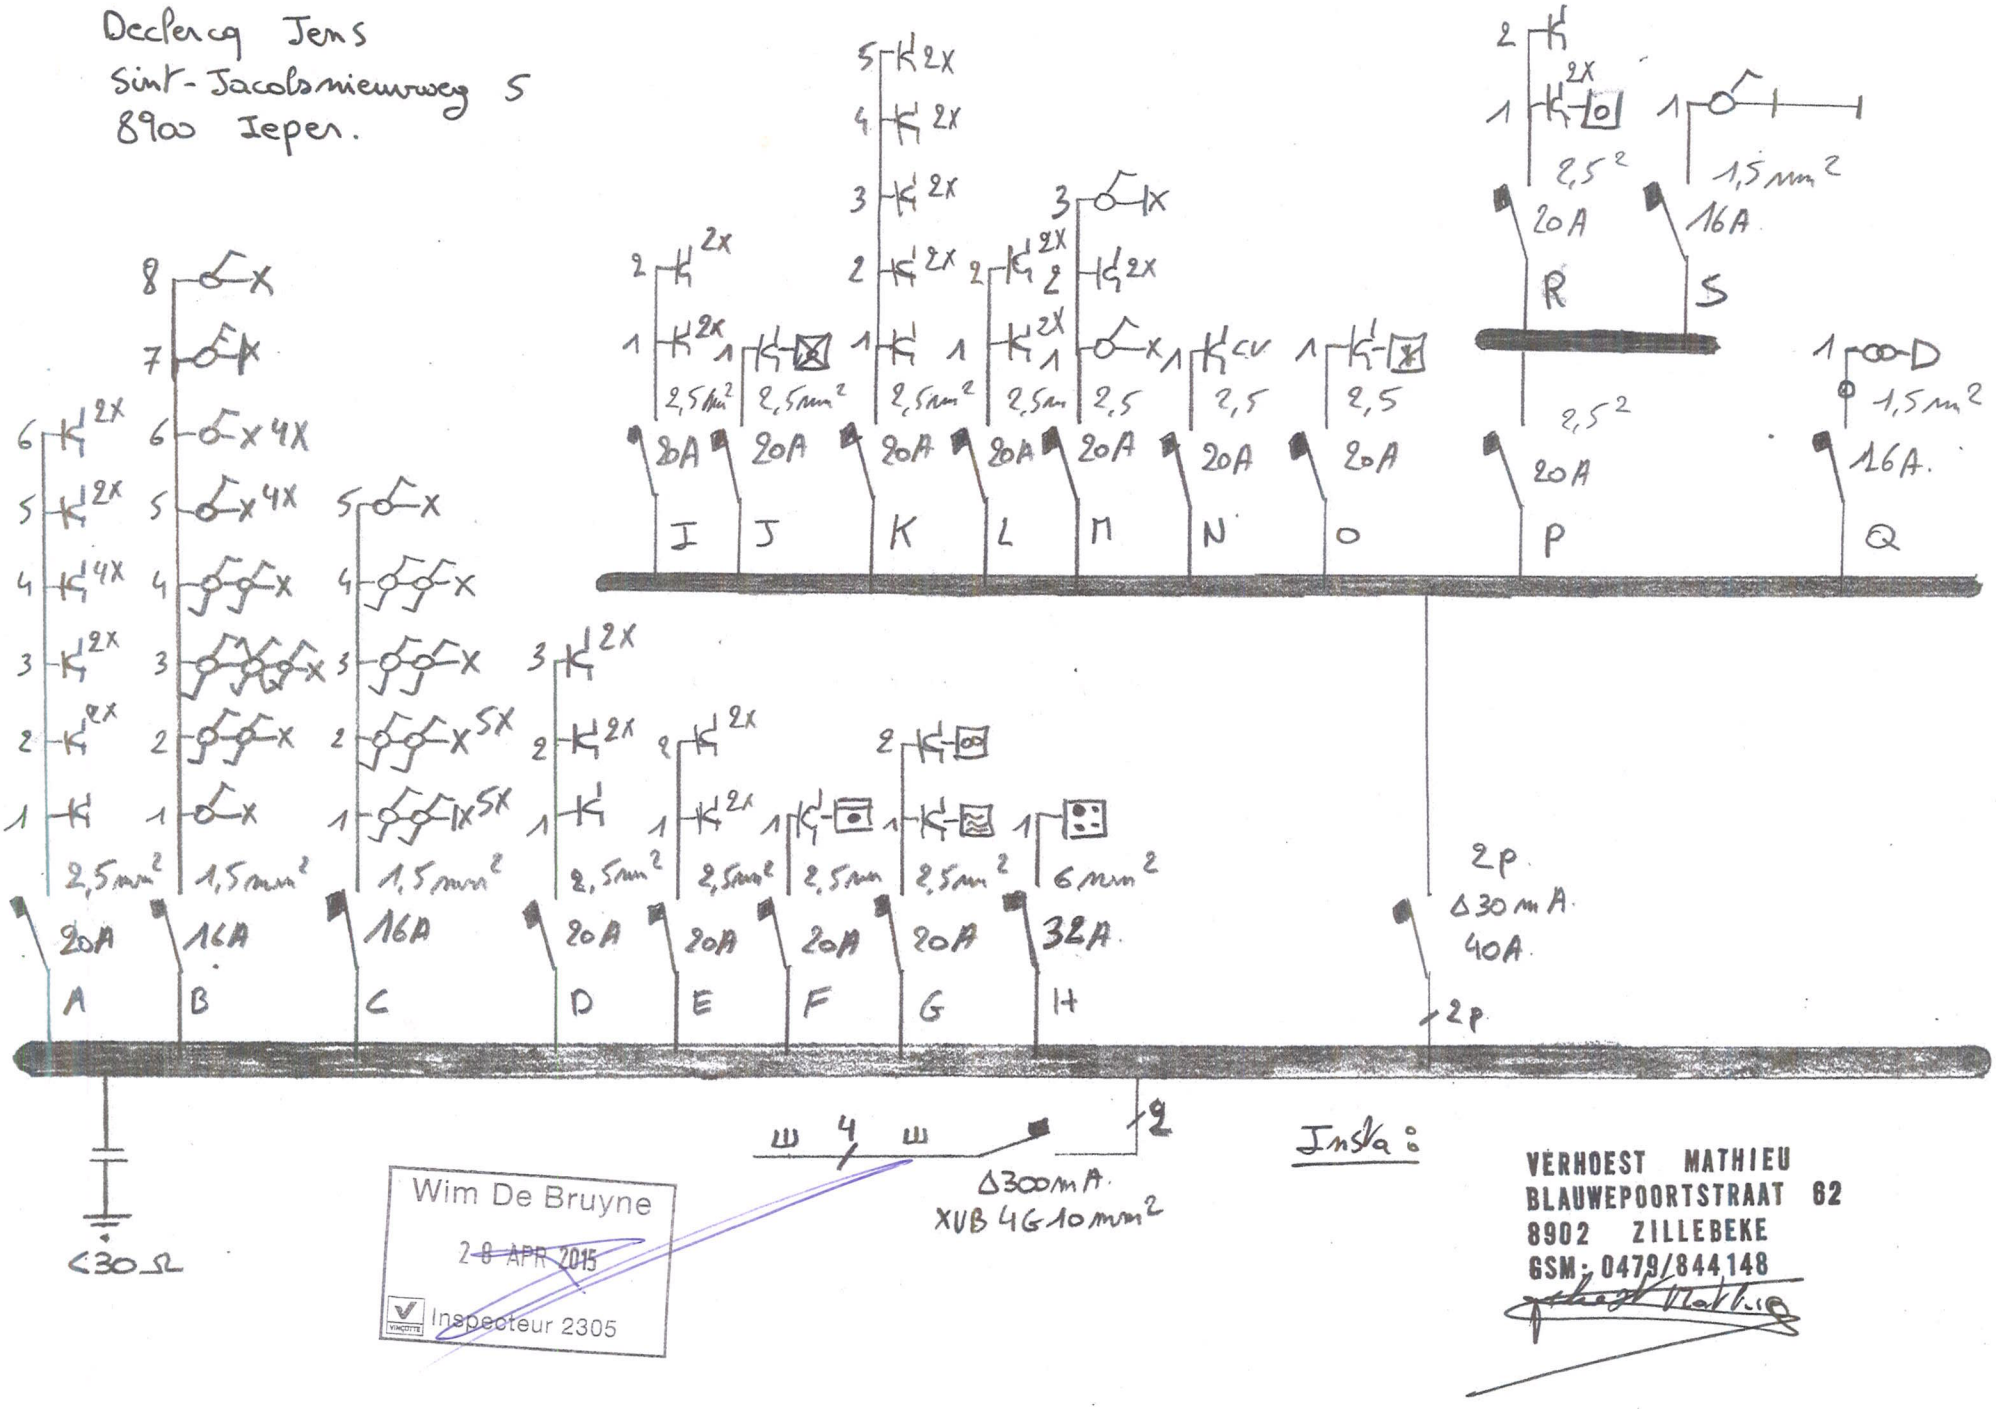

Wim De Bruyne
2 8 APR 2015
Inspecteur 2305


VERHOEST MATHIEU
BLAUWEPOORTSTRAAT 62
8902 ZILLEBEKE
GSM: 0479/844148

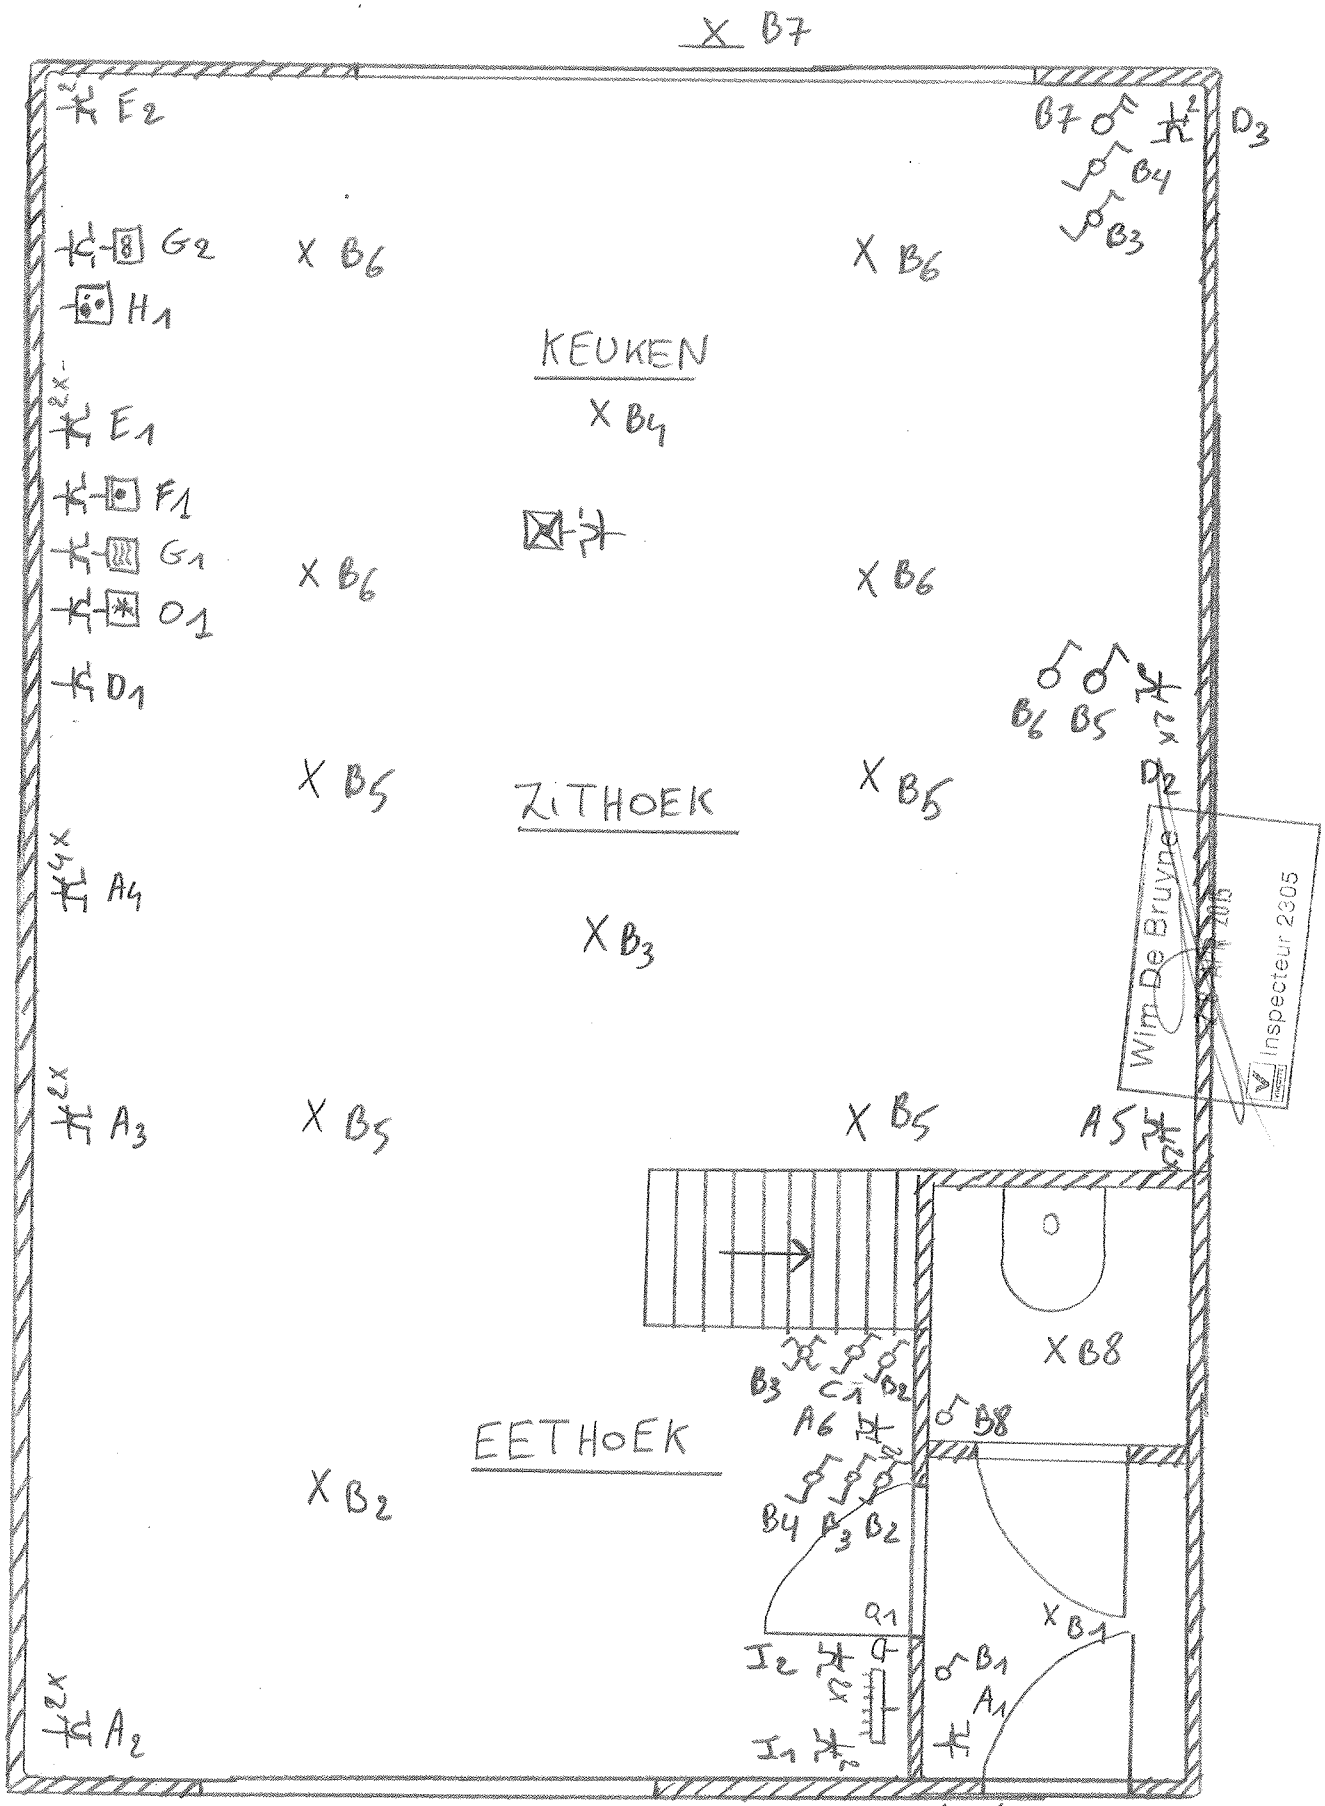

Declercq Jens
Sint-Jacobsmolenweg 5
8900 Ieper.

Info:


VERHOEST MATHIEU
BLAUWEPOORTSTRAAT 82
8902 ZILLEBEKE
GSM: 0479/844148

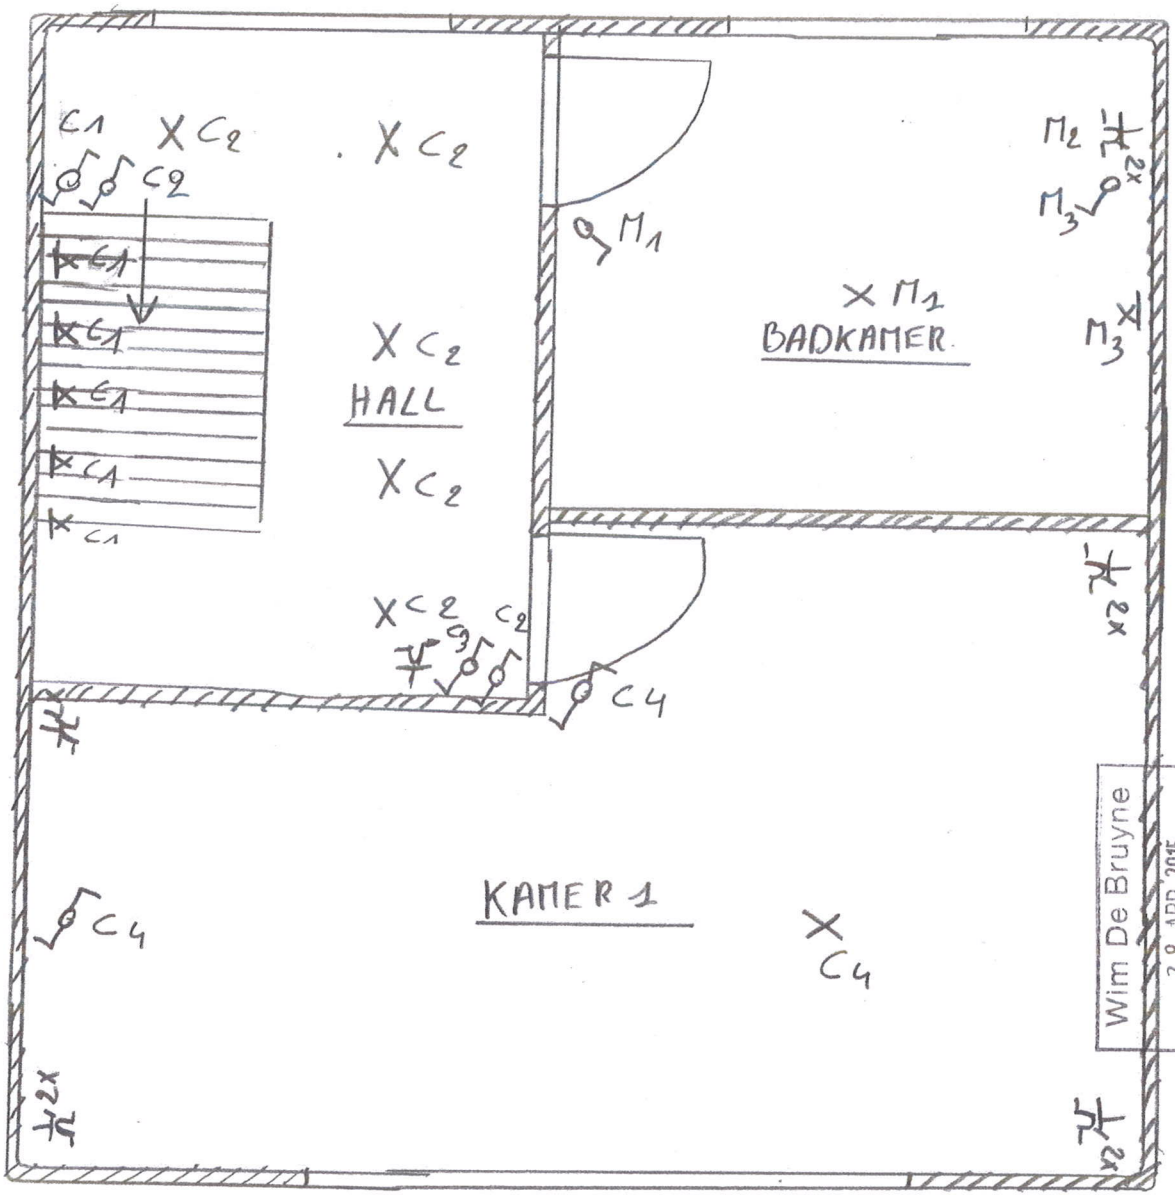


Declercq Jens
Sint-Jacobsmiewweg 5
8900 Ieper.

Insta:

VERHOEST MATHIEU
BLAUWEPOORTSTRAAT 62
8902 ZILLEBEKE
GSM: 0479/844148

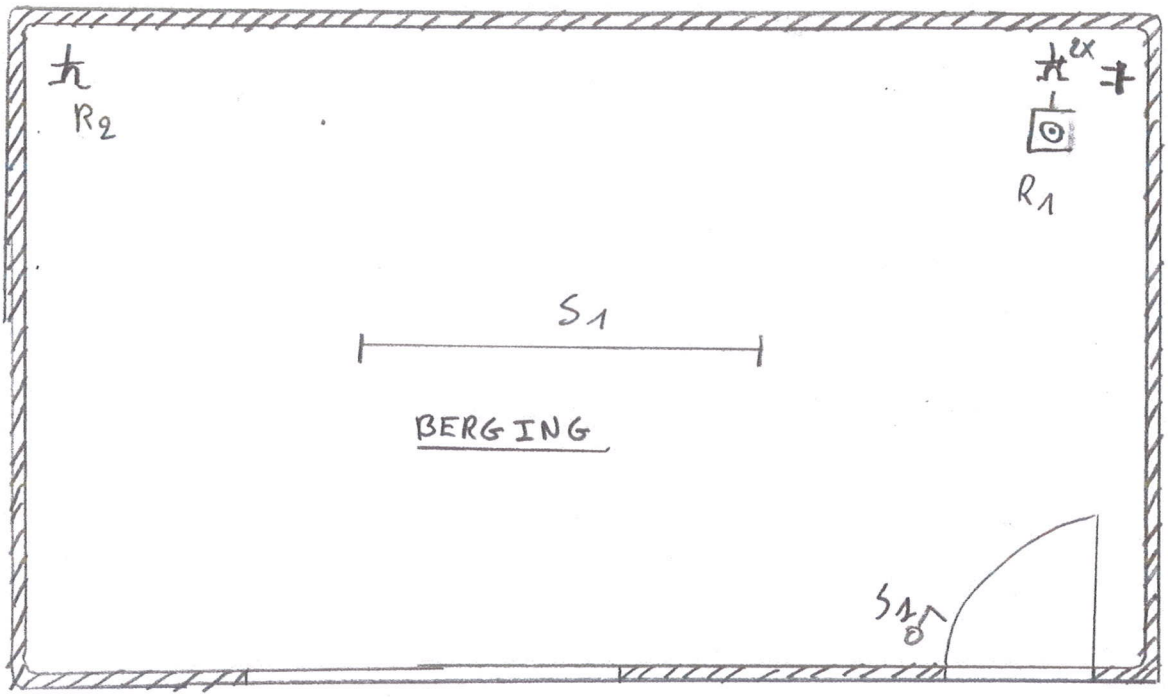

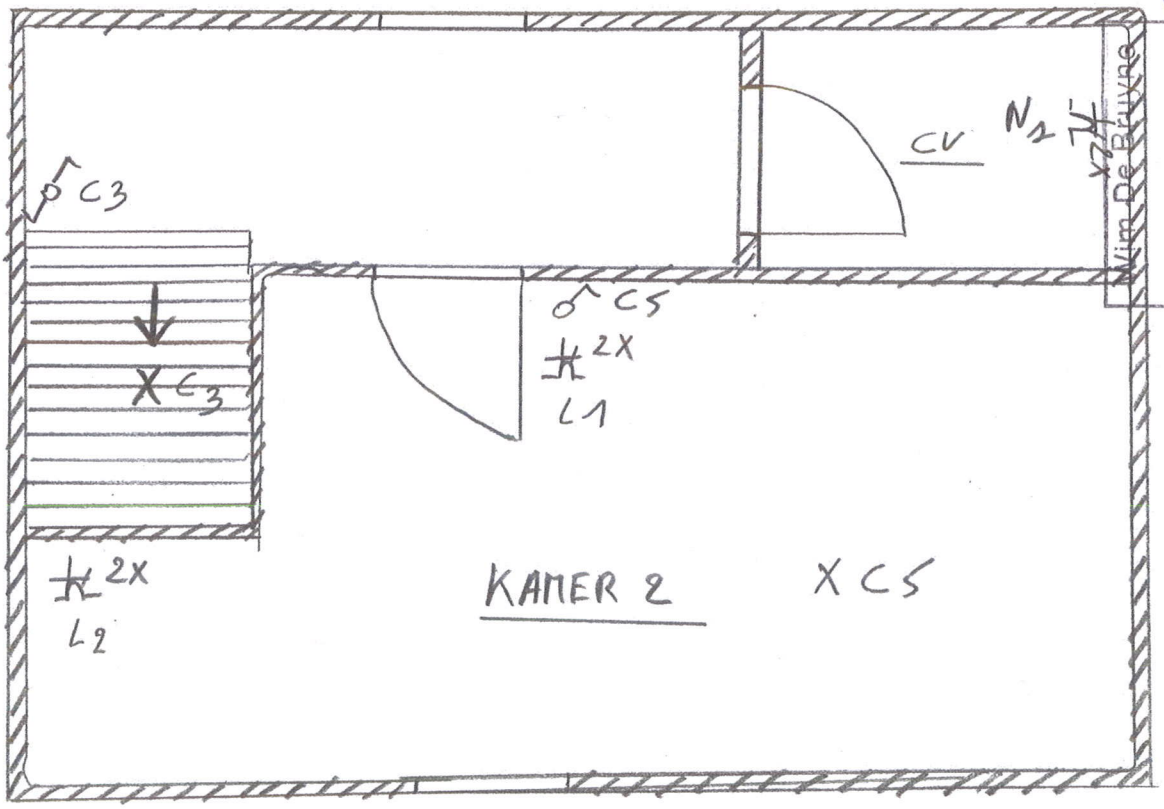

Wim De Bruyne
28 APR 2015
Inspecteur 2305

Declercq Jens.
Sint-Jacobsmolenweg 5
8900 Ieper.

Insta: VERHOEST MATHIEU
BLAUWEPOORTSTRAAT 62
8902 ZILLEBEKE
GSM: 0479/844148