Verslag

VERSLAG NR
GEN/15/61719832/00/NL/000
Origineel

a **kiwa** company



Uw klantnummer: 100535108
Contractnummer: 2216379/167000

040 - INSP

Verslag van controle van elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning

Scheldeweg 61, 9090 Merelbeke-Melle

Uitgevoerd op:
vanaf 10/08/2026 10:02
tot 13/08/2026 06:46

Uitgevoerd door: JAN LADON (5749)

Conform

IDENTIFICATIE VAN DERDEN

Naam, Voornaam	Robberecht
Adres	Scheldeweg 61 - 9090 Melle
Opdrachtgever van de controle	
Naam, Voornaam	Huistechnieken BV
Adres	Reigerstraat 13, 9860 Oosterzele

IDENTIFICATIE VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Vinçotte ID	100 503 523
Adres	Scheldeweg 61, 9090 Merelbeke-Melle
EAN-code	541448820046249133
Nr Teller	1LGZ0574305288
Index 1.8.1 verbruik dag	2056
Index 1.8.2 verbruik nacht	2141
Gecontroleerde installatie	- Wooneenheid
Type installatie	Huishoudelijke installatie

VINÇOTTE
a kiwa company

Verslag

Origineel

VERSLAG NR
GEN/15/61719832/00/NL/000

GEGEVENS VAN DE CONTROLE

Basis van onderzoek	- AREI - Boek 1 van het koninklijk besluit van 08/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (B.S. 28/10/2019)
Type controle	- 6.5. Controlebezoek
Datum van de uitvoering van de installatie	- Vóór 01/10/1981
Aardverbindingssysteem	TT
Toegepaste afwijkingen	- Deel 8

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Voeding	Via meters DNB
Bescherming aansluiting	- Nominale waarde van de geplaatste bescherming
Nominale waarde van de geplaatste bescherming (A)	40
Type van de algemene schakelaar	- Differentieelscheidingsschakelaar
Doorsnede leiding voeding bord (mm^2)	10
Voedingsleiding - Type	VOB
Spanning (V)	- 3N400V AC

BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

LS-bord: ALSB

Plaats van opstelling	Inkomhal
Aardverbindingssysteem	- TT
Aantal kringen	12
Min. gemeten isolatieweerstand per kring (Mohm)	1.77


(Elektrisch bord)


(Elektrisch bord - binnenkant)

LS-bord: Bord keuken

Plaats van opstelling	Keuken
Aardverbindingssysteem	- TT
Aantal kringen	3


(Elektrisch bord)


(Elektrisch bord - binnenkant)

VINÇOTTE
a kiwa company

Verslag

Origineel

VERSLAG NR
GEN/15/61719832/00/NL/000

SCHEMA'S, PLANNEN EN DOCUMENTEN VAN DE INSTALLATIE

Eendraadsschema's	Referentie	A
	Datum	2026/08/13
Eendraadsschema's	Versie	1
Situatieplannen	Referentie	A
	Datum	2026/08/13
	Versie	1

RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Uitgevoerde controles

Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen	OK (visuele controle)
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (testknop)	OK
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (foutlus)	Niet van toepassing / nazicht niet mogelijk
Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	OK (visuele controle)
Visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	Niet van toepassing / nazicht niet mogelijk
Beschermingsmaatregelen rechtstreekse aanraking	OK
Beschermingsmaatregelen onrechtstreekse aanraking	OK
Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders	OK
Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen	OK

De eventuele foto's ter illustratie van bv. inbreuken, opmerkingen, nota's, ... worden als voorbeeld gegeven en zijn niet limitatief.
Alleen de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie werden gecontroleerd.

Metingen en beproevingen

Type van aardelektrode	Verticaal in de grond gedreven geleiders / staven / pennen
Meting spreidingsweerstand	Meting waarde van Re (Ohm) is mogelijk
Aardingsweerstand LS - Re (Ohm)	10.19

Vastgestelde inbreuken

- Nihil

Opmerkingen

- Nihil

VINÇOTTE
a kiwa company

Verslag

Origineel

VERSLAG NR
GEN/15/61719832/00/NL/000

BESLUIT VAN DE CONTROLE

De in dit verslag beschreven installatie voldoet aan de voorschriften vermeld in de rubriek "gegevens van de controle".

Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór 10/8/2051.

De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden opnieuw gedateerd en ondertekend.

De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden reeds verzegeld.


Ir F. Dewint
Directeur Generaal

VERWIJZING NAAR DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN


Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.


Bijlagen

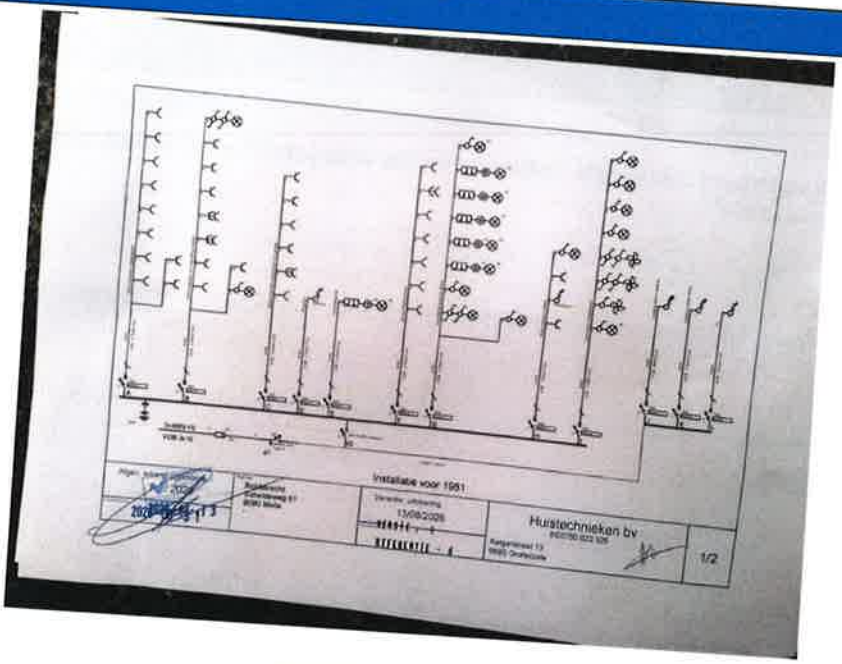

Eendraadsschema's

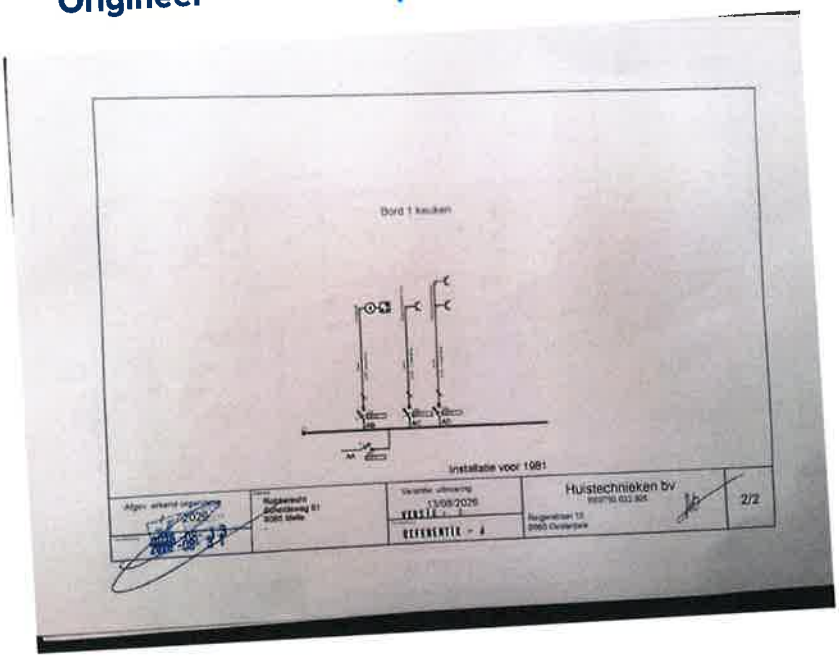

Eendraadsschema's

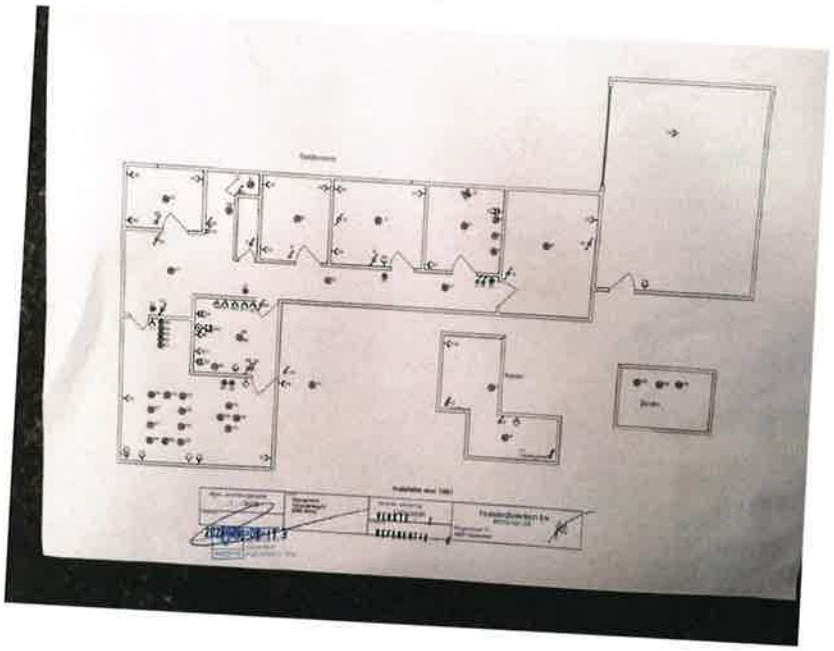

Situatieplannen