ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 30/04/2023
Inspecteur: Jean Francois Steux
Mentor:
Installateur: Elektro Jos Bv
ID-label:
Klantreferentie:

B.T.W. nr.:BE 0729 901 145

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557
Serienummer: 19370787

Datum verslag: 30/04/2023

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	kortrijksestraat
Huisnummer	28
Busnummer	1
Postcode	8800
Gemeente	oekene
Land	België

Eigenaar

Naam	Pol Algoet
Straatnaam	kortrijksestraat
Huisnummer	28
Busnummer	1
Postcode	8800
Gemeente	oekene
Land	België


Installateur

Naam	Elektro Jos Bv
BTW nr.	BE 0729 901 145
Telefoonnummer	+32 476 85 56 66
E-mail	elektrojos@hotmail.com

Type : woning
EAN : 54
Teller Nr.: : Nog te plaatsen

☑ **Niet meegedeeld**

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

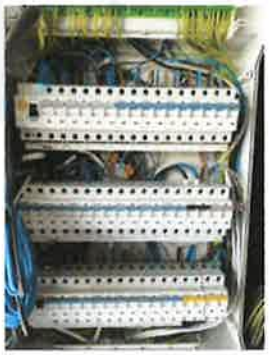

Aard onderzoek: Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS | Spanning: 1~230V | Meter / bord verbinding: 10 mm² | Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 1 | Aantal kringen: 25
Aardelektrode: Aardingslus

Ri algemeen: 0,570 MΩ RE: 3,81 Ω

OK OK





DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I²t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	25	NVT	NVT
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	NVT	NVT

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	32		2	6
1	C	40		2	10
3	C	16		2	-
3	C	20		2	-
15	C	20		2	2,5
2	C	25		2	4

Visueel nazicht (algemeen)	OK	**Directe aanraking**	OK	**Indirecte aanraking**	OK
Aansluitingen	OK	**schema in bijlage door Aceg vzw**	NA		
Equipotentiale verbindingen	in afwachting	**Doorsnede geleiders**	OK		
Continuiteit	OK	**Verlichting / toestellen**	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 22 Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoestellen en/of -meubels nog te voorzien.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

nota/note 37 Toestellen niet geplaatst op moment van controle. Maximaal vermogen kon niet worden nagekeken ter bepaling van het gebruik van de kring (Boek 1 onderafdeling 5.2.1.2.)

nota/note 5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

nota/note 9 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.

nota/note 12: De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

BESLUIT

☑ **De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.** Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 30/4/2048

☑ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

☑ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 2

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Jean Francois Steux



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit


- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	**Stap 2**	**Stap 3**	**Stap 4**
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 30/4/2048	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

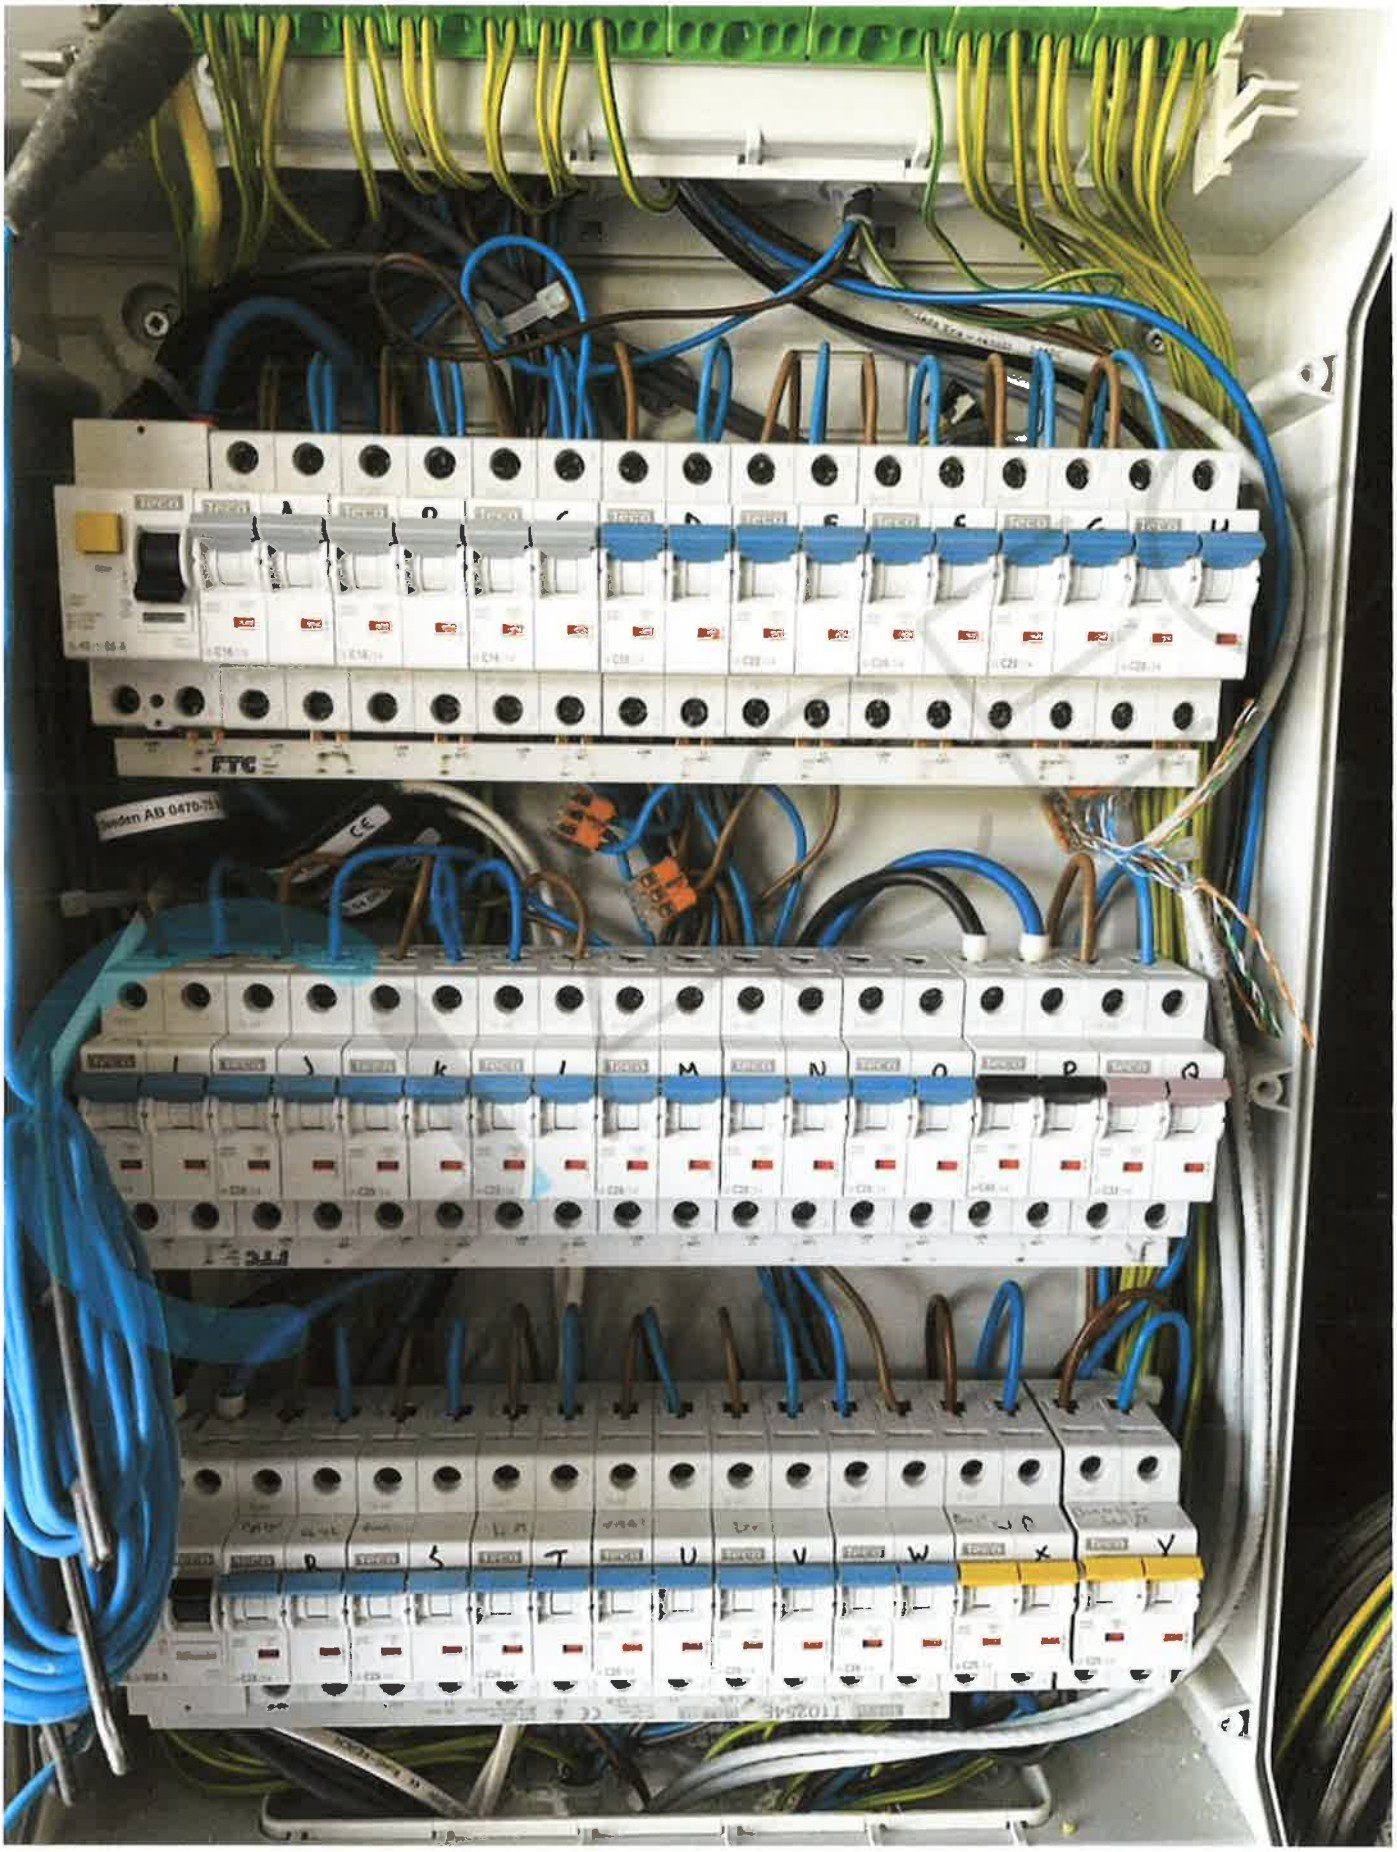
FTC

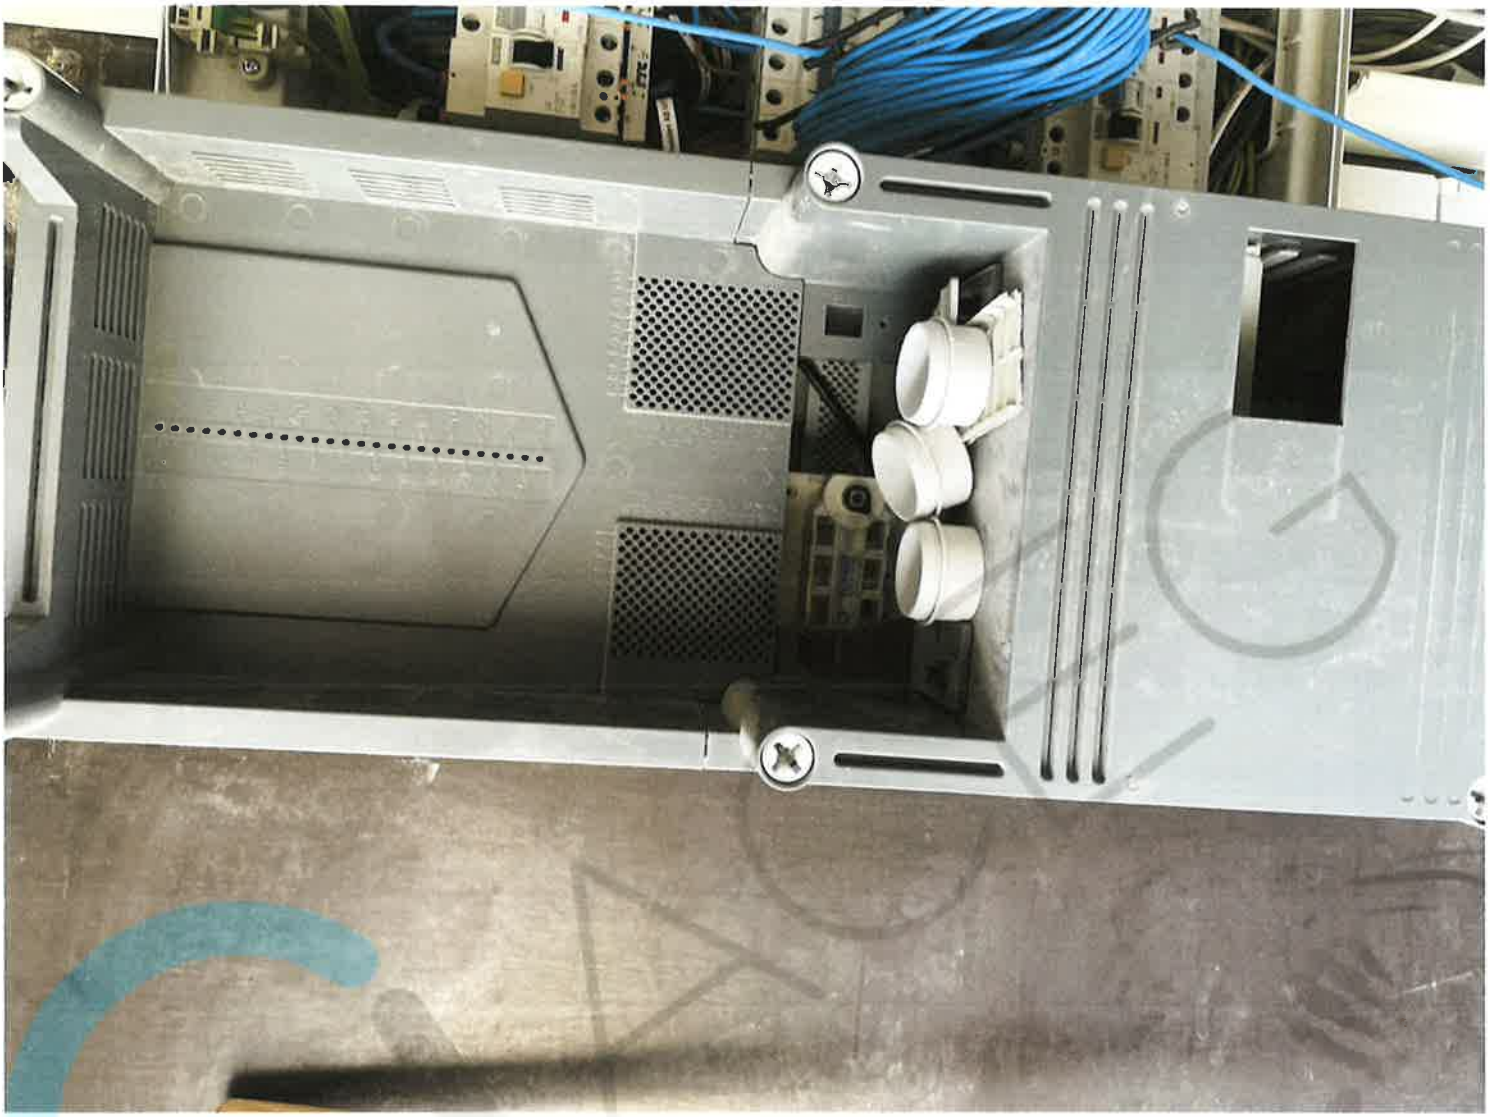


Eurotest 61557
METREL
ESC
RCL
SETUP
F1
F2
F4
ACEG
+32 2 880 88 90
info@aceg.be
CE
PE
LOCATOR
POWER,
ENERGY

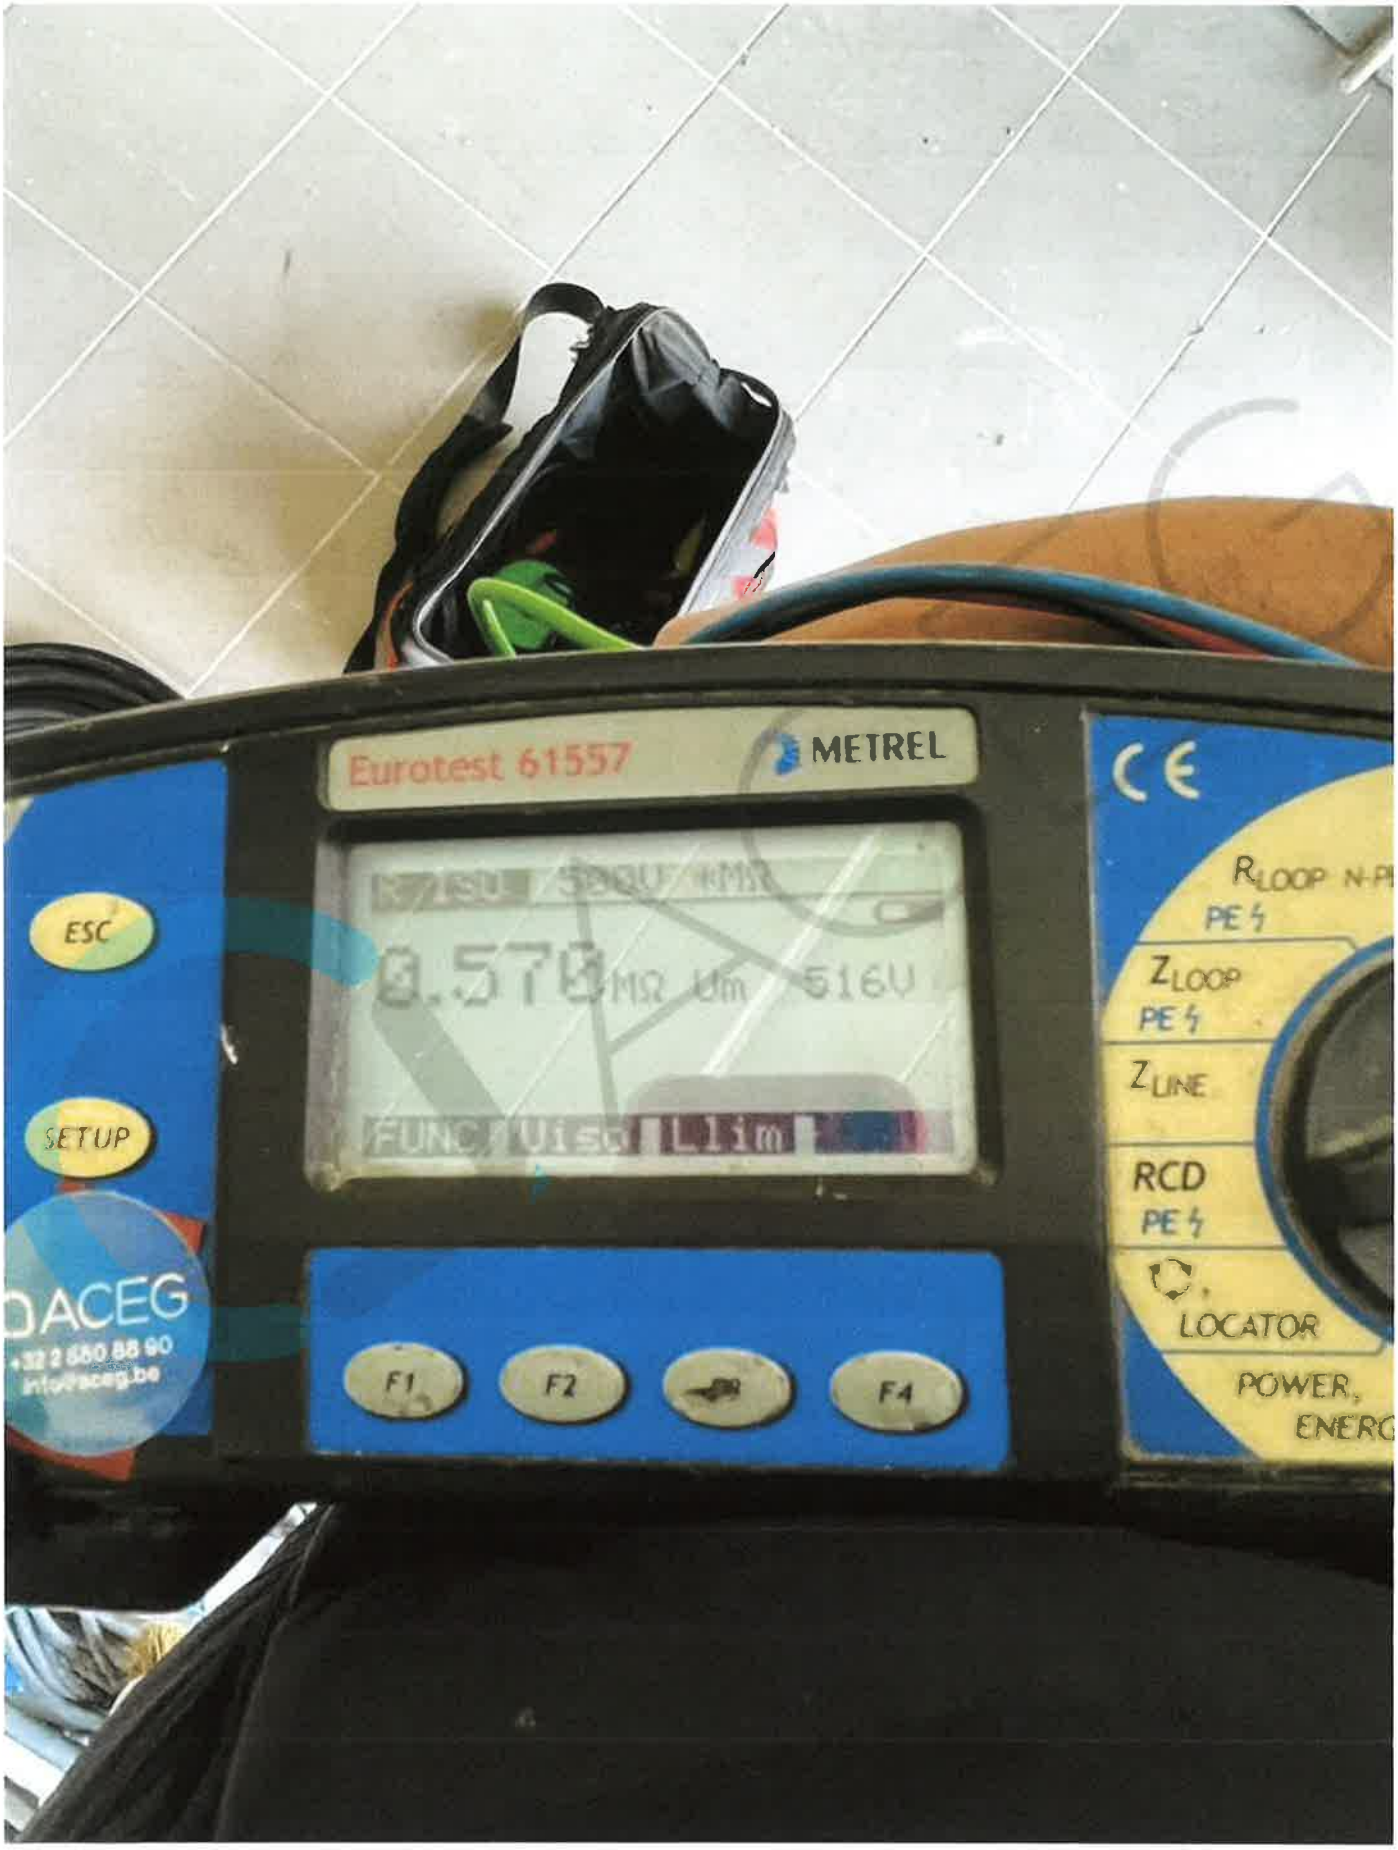
Eurotest 61557
METREL
CE
ESC
SETUP
0.578MΩ Um 516V
F1
F2
F4
RLOOP N-PE
PE
ZLOOP
PE
ZLINE
RCD
PE
LOCATOR
POWER,
ACEG
+32 2 680 88 90
info@aceg.be

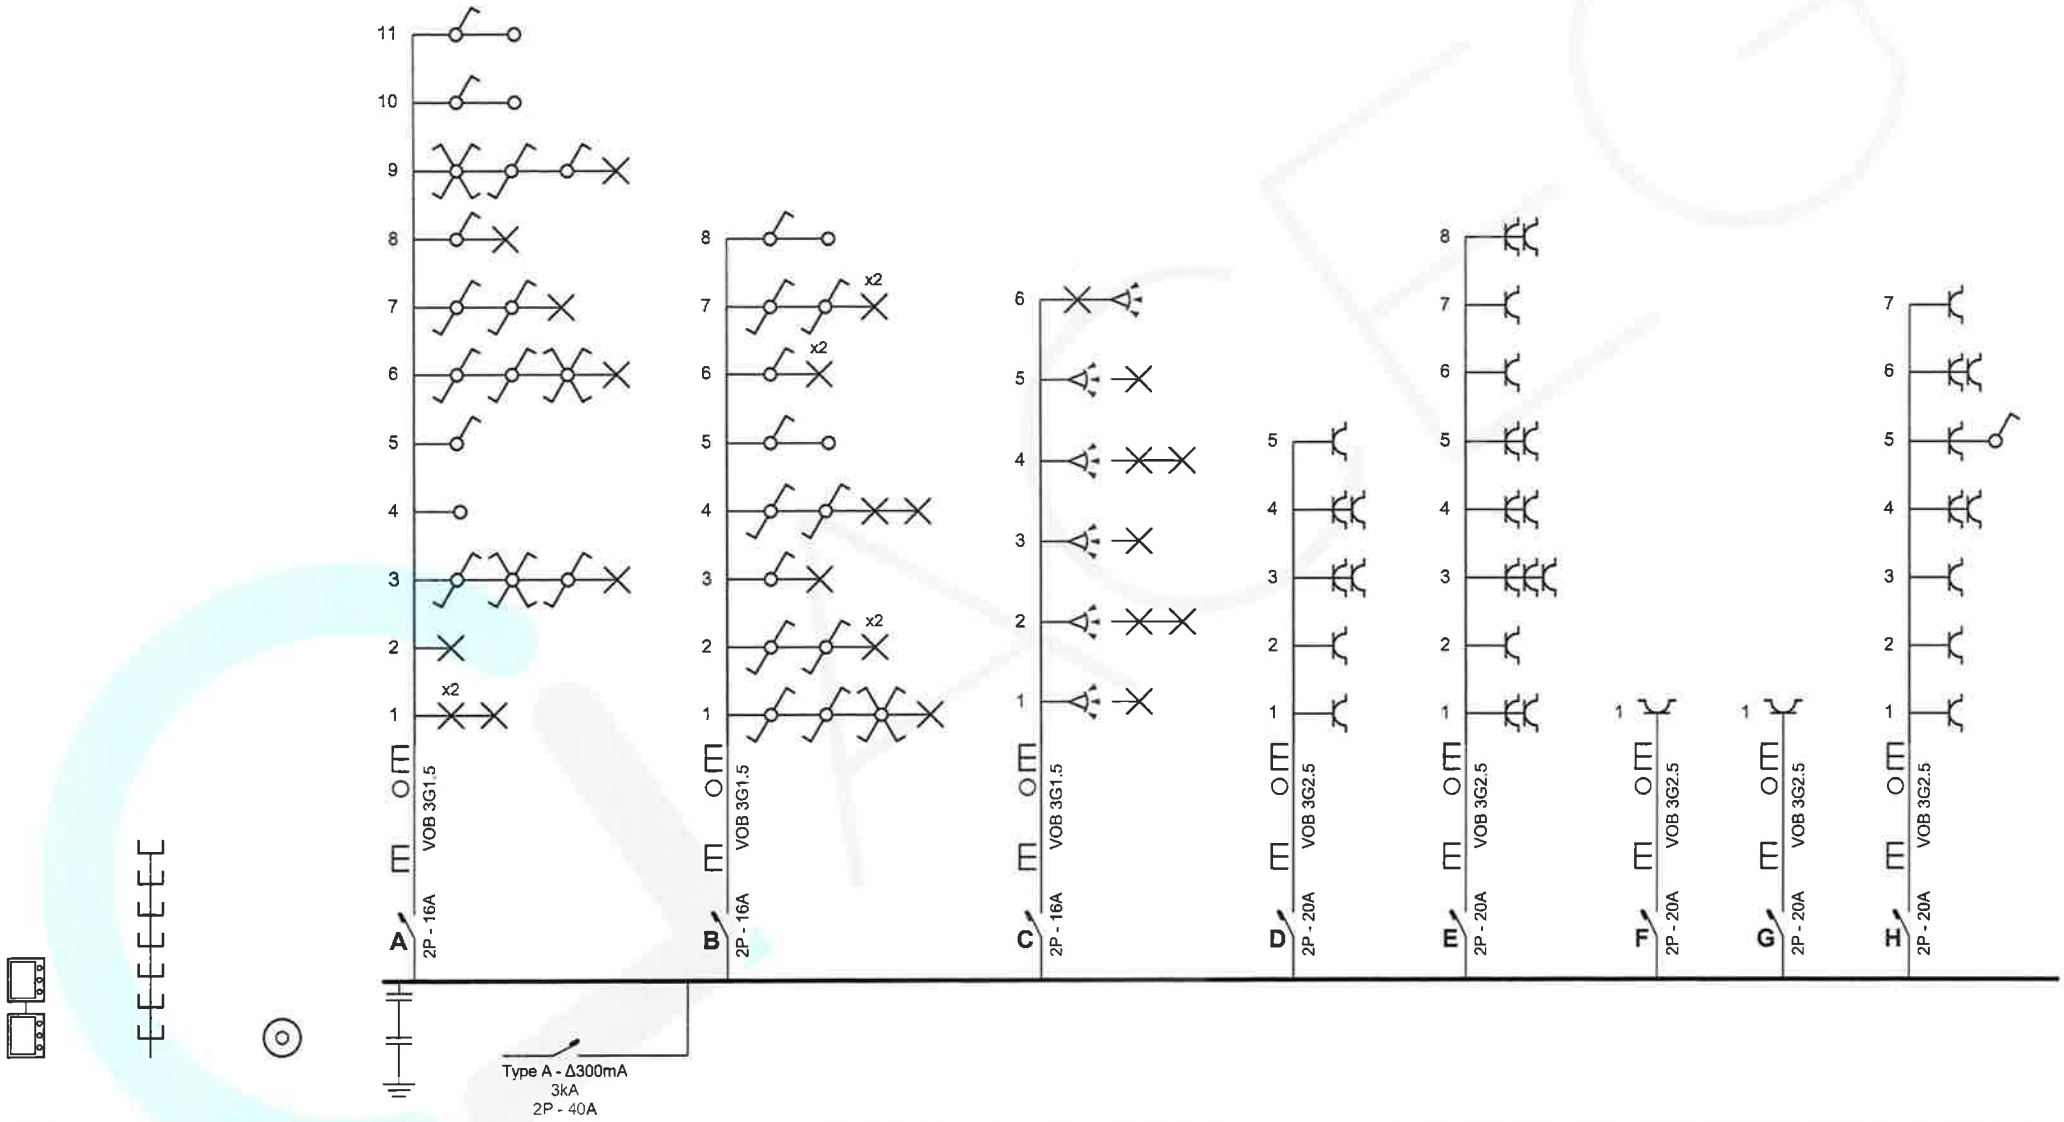


Erkend Organisme
ACEG West-Vlaanderen
Pieter Boncquetstraat 39
8870 Izegem
Tel.: 050 96 02 08
e-mail: wvl@aceg.be

Jean Francois Steux

Plaats van de elektrische installatie
Pol Algoet
Kortrijksestraat 28
8800 Oekene

Installateur
Elektro Jos
Sint-Antoniusstraat 14
8870 Izegem
GSM: 0476 85 56 66
e-mail: elektrojos@hotmail.com
BTW BE 0632.846.014

Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

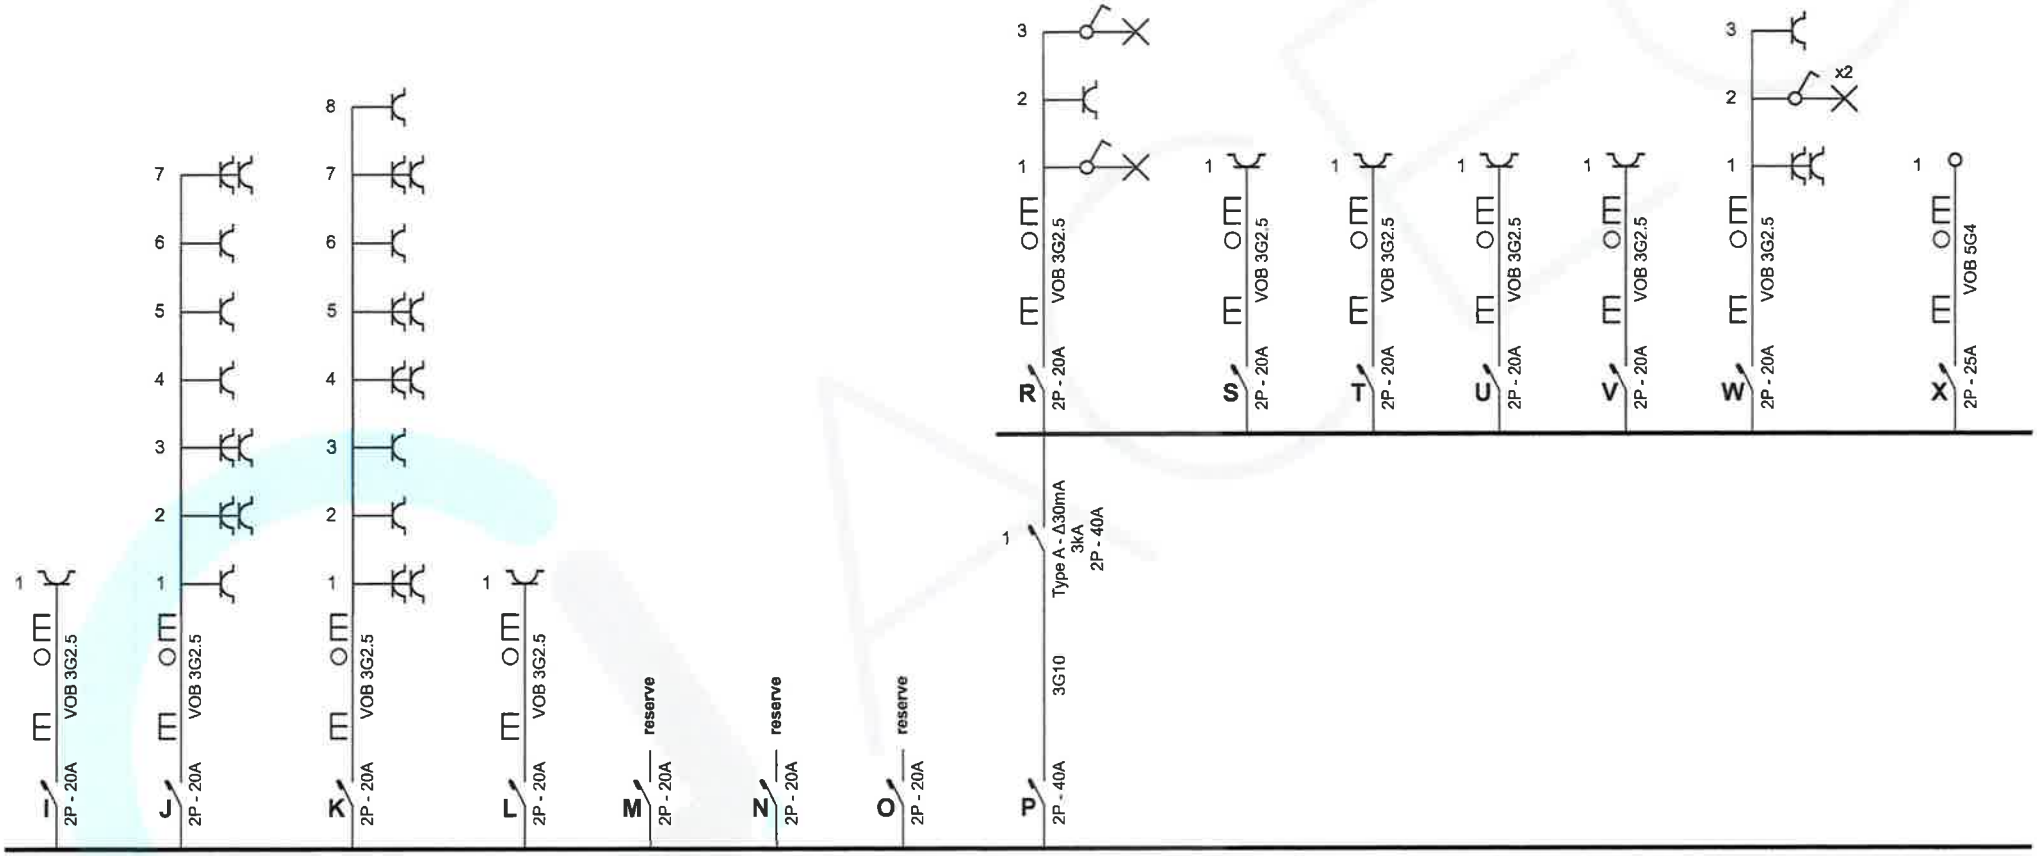

Erkend Organisme
ACEG West-Vlaanderen
Pieter Boncquetstraat 39
8870 Izegem
Tel.: 050 96 02 08
e-mail: wvl@aceg.be

Jean-Francois Steux


Plaats van de elektrische installatie
Pol Algoet
Kortrijksestraat 28
8800 Oekene

Installateur
Elektro Jos
Sint-Antoniusstraat 14
8870 Izegem
GSM: 0476 85 56 66
e-mail: elektrojos@hotmail.com
BTW BE 0632.846.014

Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz





Erkend Organisme
ACEG West-Vlaanderen
Pieter Boncquetstraat 39
8870 Izegem
Tel.: 050 96 02 08
e-mail: wvl@aceg.be


Jean Francois Steux

Plaats van de elektrische installatie
Pol Algoet
Kortrijksestraat 28
8800 Oekene

Installateur
Elektro Jos
Sint-Antoniusstraat 14
8870 Izegem
GSM: 0476 85 56 66
e-mail: elektrojos@hotmail.com
BTW BE 0632.846.014

p. 3/6
Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

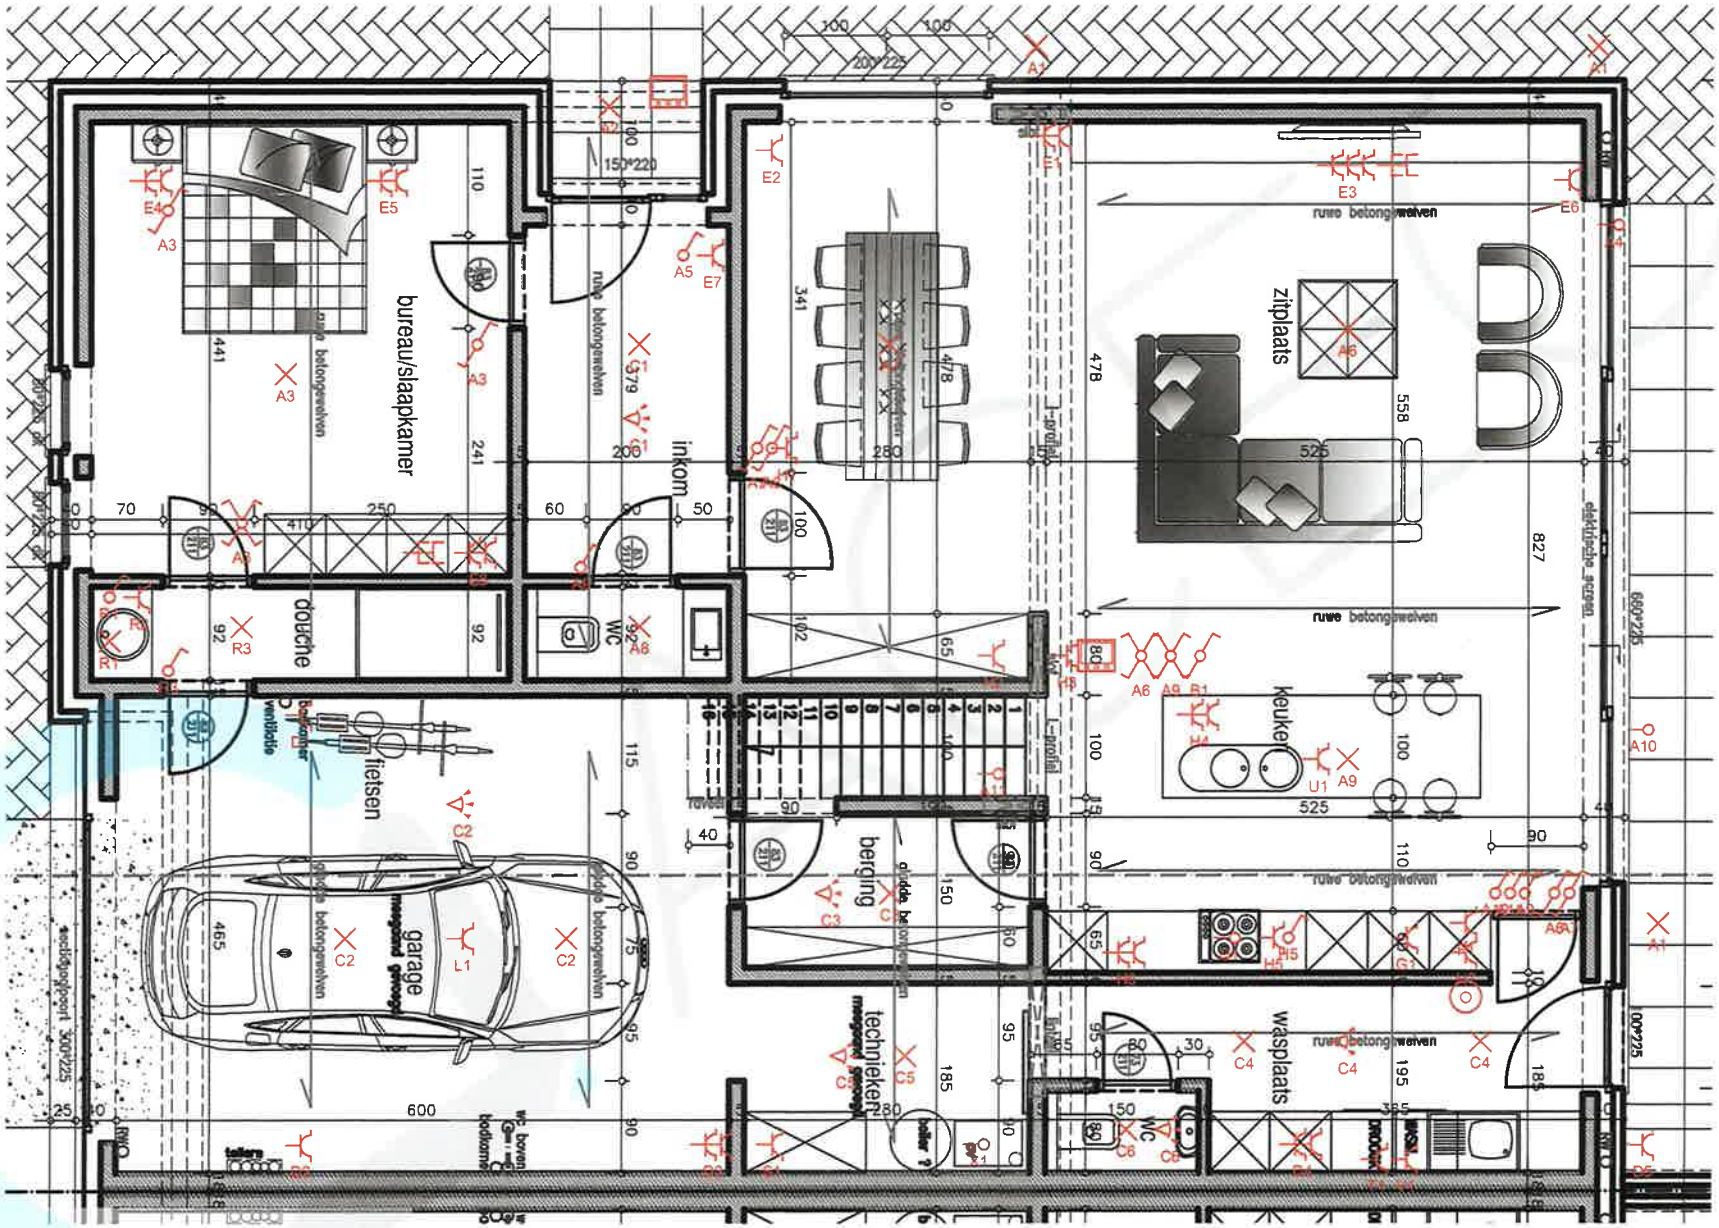

Erkend Organisme
ACEG West-Vlaanderen
Pieter Boncquetstraat 39
8870 Izegem
Tel.: 050 96 02 08
e-mail: wvl@aceg.be


Jean Francois Steux

Plaats van de elektrische installatie
Pol Algoet
Kortrijksestraat 28
8800 Oekene

Installateur
Elektro Jos
Sint-Antoniusstraat 14
8870 Izegem
GSM: 0476 85 56 66
e-mail: elektrojos@hotmail.com
BTW BE 0632.846.014

p. 4/6
Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

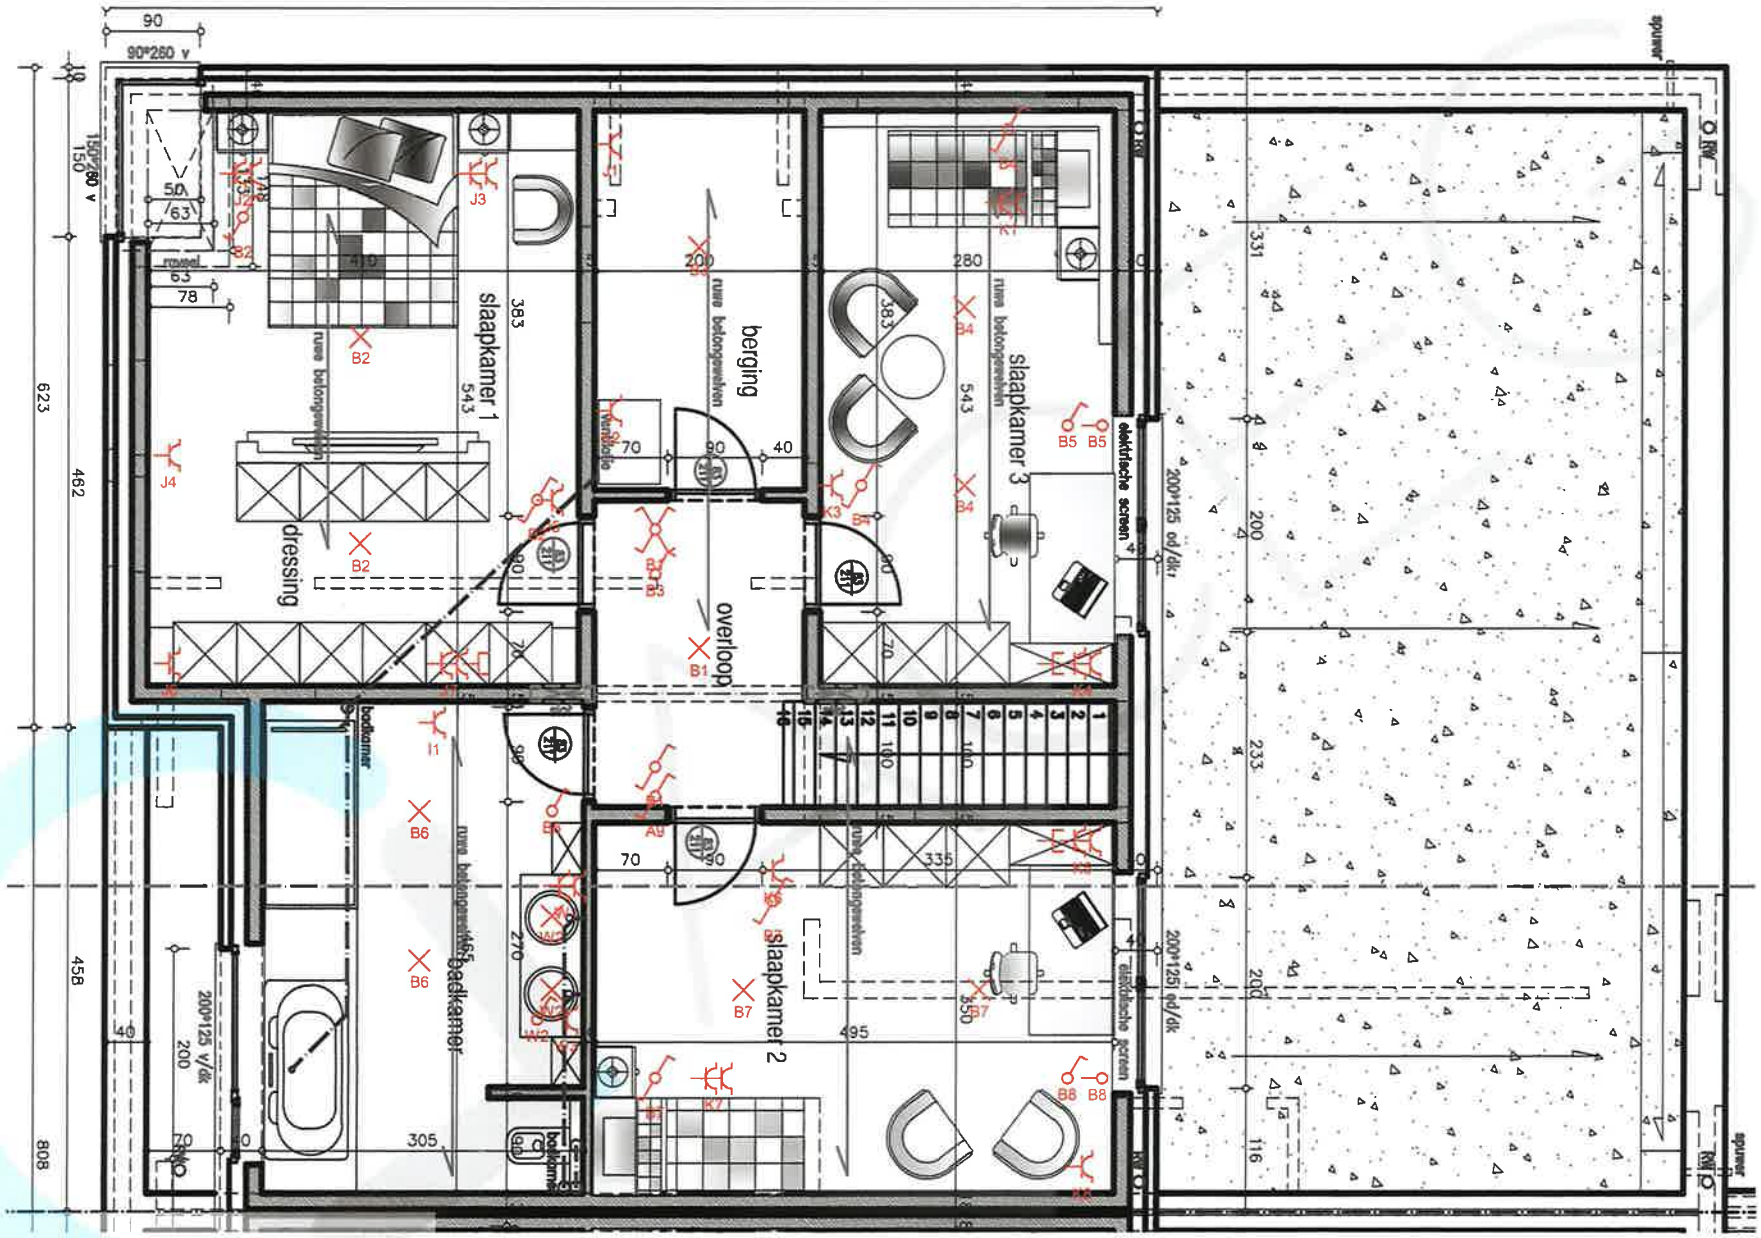

Erkend Organisme
ACEG West-Vlaanderen
Pieter Boncquetstraat 39
8870 Izegem
Tel.: 050 96 02 08
e-mail: wvl@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie
Pol Algoet
Kortrijksestraat 28
8800 Oekene

Installateur
Elektro Jos
Sint-Antoniusstraat 14
8870 Izegem
GSM: 0476 85 56 66
e-mail: elektrojos@hotmail.com
BTW BE 0632.846.014

Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

Aansluitpunt	7
Aarding	1
Aardingsstrip	1
Automaat - 2P - 16A	3
Automaat - 2P - 20A	18
Automaat - 2P - 25A	2
Automaat - 2P - 32A	1
Automaat - 2P - 40A	1
Bewegingsdetector - Infrarood - Gespreid	6
Contactdoos - Kinderbescherming	64
Contactdoos communicatie	7
Drukknop	1
Leiding - 3G10	
Leiding - 3G6	
Leiding - VOB 3G1.5	
Leiding - VOB 3G2.5	
Leiding - VOB 5G4	
Lichtpunt	31
Monitor	2
Schakelaar - Enkelpolig	13
Schakelaar kruis - Enkelpolig	4
Schakelaar wissel - Enkelpolig	15
Verliesstroomschakelaar - Type A - Δ300mA - 3kA - 2P - 40A	1
Verliesstroomschakelaar - Type A - Δ30mA - 3kA - 2P - 40A	1

Erkend Organisme
ACEG West-Vlaanderen
Pieter Boncquetstraat 39
8870 Izegem
Tel.: 050 96 02 08
e-mail: wvl@aceg.be

Jean-François Steux

Plaats van de elektrische installatie
Pol Algoet
Kortrijksestraat 28
8800 Oekene

Installateur
Elektro Jos
Sint-Antoniusstraat 14
8870 Izegem
GSM: 0476 85 56 66
e-mail: elektrojos@hotmail.com
BTW BE 0632.846.014

Materiaallijst

2 x 230V ~ 50Hz